


# RZUT II PIĘTRA OCHRONA POŻAROWA ODDYMIANIE I NAWIEWIERZANIE KLATEK SCHODOWYCH

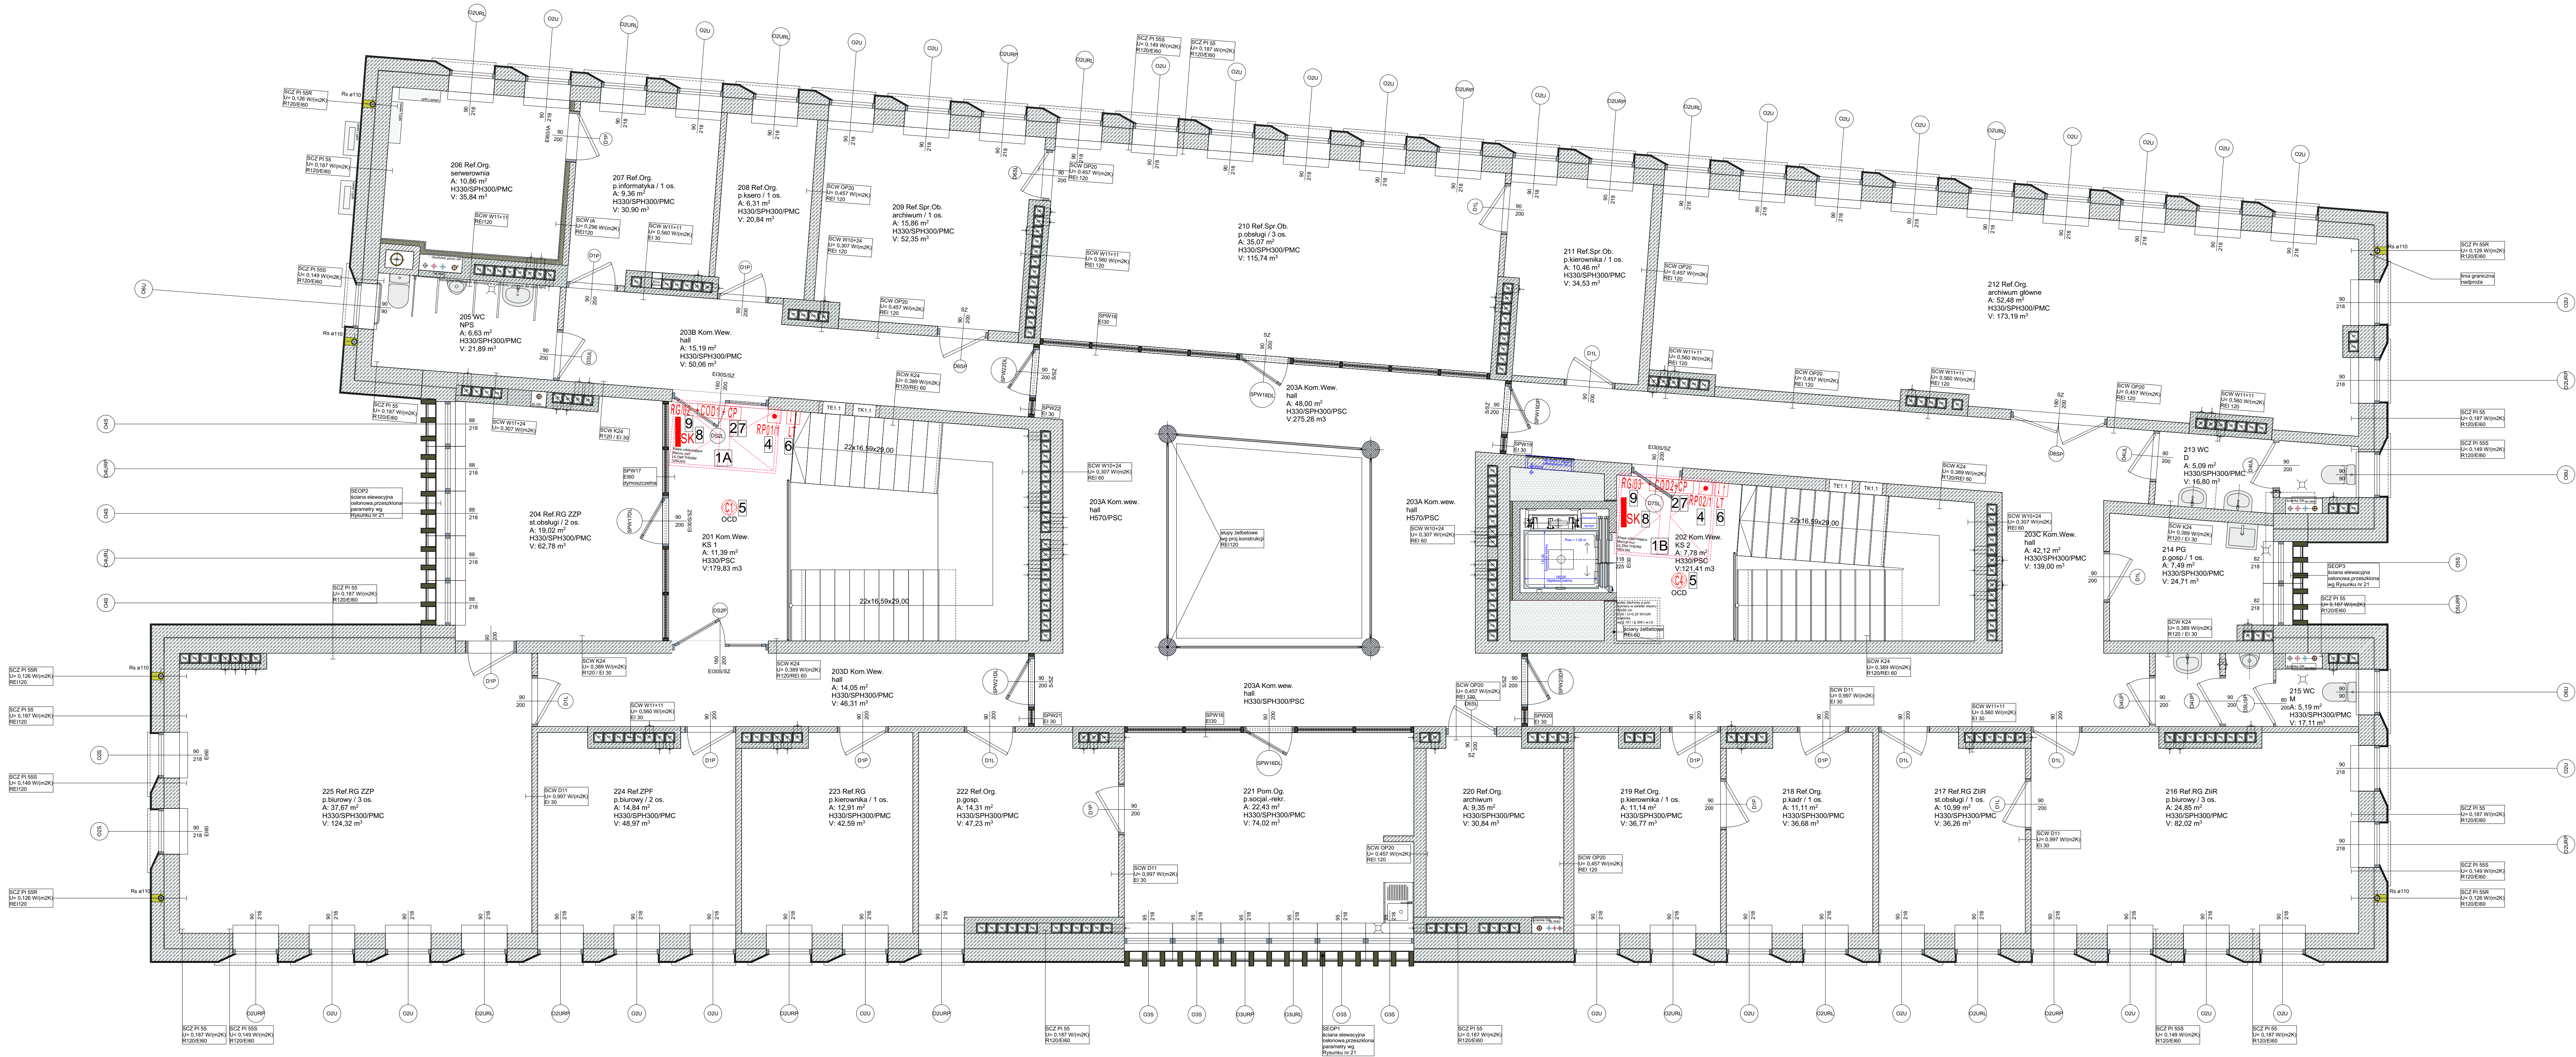

OZNACZENIA NA RYSUNKU		
1A		Kłapa oddymiająco-wentylacyjna jednoskrzydłowa mcr ULTRA THERM typ E 120x200cm
1B		Kłapa oddymiająco-wentylacyjna jednoskrzydłowa mcr ULTRA THERM typ E 150x180 z owiewką i kierownicą
2	CODE+CP	Instalacja oddymiania - centrala oddymiająca + centrala pogodowa - centrala sterująca mcr 9705-8Ax2 z akumulatorami /montaż nad drzwiami/ - centrala pogodowa mcr P054 z czujnikami wiatru i deszczu z konsolą do mocowania na dachu/maszcie WM1-RS1
7	CODE+CP	Instalacja oddymiania - centrala oddymiająca + centrala pogodowa - centrala sterująca mcr 9705-8Ax2 z akumulatorami /montaż nad drzwiami/ - centrala pogodowa mcr P054 z czujnikami wiatru i deszczu z konsolą do mocowania na dachu/maszcie WM1-RS1
3	SD	Instalacja oddymiania - do drzwi napowietrzających typ HCV 500/600 wraz z konsolami do otwierania na zewnątrz
4	RPO	Instalacja oddymiania - ręczny przycisk oddymiania z sygnalizacją mcr RPO-1
5	LT	Instalacja oddymiania - optyczny czujnik dymu
6	LT	Instalacja oddymiania - ręczny przycisk przewietrzania LT
8	SK	Instalacja oddymiania - siłownik kłapy
9	RG	Instalacja oddymiania - rygiel

SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. architekt Andrzej Marchniak  
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej nr ew. 116699  
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP  
nr ew.: MA-0509

PIECZĘĆ I PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA - OCHRONA POŻAROWA ODDYMIANIE I NAWIEWIERZANIE KLATEK SCHODOWYCH	SKALA RYSUNKU 1:50
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE	NUMER RYSUNKU 5/3
NAZWA ADRES INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ GOSTYNIN UL.BIERZEWICKA, DZIAŁKA NR EW.1302/2	DATA 08-2021
INWESTOR	GMINA GOSTYNIN 09-500 GOSTYNIN UL. RYNEK 26	

AB BUREAU PROJEKTOWE ARCHITEKT MAREK DZIGIELSKI 09-447 7744 ul. Powstańców Sycylińskich 17/18 24-200 SŁOŃSK +48 22 630 20 21 +48 22 630 20 22 www.abprojektowe.pl	Upewnienie w spec. architektonicznej bto: nr: 12/2018, 10/1991, 10/04, 10/04 Rozstrzygnięcie budowlane w spec. architektonicznej i urbanistycznej 14/24/2020/21 +48 22 630 20 21 +48 22 630 20 22 ul. Zawodowa 10/04 nr MA-1019
---	--