
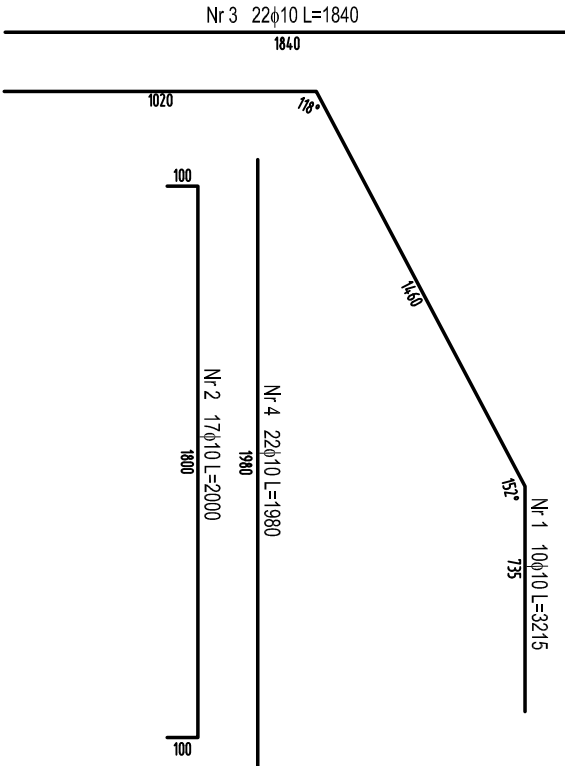
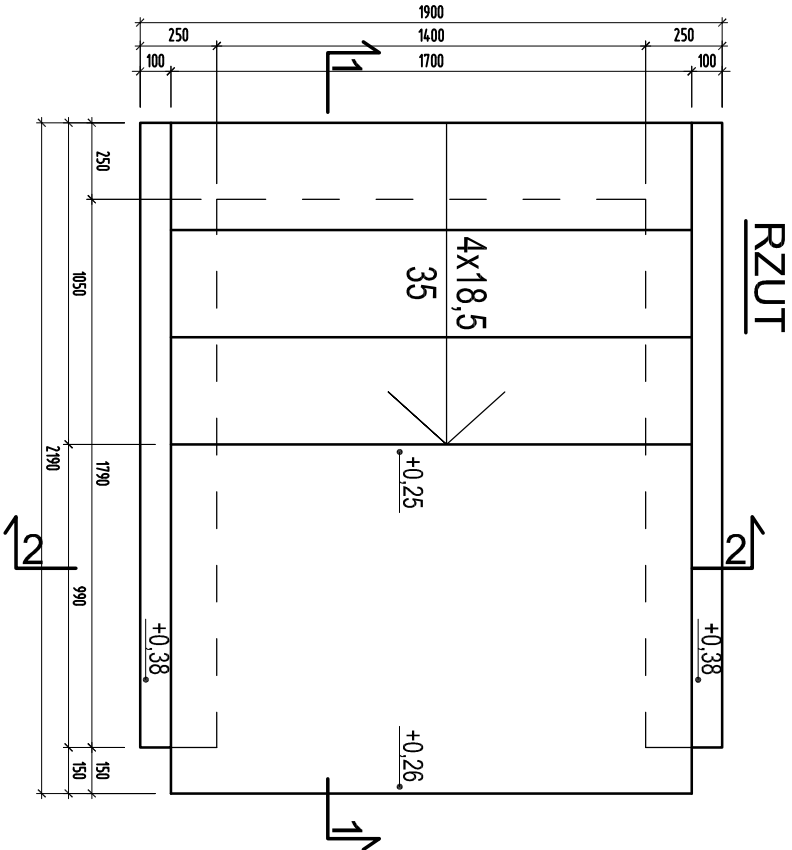


SCHODY ZEWNĘTRZNE SZ-1

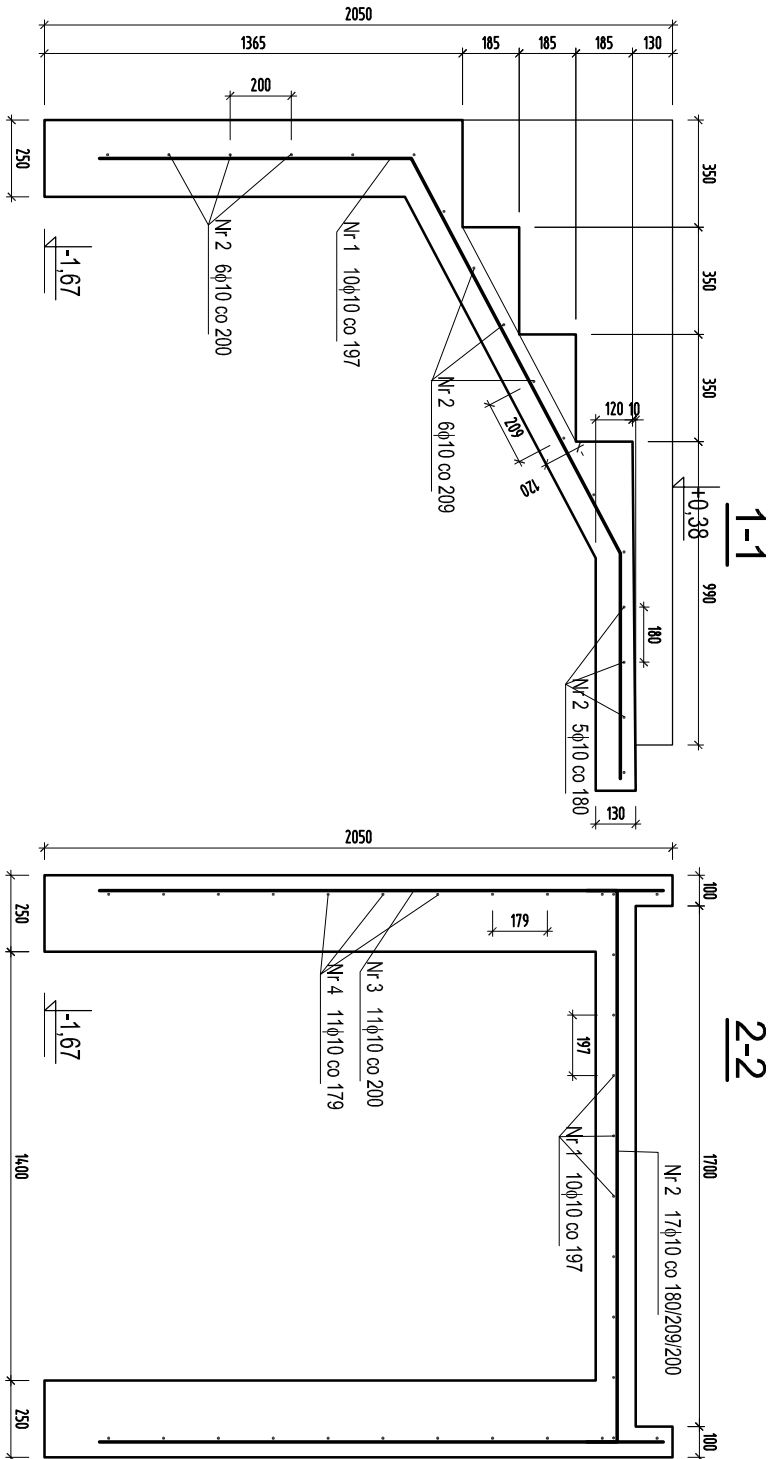

- UWAGA:
1. BETON C25/30 (B30), STAL A-IIIN (RB500W) - PRĘTY GŁÓWNE, STRZEMIOMA A.I.
  2. KLASA EKSPOZYCJI XC2, OTULINA 40mm.
  3. IZOLACJA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTU - ABIZOL R+P, IZOLACJA POZIOMA - 2 x FOLIA IZOLACYJNA PVC GRUB. MIN 0,8mm
  4. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
  5. SCHODY WYLEWAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C12/15 GRUBOŚCI MIN. 100mm.
  6. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO WG OPISU TECHNICZNEGO

TYTUŁ RYSUNKU	SCHODY ZEWNĘTRZNE SZ-1		SKALA
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT TECHNICZNY W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE		NR RYSUNKU
DANE INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: GOSTYNIN, UL. BIERZEWICKA, DZIAŁKA NR EW. 1302/2	DATA	09.2021
INWESTOR	GMINA GOSTYNIN, 09-500 GOSTYNIN, UL. RYNEK 26		
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI		
mgr inż. A. Wojtycki nr upr. MAZ/0152/PWOK/04		mgr inż. B. Wierchowski nr upr. 34/91	