
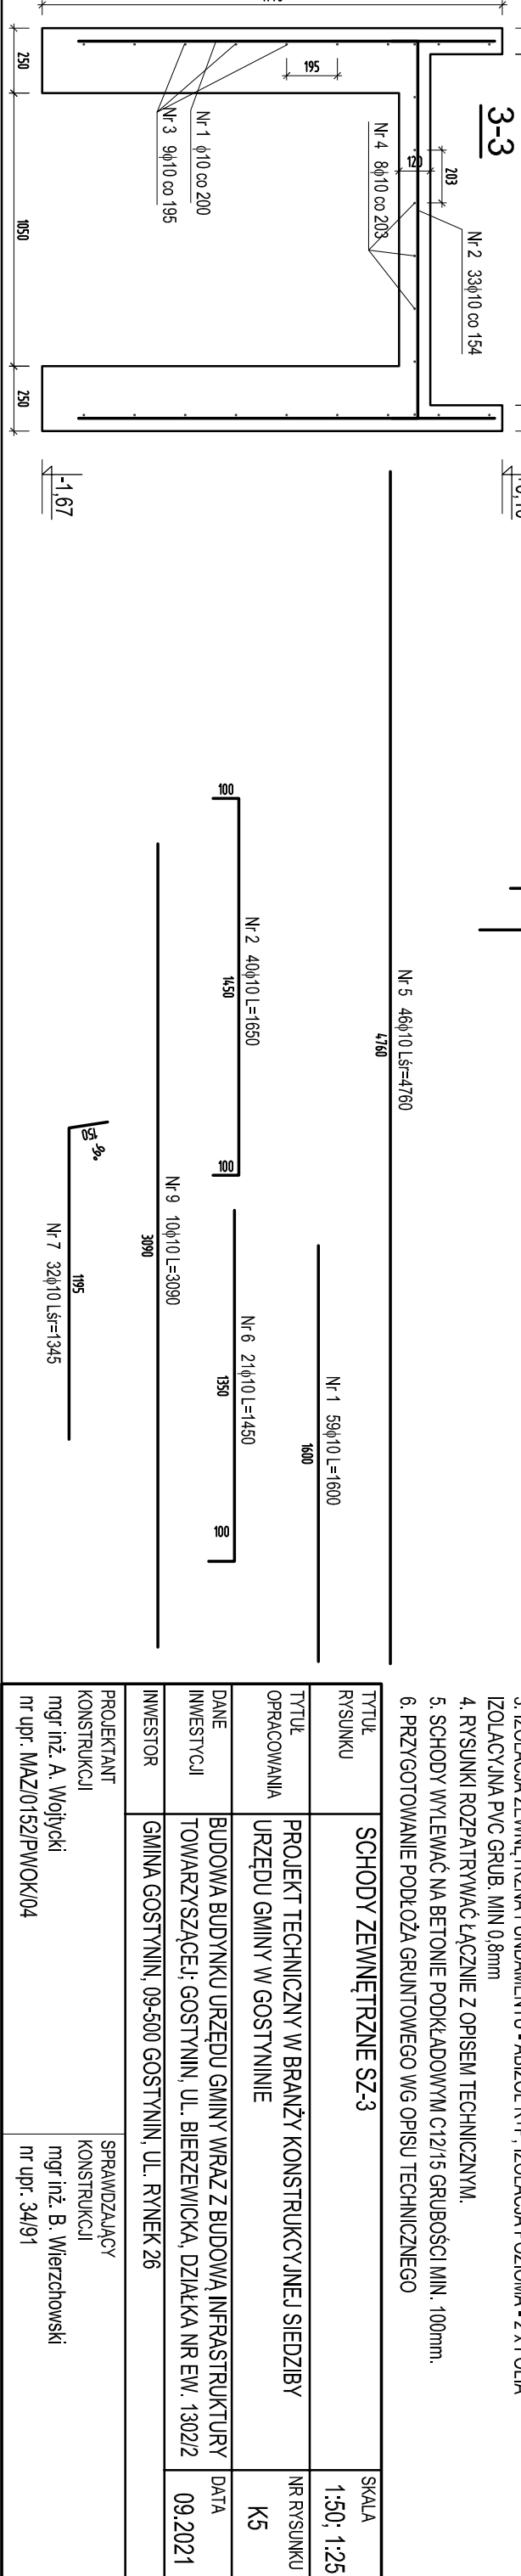
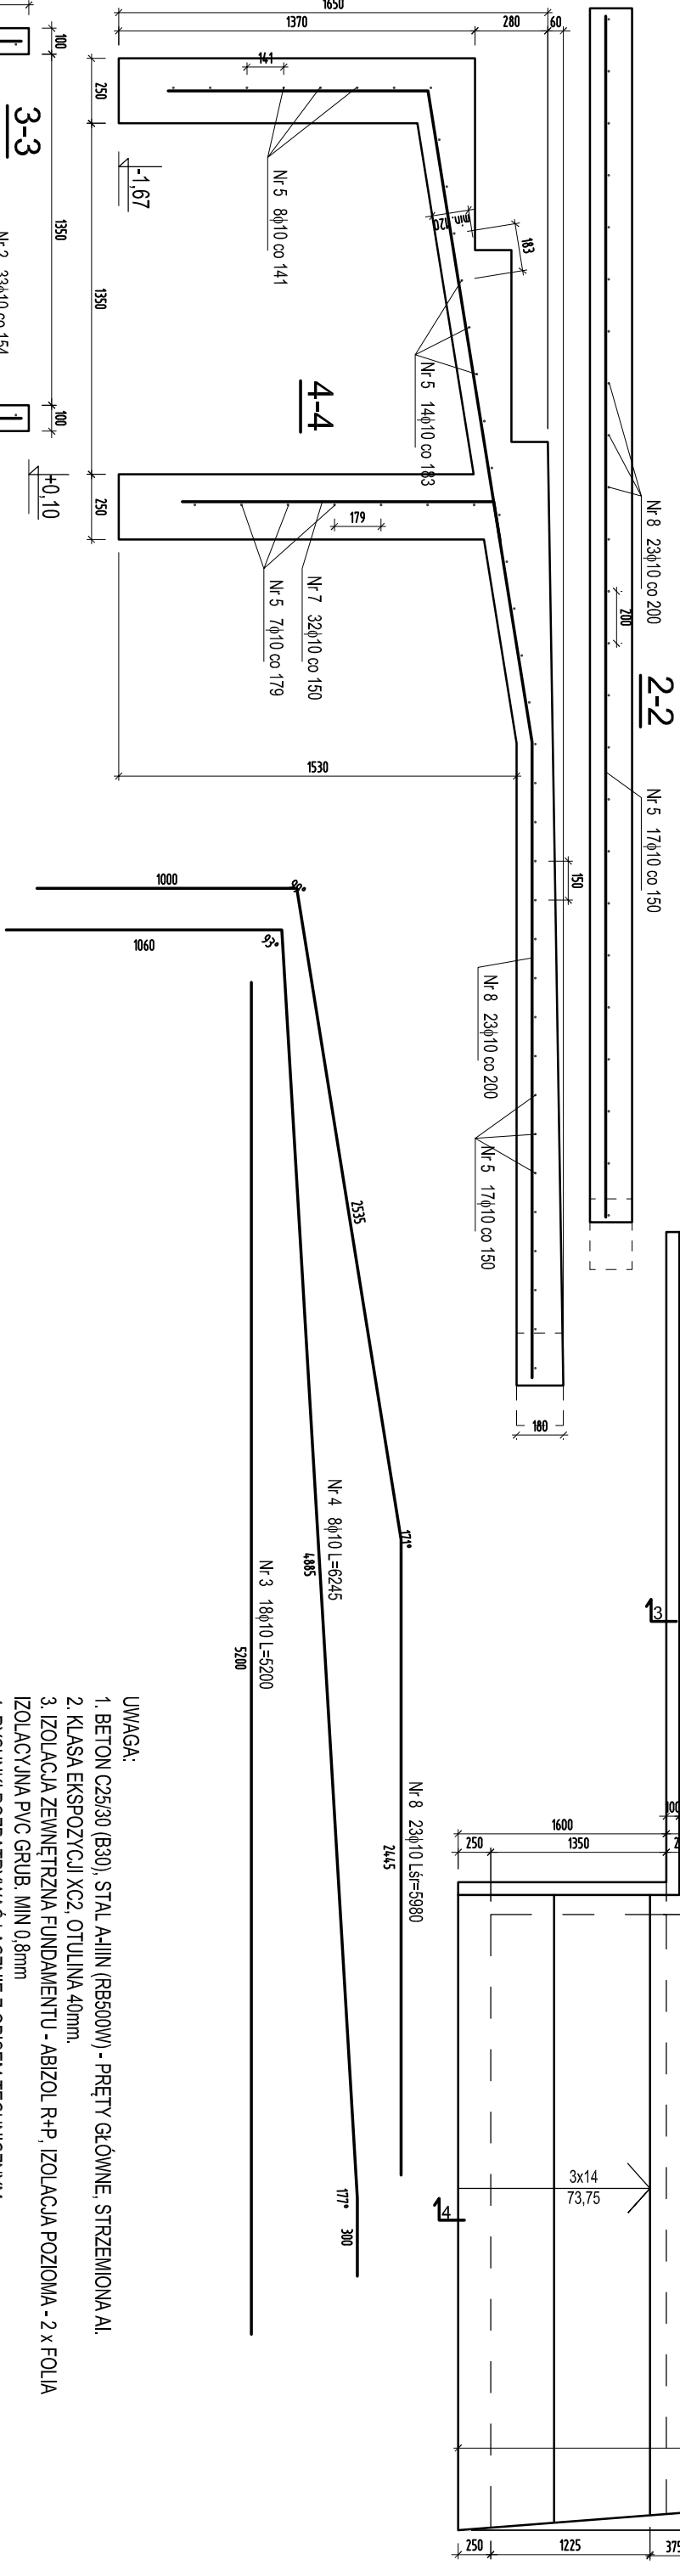
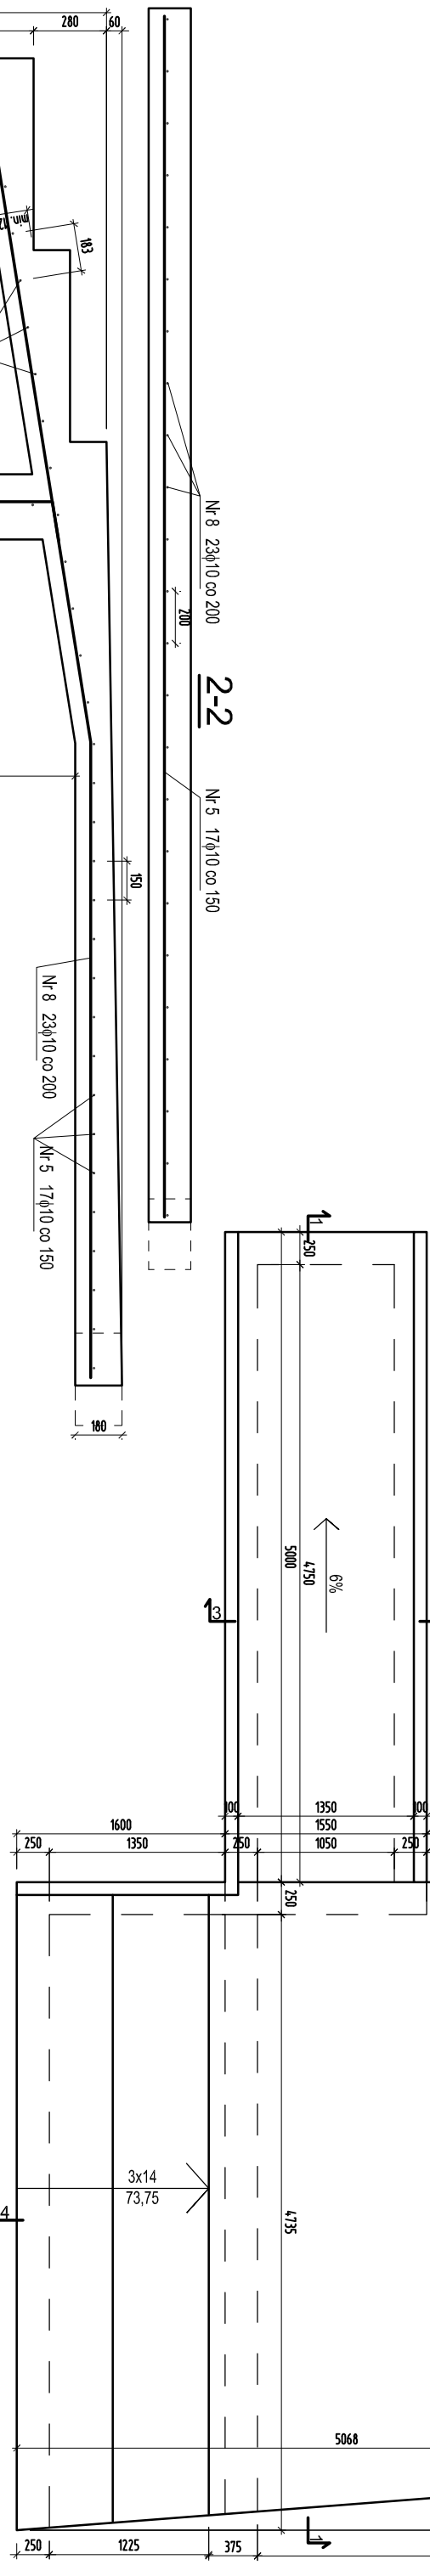


SCHODY ZEWNĘTRZNE SZ-3

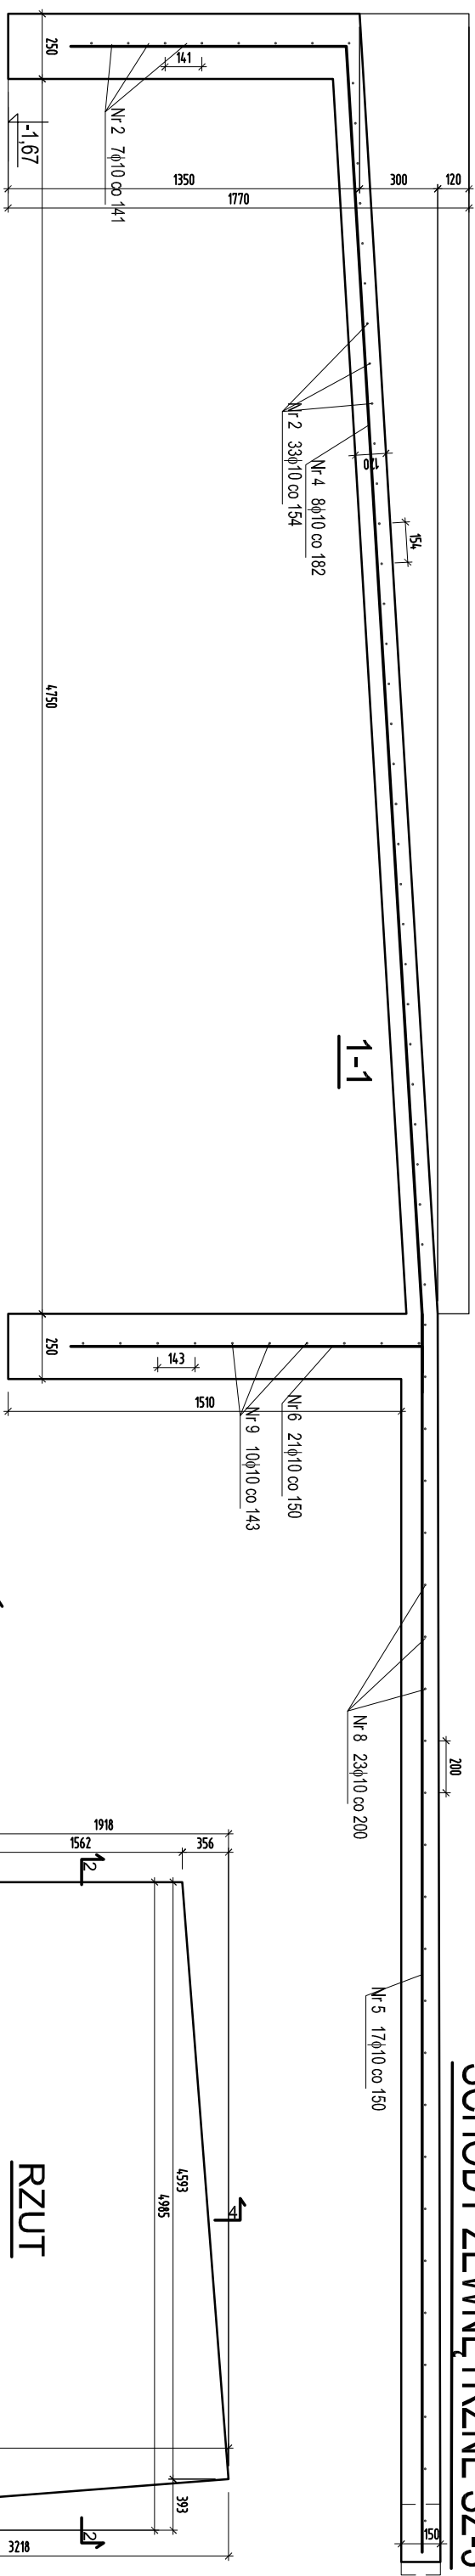

UWAGA:

1. BETON C25/30 (B30), STAL A411N (RB500W) - PRĘTY GŁÓWNE, STRZEMIENIA A1.
2. KLASA EKSPozyCJI XC2, OTULINA 40mm.
3. IZOLACJA ZENMETRZNA FUNDAMENTU - ABIZOL R+P, IZOLACJA POZIOMA - 2 x FOLIA IZOLACYJNA PVC GRUB. MIN 0,8mm
4. RYSUNKI ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
5. SCHODY WYLEWAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C12/15 GRUBOŚCI MIN. 100mm.
6. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO WG OPISU TECHNICZNEGO

TYTUŁ RYSUNKU	SCHODY ZEWNĘTRZNE SZ-3	SKALA	1:50; 1:25
TYTUŁ OPACOWANIA	PROJEKT TECHNICZNY W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE	NR RYSUNKU	K5
DANE INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: GOSTYNIN, UL. BIERZEWICKA, DZIAŁKA NR EW. 1302/2	DATA	09.2021
INWESTOR	GINA GOSTYNIN, 09-500 GOSTYNIN, UL. RYNEK 26		
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI		
mgr inż. A. Wojtycki	mgr inż. B. Wierchowski		
nr upr. MAZ/0152/PWOK/04	nr upr. 34/91		