

RG
7.12

URZĄD GMINY GOSTYNIN
W PŁOCKU

data: 27.12.2022

Nr: 9

podpis: [signature]

Do Gmina Gostynin

Rynek 26
09-500 Gostynin

Znak EOP-73MMP-WP-002593-2022
NIK 749800008
Dot. protokół uzgodnień schematu ideowego zasilania.

Kutno, 16-12-2022 roku

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do złożonej dokumentacji przesyłamy w załączeniu uzgodniony protokół dotyczący schematu ideowego zasilania obiektu: stacja uzdatniania wody w miejscowości Kozice, nr działki: 39/4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących uzgodnienia schematu ideowego zasilania prosimy kontaktować się z pracownikiem Działu Zarządzania Eksploatacją Panem Dominikiem Golus (Dominik.Golus@energa-operator.pl).

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu:

- telefonicznie: **801 404 404***, lub **+48 58 767 43 50***
- za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
- poprzez e-mail: plock@energa-operator.pl
- listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegóły dostępne na www.energa-operator.pl

Z poważaniem

Dział Zarządzania Eksploatacją

Ref: [signature]

T 801 404 404
T +48 58 767 43 50

Regon 190275904-00075
NIP 583 000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
plock@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



89

Kutno, dnia 16.12.2022 roku

PROTOKÓŁ Nr 322/2022
UZGODNIENIA SCHEMATU IDEOWEGO ZASILANIA

Uzgadniający: ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku, Rejon Dystrybucji Kutno,
ul. Sobieskiego 20, 99-300 Kutno

Obiekt: stacja uzdatniania wody;
Lokalizacja: Kozice, gm. Gostynin, Nr działki: 39/4;
Inwestor: Gmina Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin;
Wykonawca: Troczyński Zdzisław.

Schemat sprawdzono pod względem zgodności z Warunkami Przyłączenia: P/22/083178 z dnia 24.11.2022.

Uzgodnienie bez uwag.

Warunki dodatkowe:

1. Uzgodnienie jest ważne przez okres ważności warunków przyłączenia.
2. Uzgodnienie traci ważność w wypadku gdy:
 - 2.1 Inwestor nie uzyska zgody na przedłużenie okresu ważności uzgodnienia.
 - 2.2 Dokona się zmiany projektowanych urządzeń energetycznych i trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

.....
Dział Zarządzania i Płatnościami

.....
Troczyński Zdzisław

T +48 24 368 80 00
F +48 24 368 82 02

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock


operator.plock@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



Stacja Kozice – Hydrofornia
S4-01058 – istn.
Rozdz. nn stacji

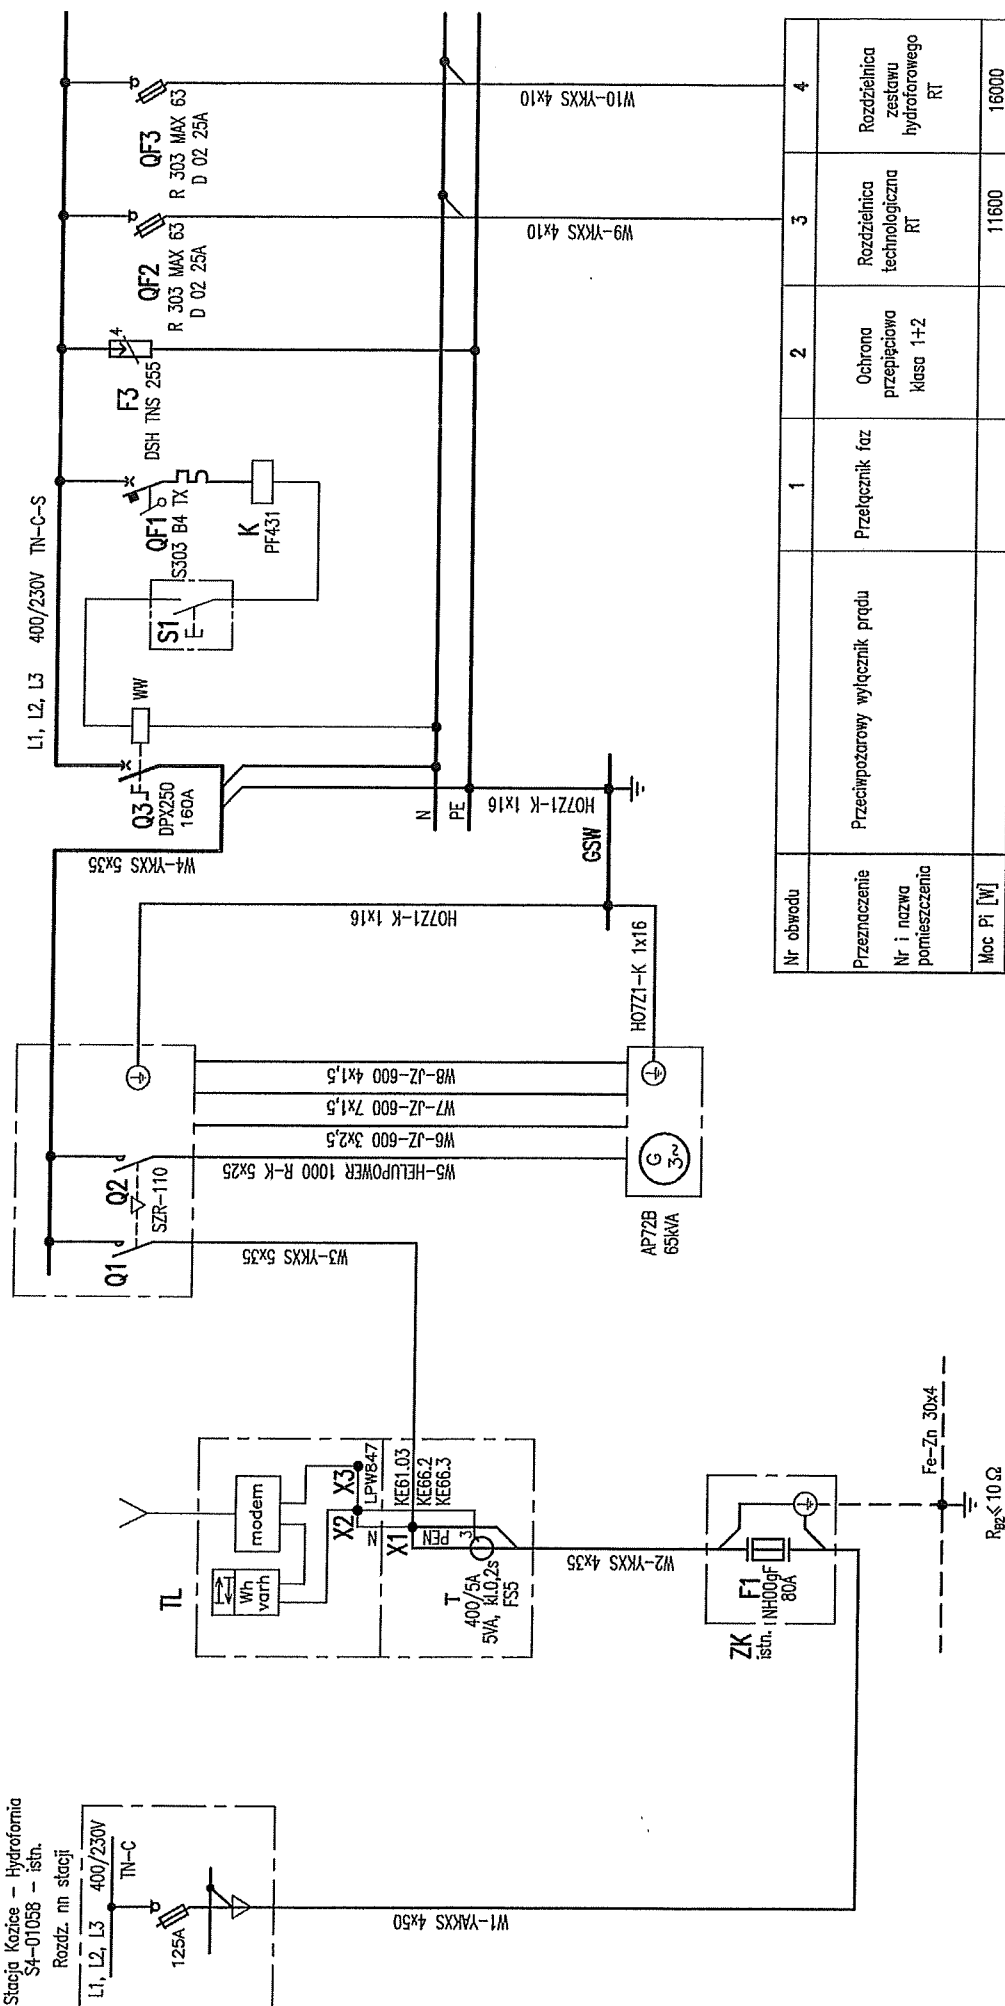

Lista X1 w tablicy TL stanowi miejsce podziału przewodu PEN na N i PE (zaciski KE66.2 i KE66.3)

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku
Rejon Dystrybucji Kutno
ul. Jana III Sobieskiego 20, 99-300 Kutno

Schemat niniejszy stanowi załącznik do

protokolu Nr 322/2012

16.12.22

<h1 style="text-align: center;">KOMA</h1> <p style="text-align: center;">Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. 91-458 Łódź, ul. Żurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84</p>			
Objekt: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Kozłobie, gm. Gosyńsin	Trasę rys. : Rozdzielnica RG Schemat strukturalny - rz. 1	Rodzaj proj. PB	Data: 12.2022
		Progię	Skalę: 1:200
Projektował: mgr inż. Z. Troczyński	Upr. bud	GP-456-447/5 oprac. Arch. w zeszłej kad. elektrycznej	Nr rys. 1
		Opracował: Zbigniew Lelek	