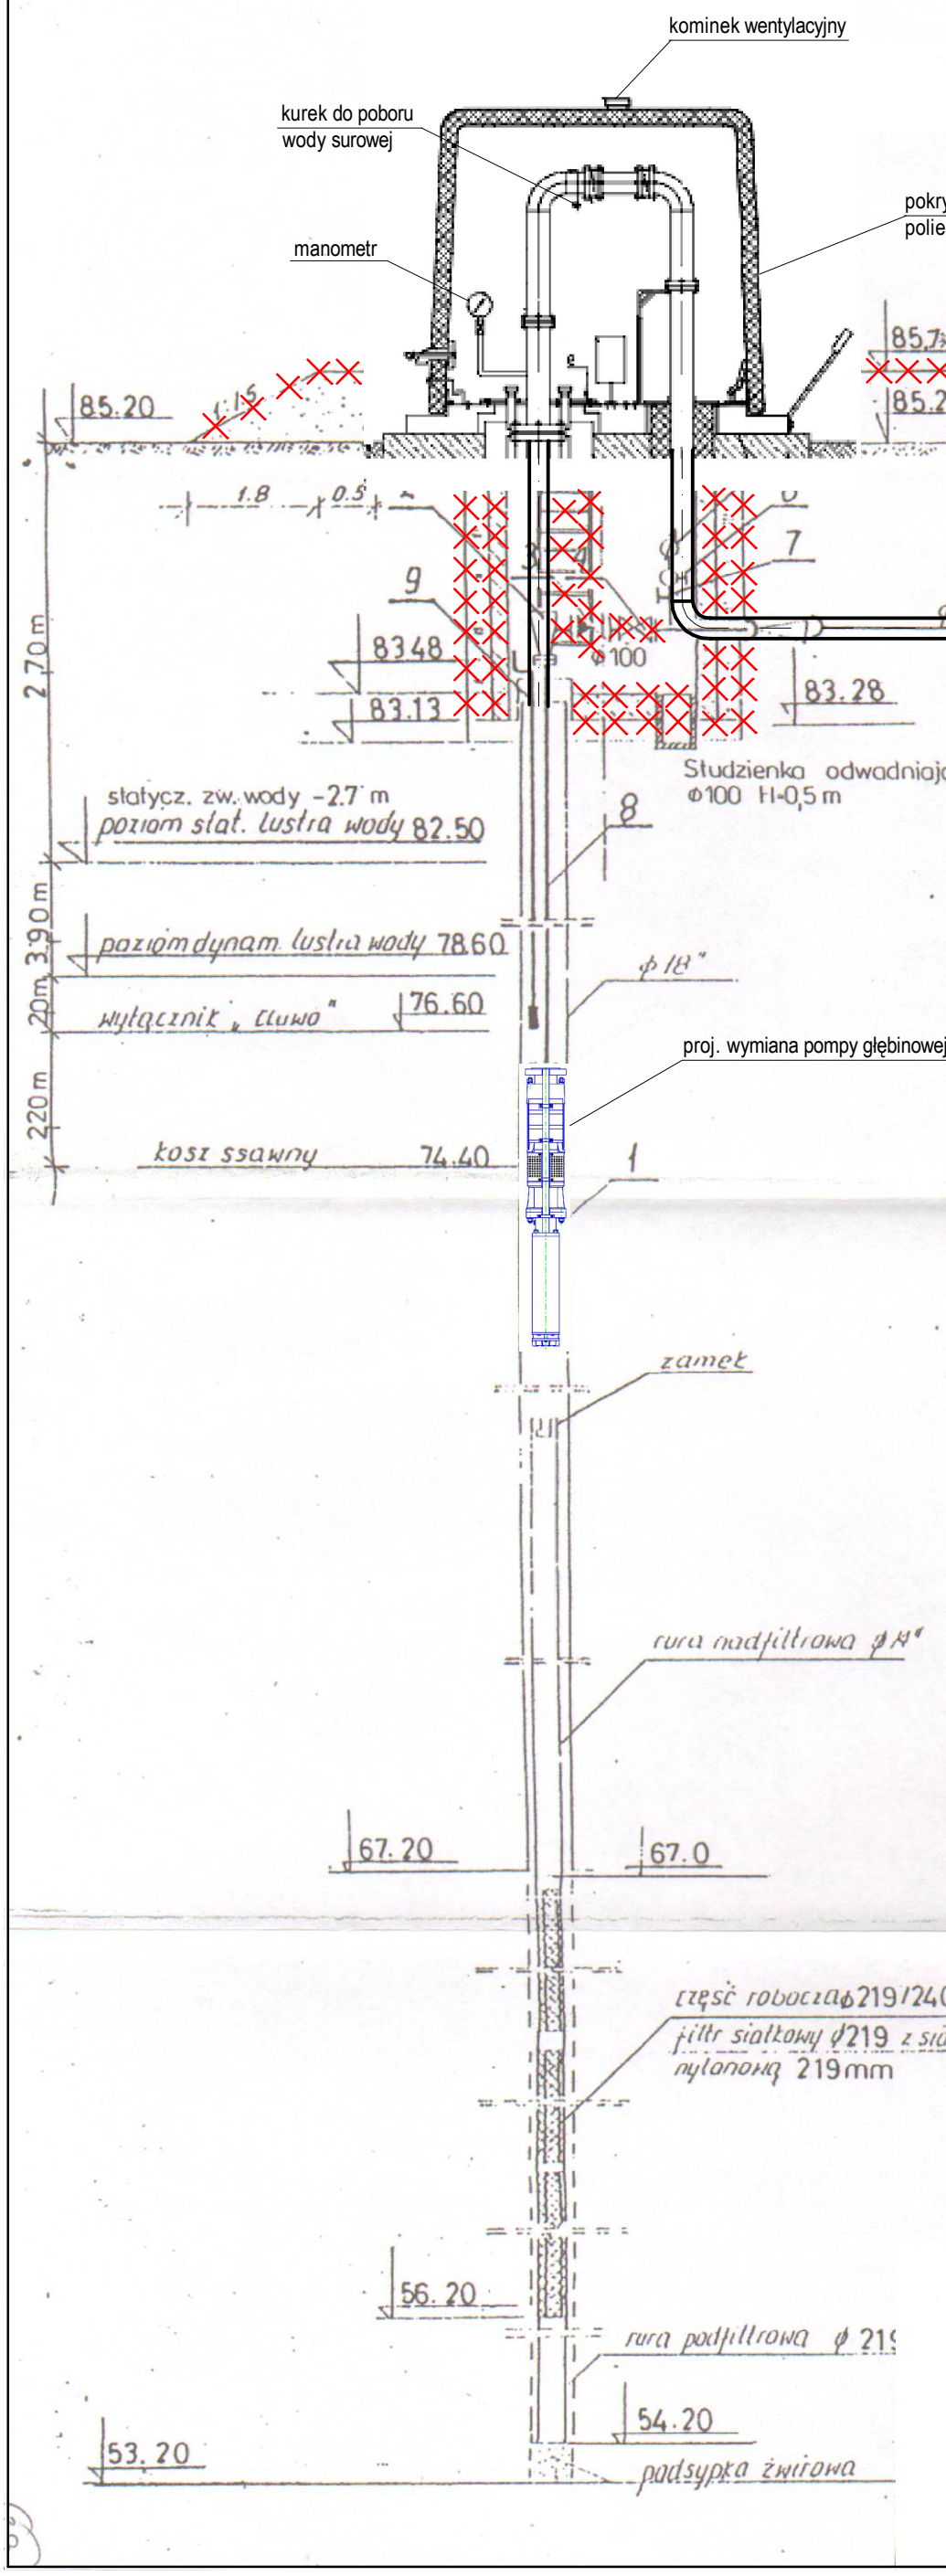

UWAGA

Rzędne terenu przy studni przyjęto zgodnie z kartą otworu wiertniczego.

9	Głowica studzienna ϕ 20"	szt.	1	
8	Rura stalowa ocynkowana ϕ 100	mb.	9	
7	Zawór czerpalny ϕ 15	"	1	JS-6 Fig M-1063
6	Kurek manometryczny ϕ 15	"	1	AP 5/III. Nr. 525
5	Manometr M 100R ϕ tarczy 100mm	"	1	Kujawska F-ka Manometr.
4	Zasuwa owalna klinowa kołnierz. ϕ 100	"	1	AP-5/1. Nr. 002
3	Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy ϕ100	"	1	AP II. Nr. 302
2	Wodomierz studzienny typ. NK.-100 dn = 100mm Qn = 100 m³/h	"	1	Powogaz Poznań
1	Podwodny agregat pompowy GC.5.07. + SGMe-18 N-26 kW z wyłącznikiem "CLUWO"	"	1rez. +1	GRUDZIĄDZ HYDRO-VACUUM
POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	JED.	ILOŚ	KATALOG

ISTNIEJĄCA STUDNIA GŁĘBINOWA NR 1 - PODSTAWOWA

($Q_{eksp.}$=60 m³/h depresja S =3,9 m.)

LEGENDA:

X obiekty przeznaczone do likwidacji

WYKONAWCA: BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65 85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR: **GMINA GOSTYNIN** ul. Rynek 26 09-500 Gostynin

OBIEKT: Stacja uzdatniania wody w m. Krzywie.

TREŚĆ RYSUNKU: Studnia głębinowa nr 1 - proj. obudowa

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środ. Inst. sanit	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Zalewska	Inst. sanit	KUP/0245/PBS/19	

Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:	Nr rysunku:
PA-B	-	02.2024 r.	Instalacyjna		S/8