








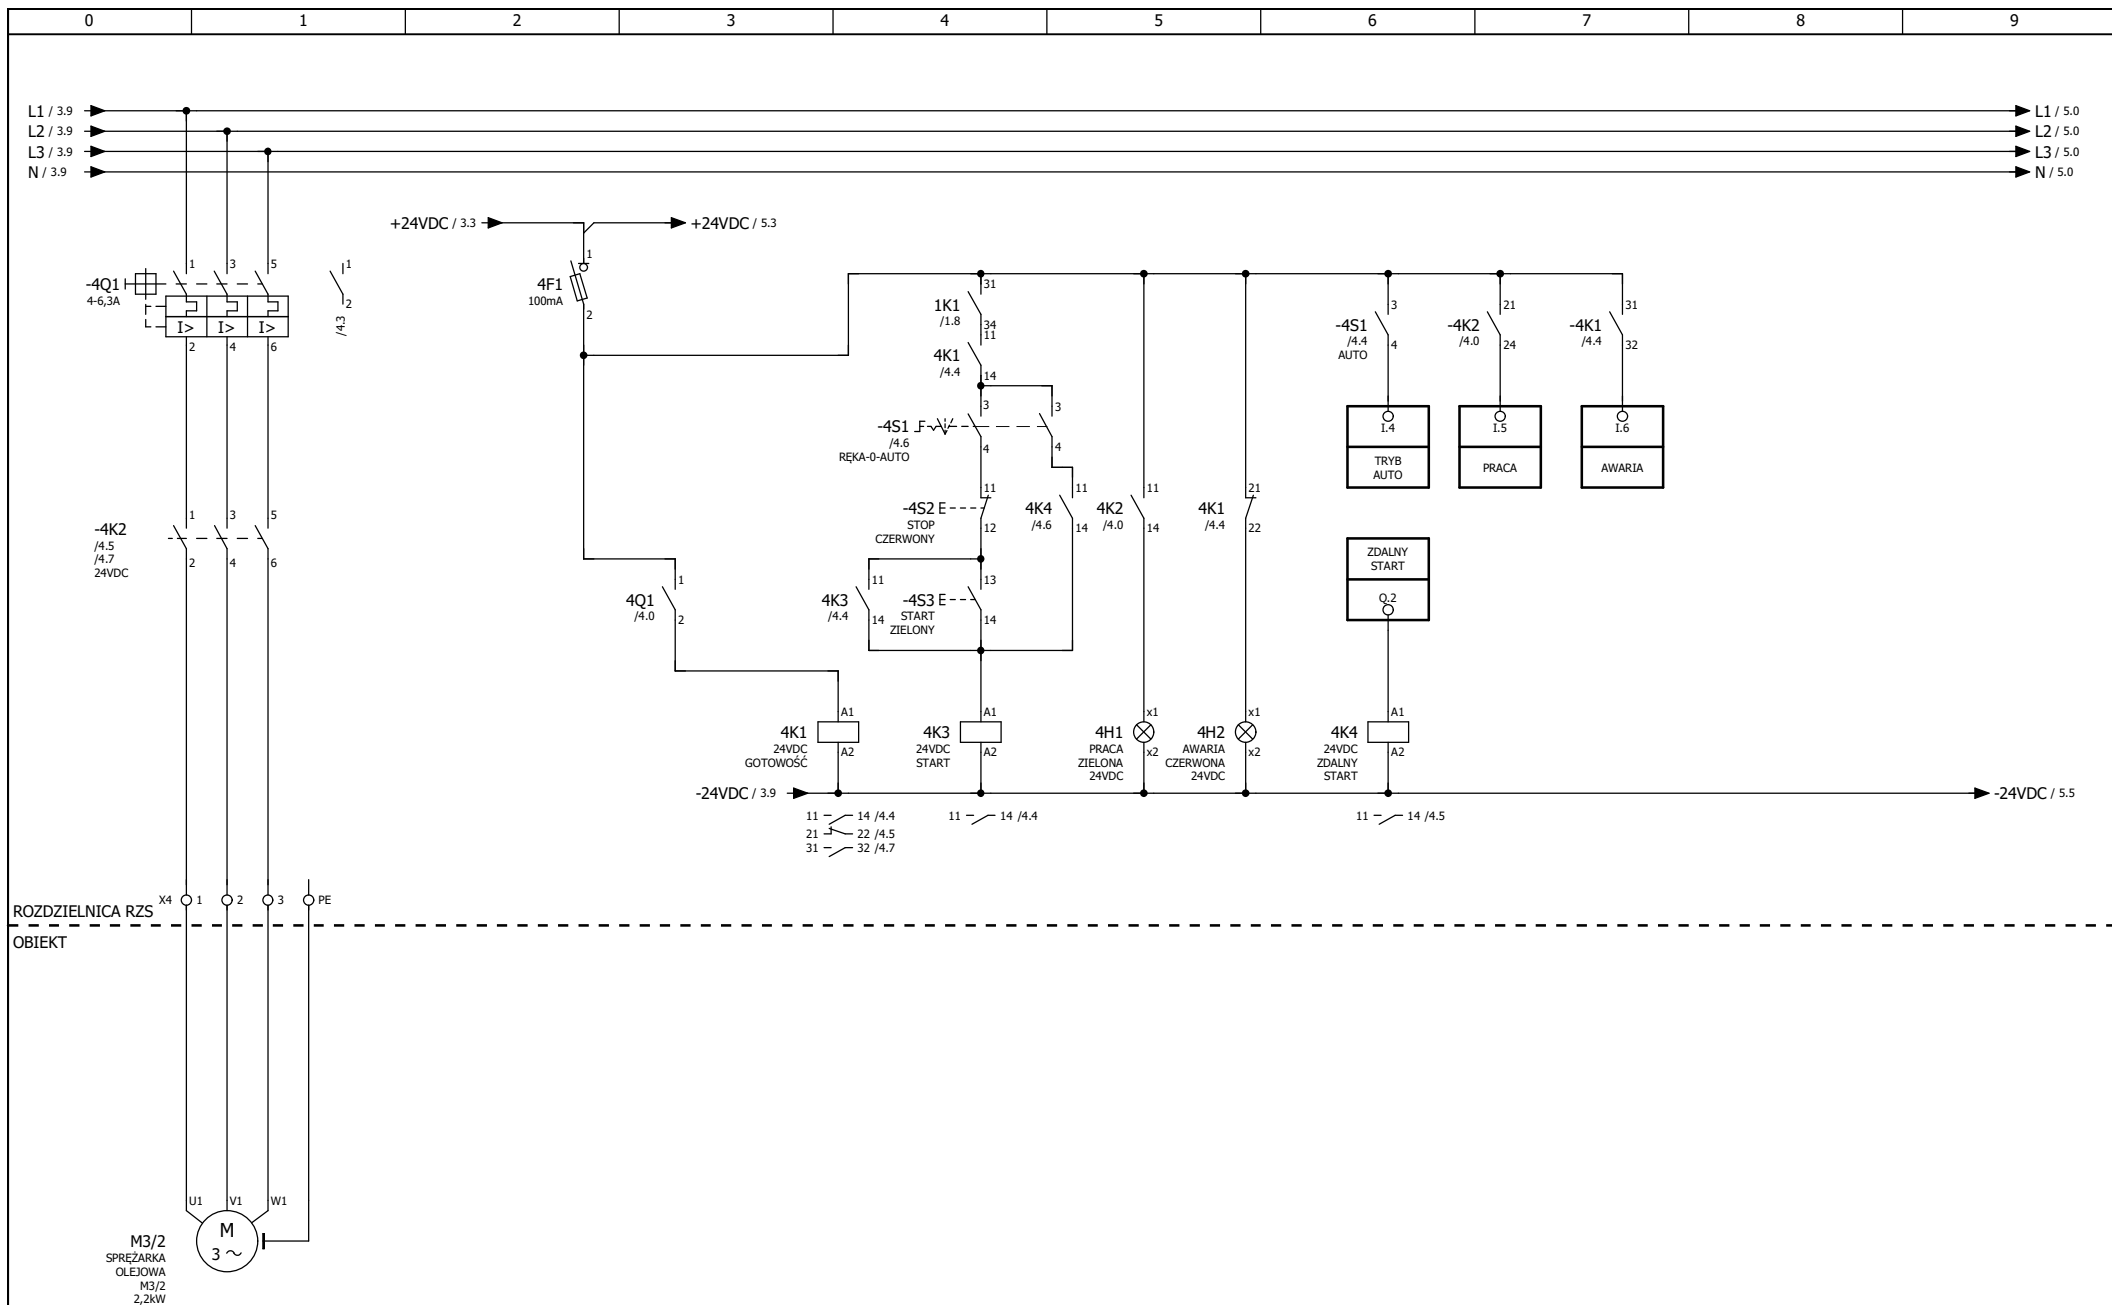
Inwestor: Gmina Gostynin ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Użytkownik: Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu, Sołec 39c, 09-500 Gostynin			Usługi elektrotechniczne "AGA" Michał Mielcarek		Projektant mgr inż. Michał Mielcarek WKP/0570/POOE/21 Sprawdzający mgr inż. Przemysław Fatyga WKP/0430/POOE/22 Opracował inż. Dominik Mielcarek		Obwody zasilania		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie	
Rew. Data 02.2024			Podpis		Podpis		Podpis		Nazwa rozdzielni: RZS	
									1	
									27	



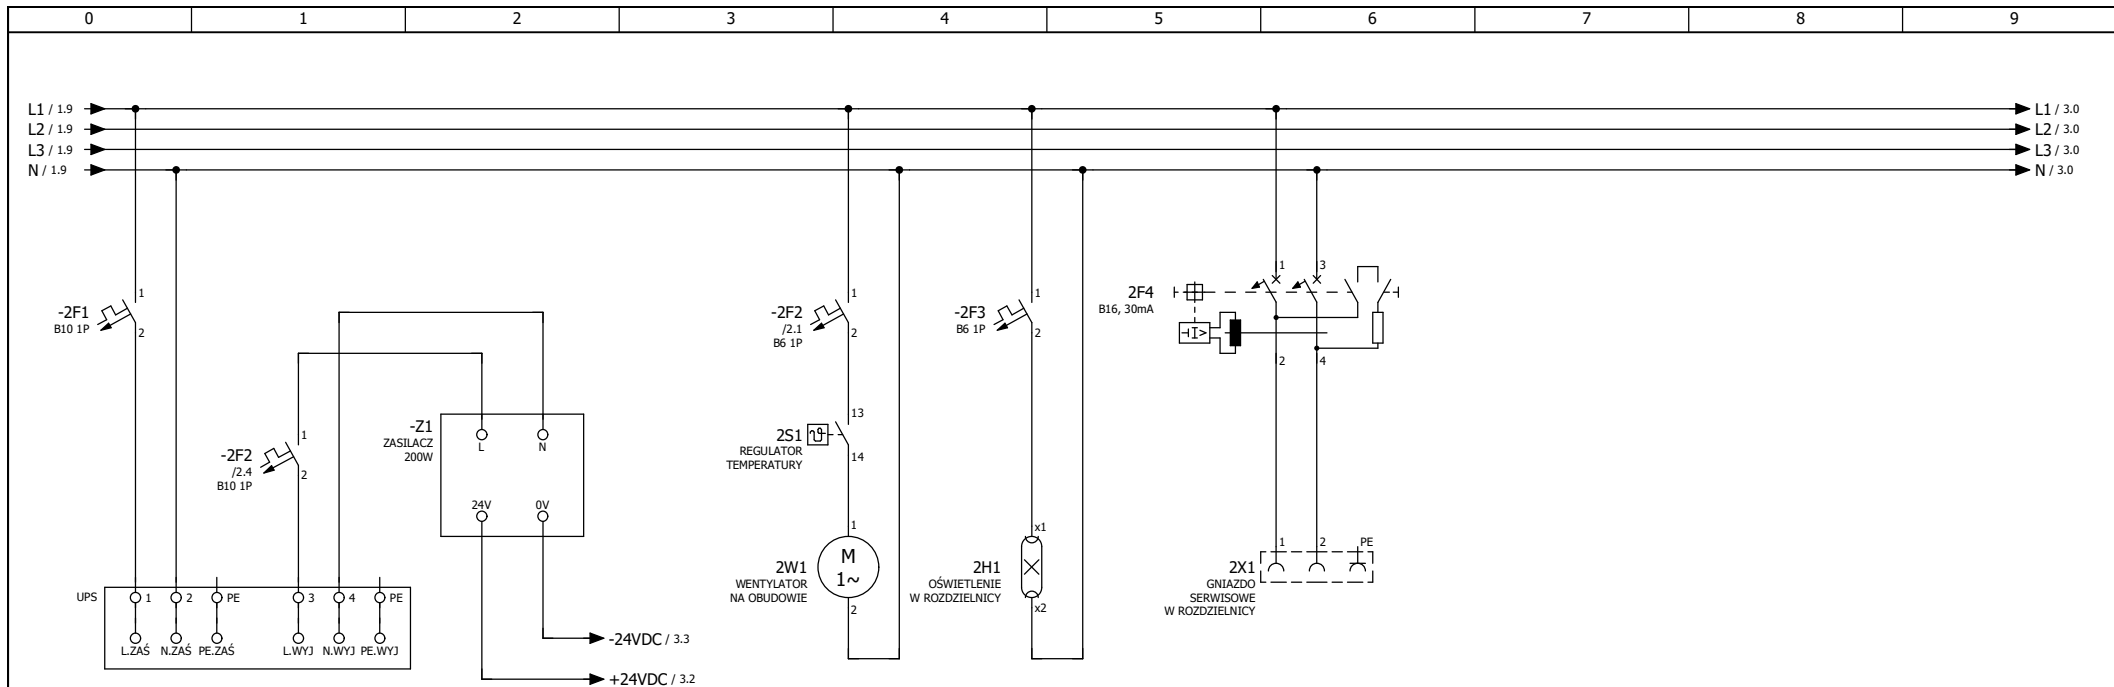


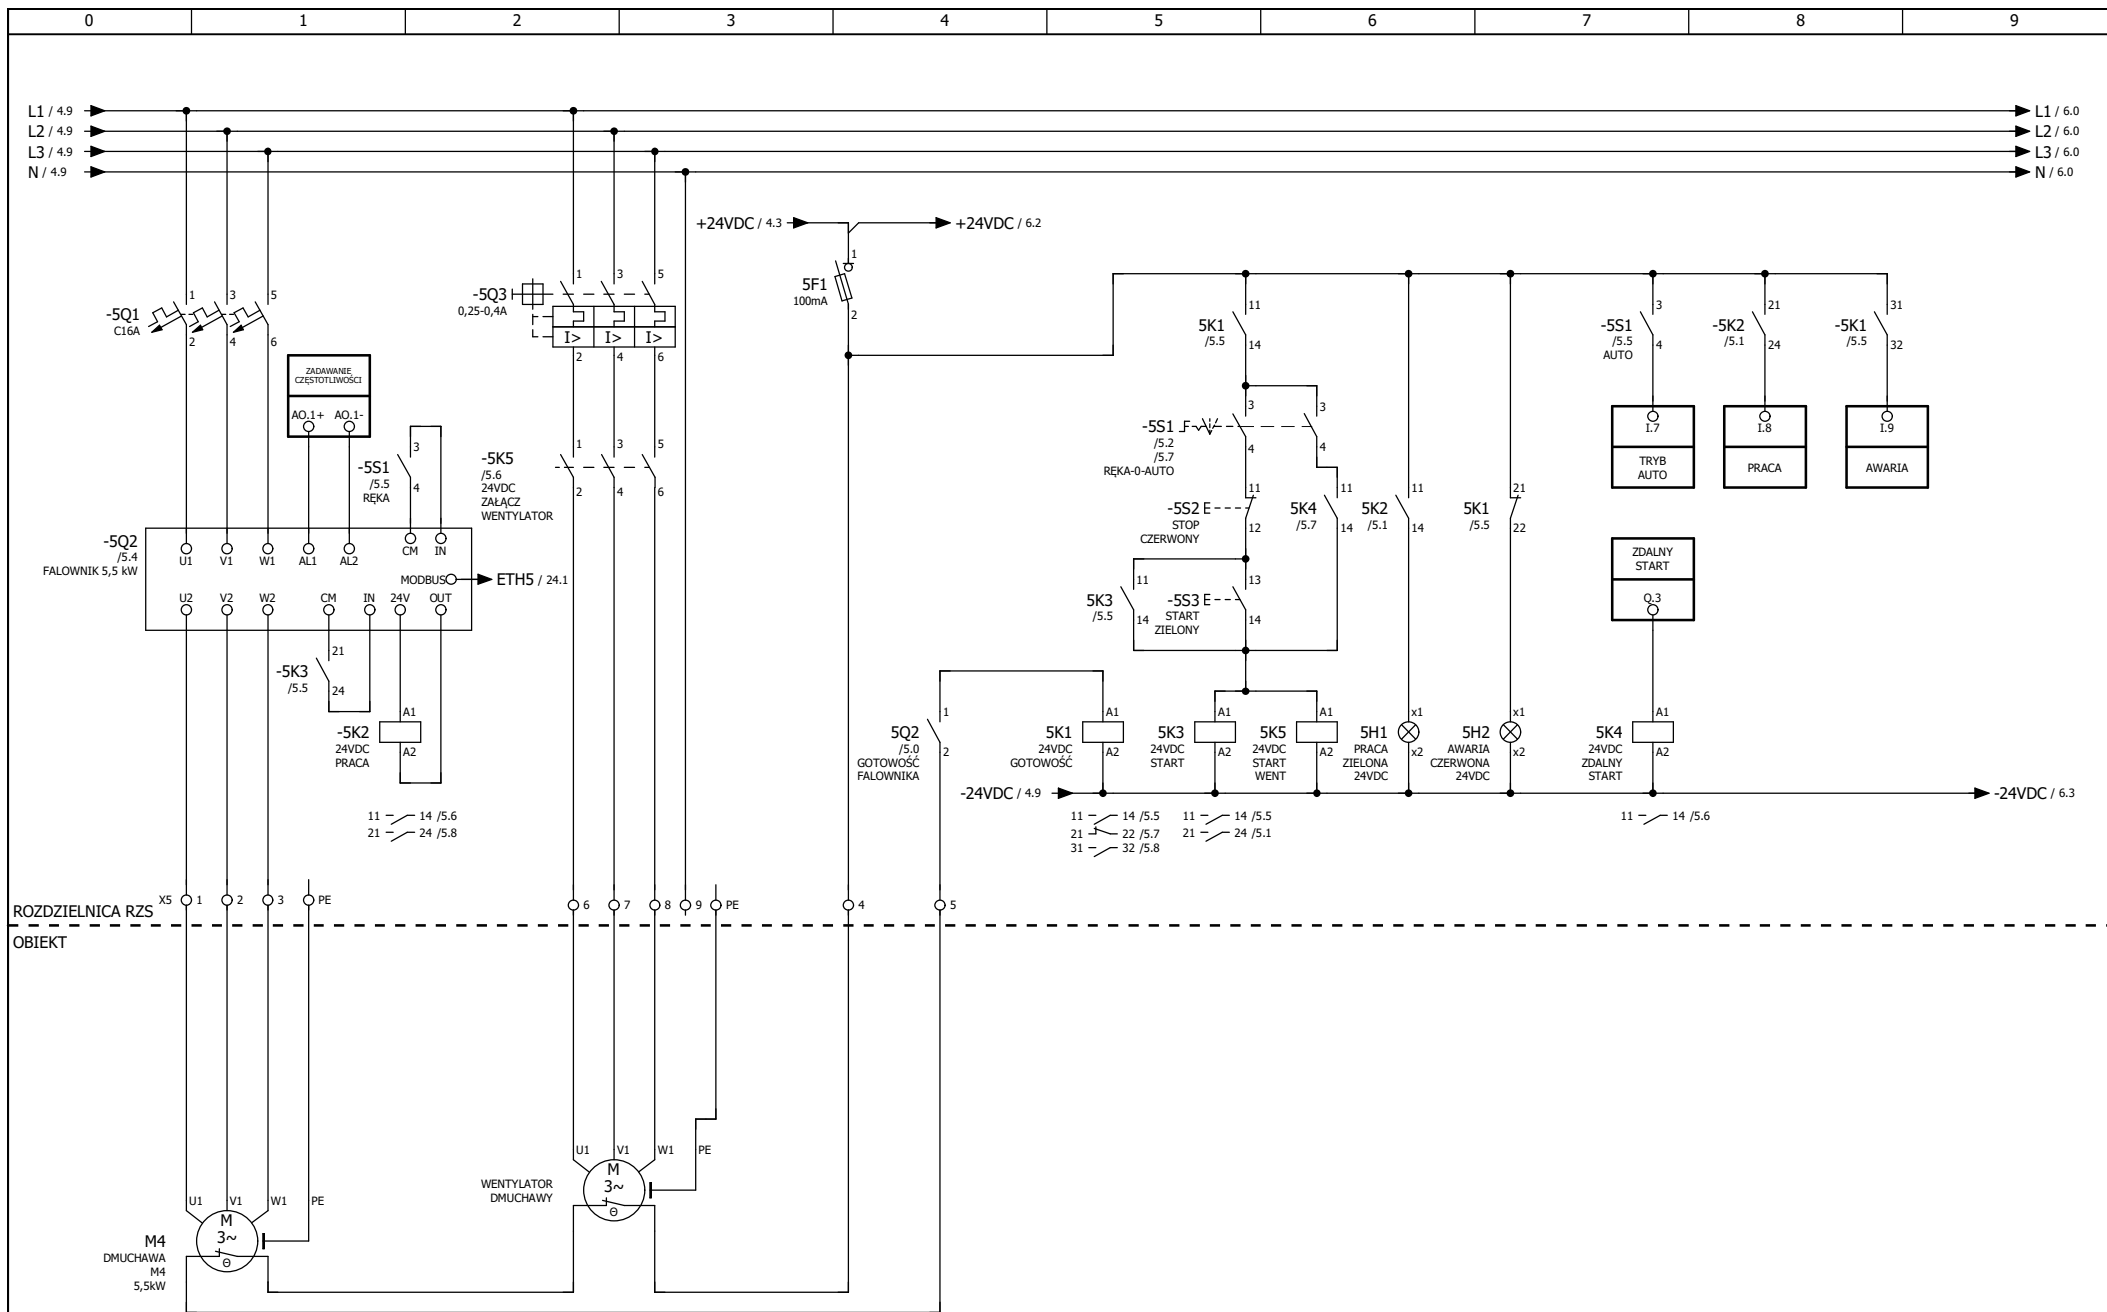
1										PODPIS		3	
Inwestor: Gmina Gostynin ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Użytkownik: Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu, Solec 39c, 09-500 Gostynin				Usługi elektrotechniczne "AGA" Michał Mielcarek	Projektant	mgr inż. Michał Mielcarek WKP/0570/POOE/21		Obwody zasilania	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie				
		Sprawdzający			mgr inż. Przemysław Fatyga WKP/0430/POOE/22								
		Rev.							Opracował	inż. Dominik Mielcarek		Nazwa rozdzielnic:	RZS
Data	02.2024								27				

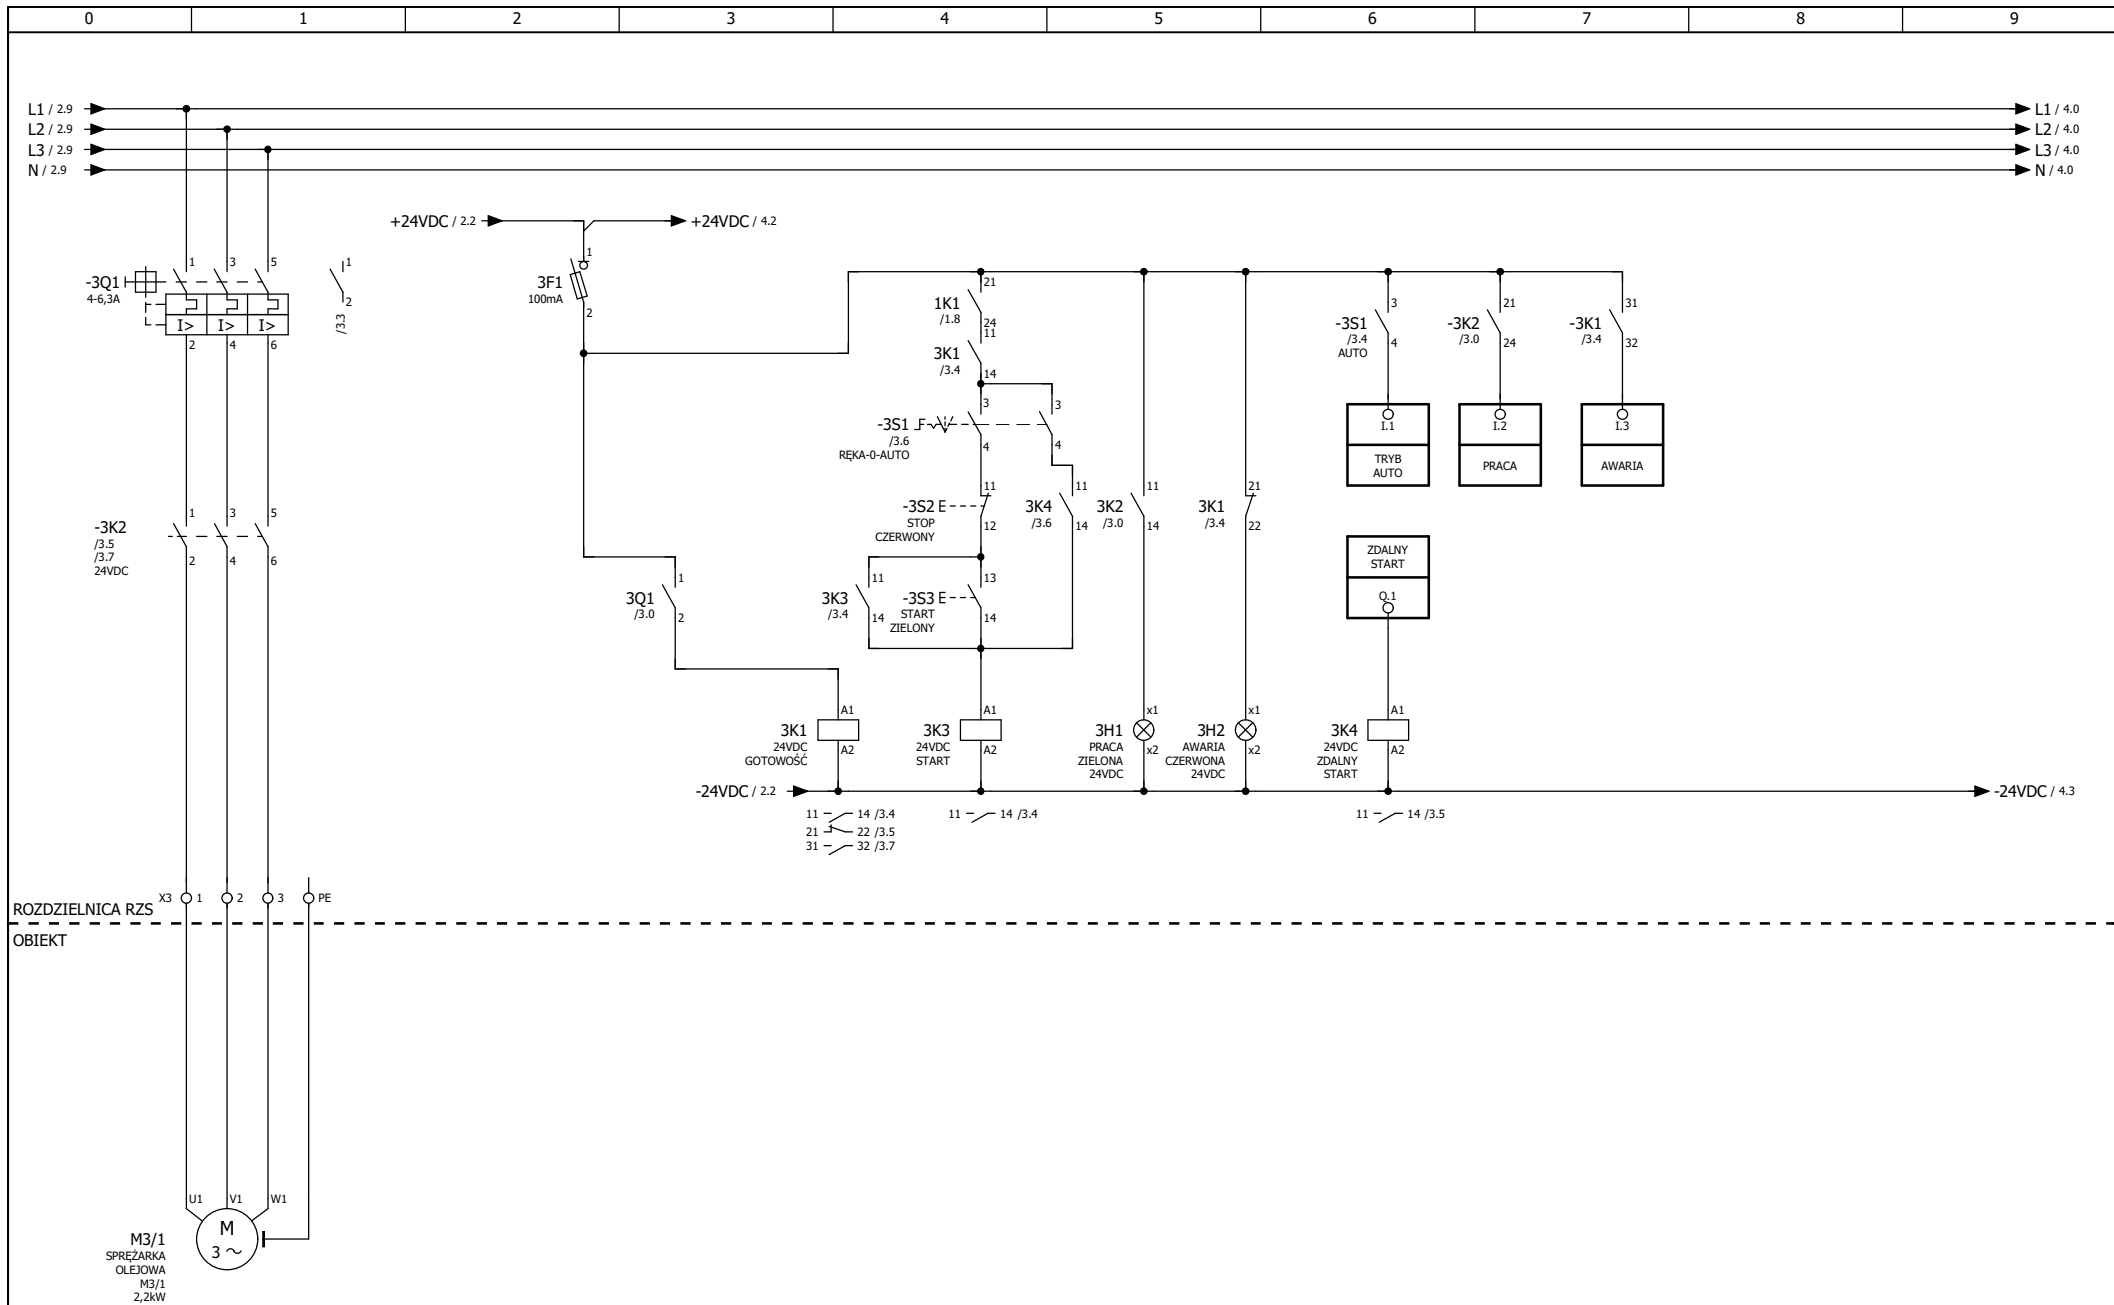

2						PODPIS		4									
<div>Investor: Gmina Gostynin ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin</div> <div>Użytkownik: Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu, Solec 39c, 09-500 Gostynin</div>				<div></div> <div>USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE</div>		Usługi elektrotechniczne "AGA"		Projektant		mgr inż. Michał Mielcarek WKP/0570/POOE/21		Sprężarka olejowa M3/1		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie			
						Michał Mielcarek		Sprawdzający		mgr inż. Przemysław Fatyga WKP/0430/POOE/22							
								Opracował		inż. Dominik Mielcarek							
Rev.												Nazwa rozdzielnic:		RZS		3	
Data				02.2024												27	



3					PODPIS		5				
Inwestor: Gmina Gostynin ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Użytkownik: Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu, Solec 39c, 09-500 Gostynin			Usługi elektrotechniczne "AGA" Michał Mielcarek	Projektant	mgr inż. Michał Mielcarek WKP/0570/POOE/21		Sprężarka olejowa M3/2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie			
	Rew.				Sprawdzający					mgr inż. Przemysław Fatyga WKP/0430/POOE/22	
	Data			02.2024	Opracował					inż. Dominik Mielcarek	
							Nazwa rozdzielnic:	RZS	4		
										27	



4

Inwestor:
Gmina Gostynin ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
Użytkownik:
Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu,
Sołec 39c, 09-500 Gostynin

Rew.
Data

02.2024



Usługi elektrotechniczne "AGA"
Michał Mielcarek

Projektant mgr inż. Michał Mielcarek WKP/0570/POOE/21
Sprawdzający mgr inż. Przemysław Fatyga WKP/0430/POOE/22
Opracował inż. Dominik Mielcarek


PODPIS





Dmuchawa M4


Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w m. Krzywie

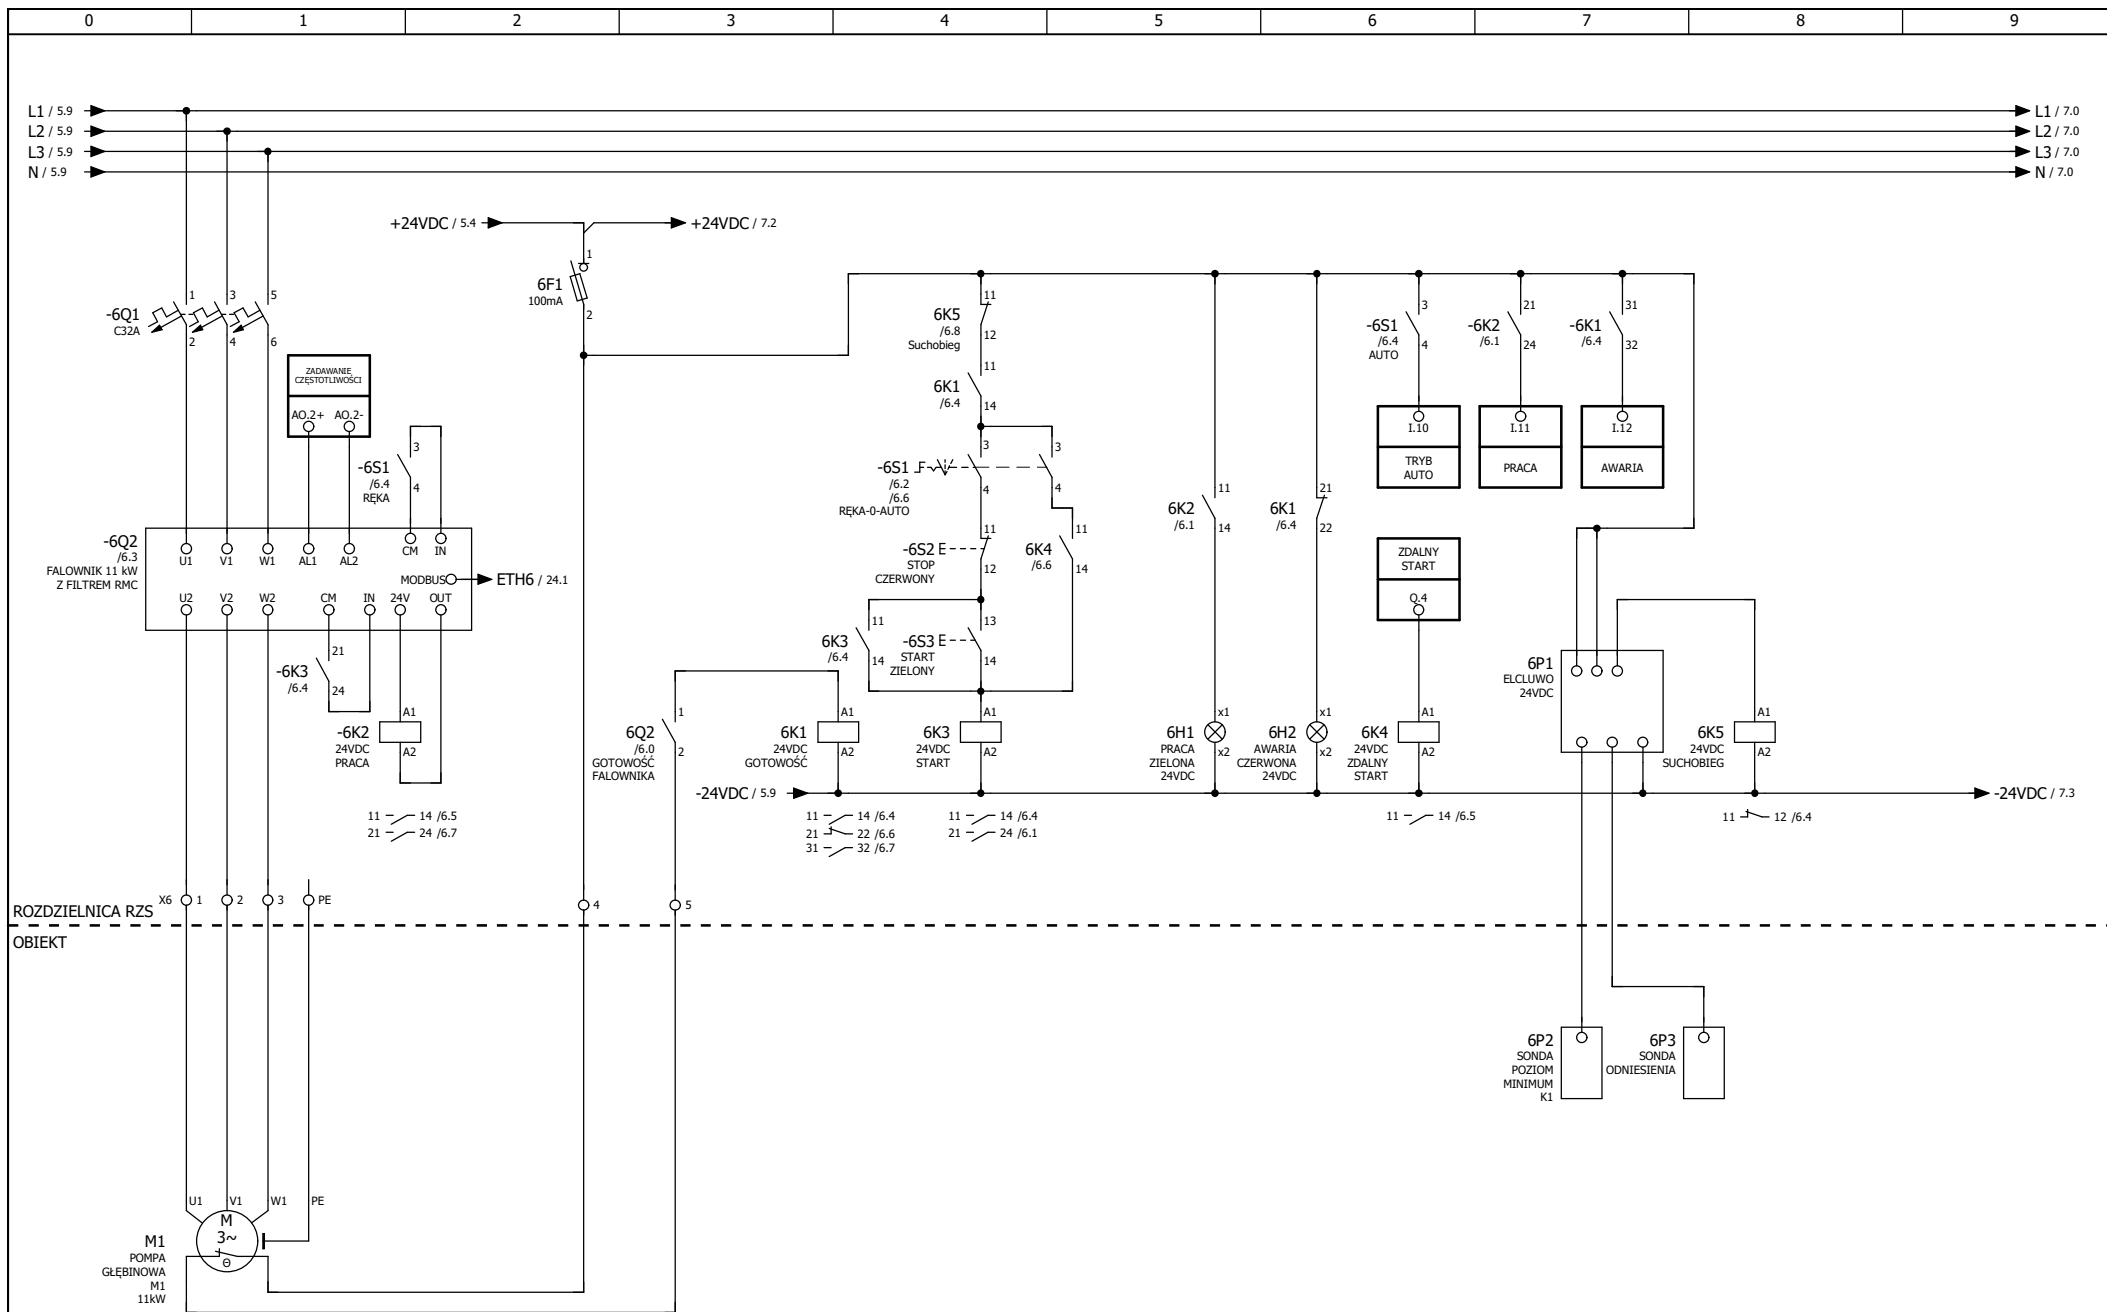Nazwa rozdzielnic:	RZS	5
		27

6



5					PODPIS		7			
Investor: Gmina Gostynin ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Użytkownik: Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu, Solec 39c, 09-500 Gostynin		<div><div></div><div>Rew.</div><div>Data02.2024</div></div>	<div><div></div><div>USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE</div></div>	Usługi elektrotechniczne "AGA" Michał Mielcarek		Projektantmgr inż. Michał Mielcarek WKP/0570/POOE/21		Pompa głębinowa M1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie	
						Sprawdzajcmgr inż. Przemysław Fatyga WKP/0430/POOE/22			Nazwa rozdzielnic: RZS	
						Opracowałinż. Dominik Mielcarek			6	
									27	

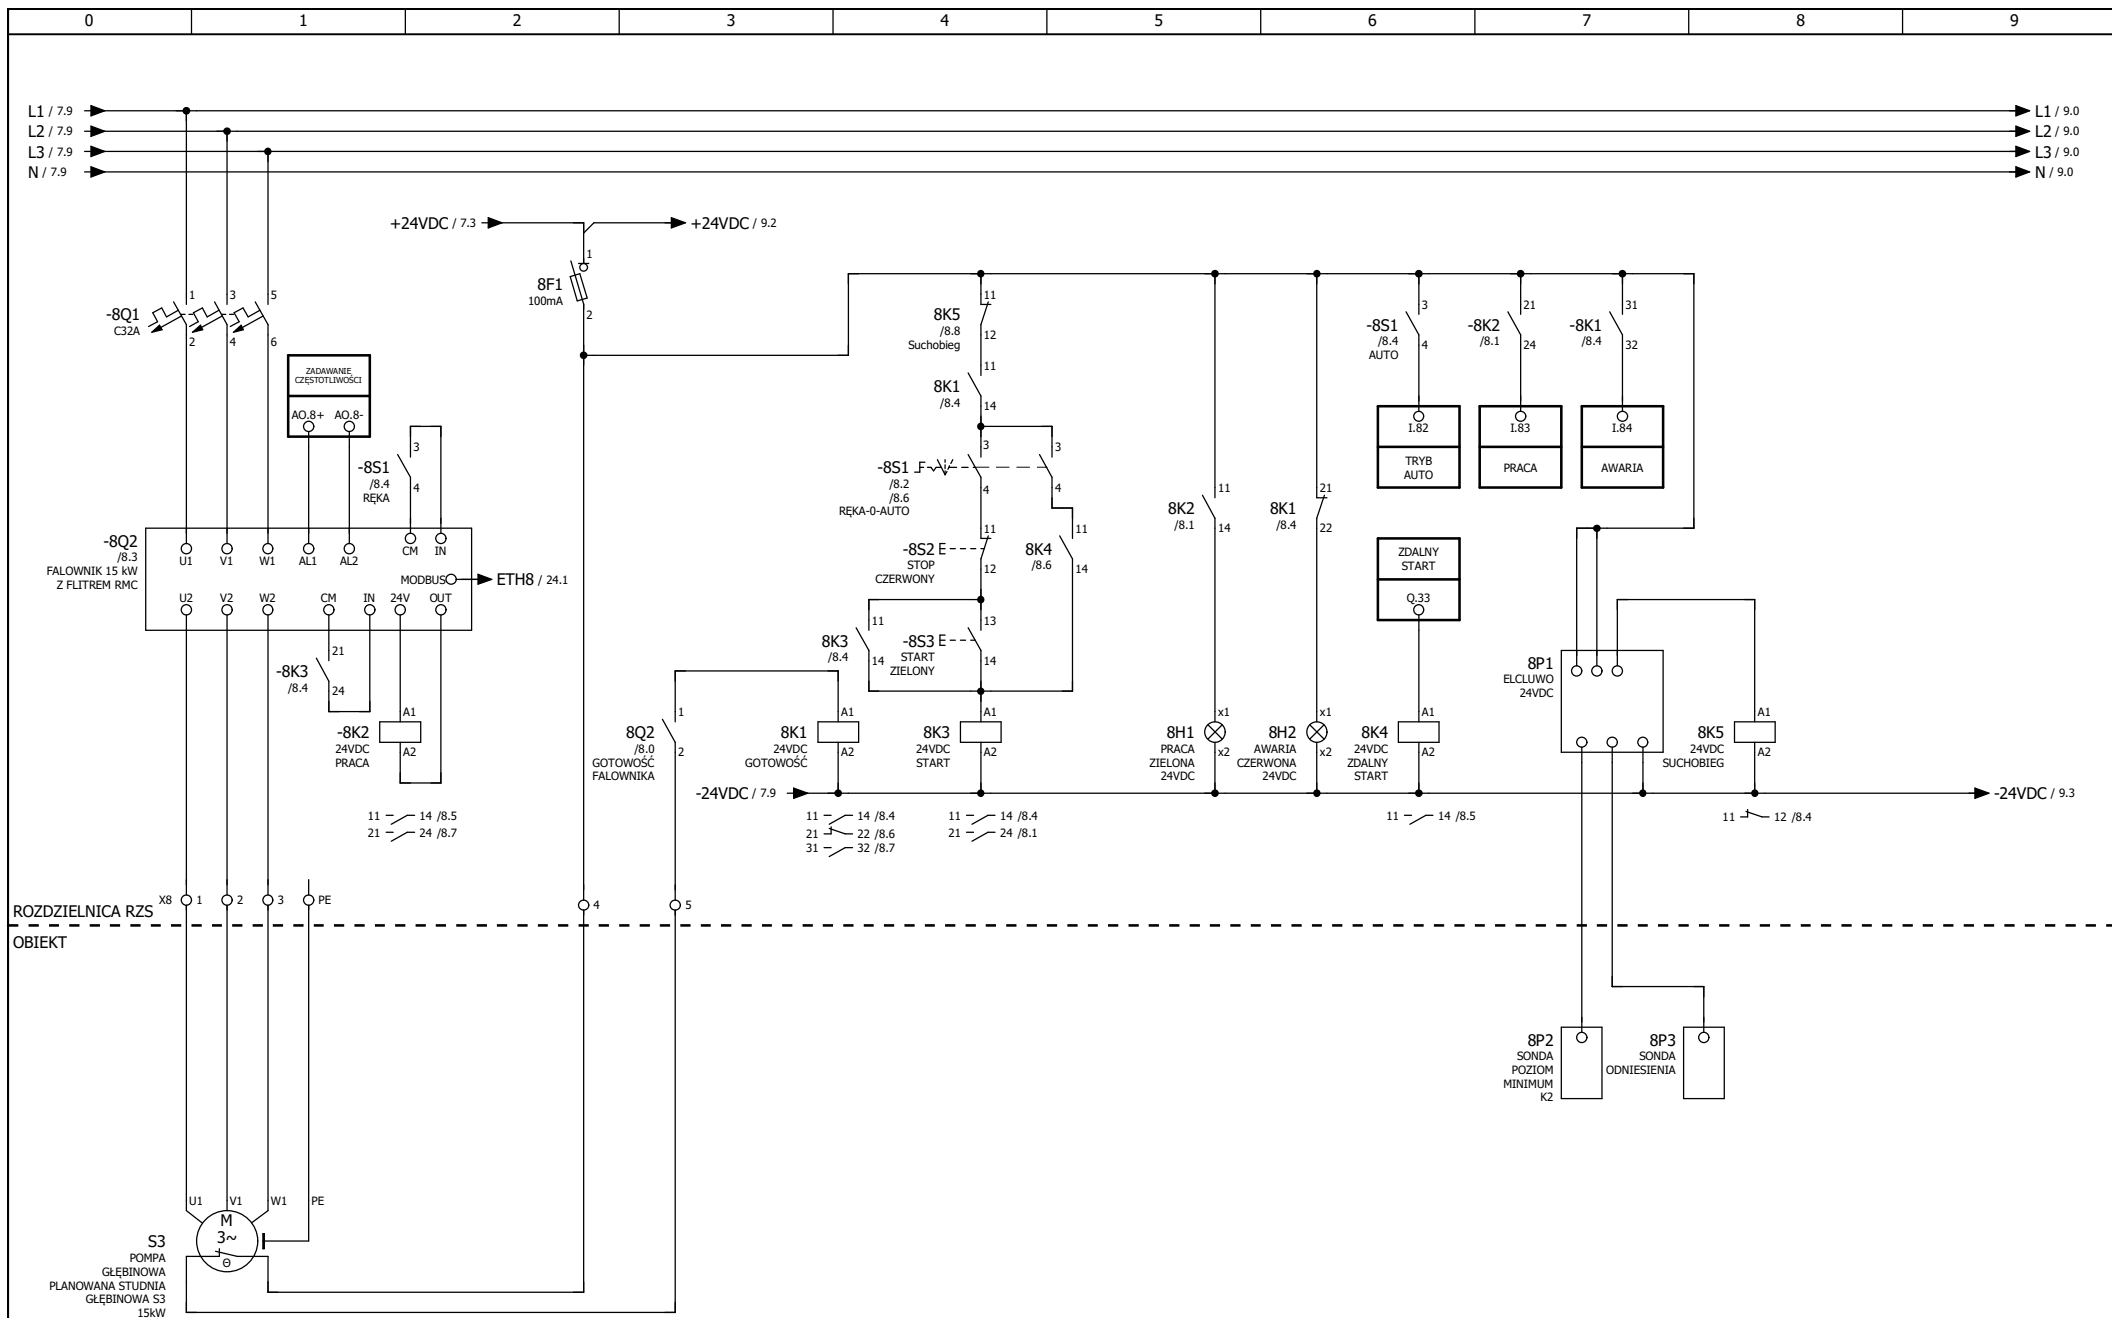

7

Inwestor:
Gmina Gostynin ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
Użytkownik:
Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu,
Sołec 39c, 09-500 Gostynin

Rew.
Data
02.2024



Usługi elektrotechniczne "AGA"
Michał Mielcarek

Projektant mgr inż. Michał Mielcarek WKP/0570/POOE/21
Sprawdzający mgr inż. Przemysław Fatyga WKP/0430/POOE/22
Opracował inż. Dominik Mielcarek

PODPIS


Pompa głębinowa S3

Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w m. Krzywie

Nazwa rozdzielnic: RZS

27

9

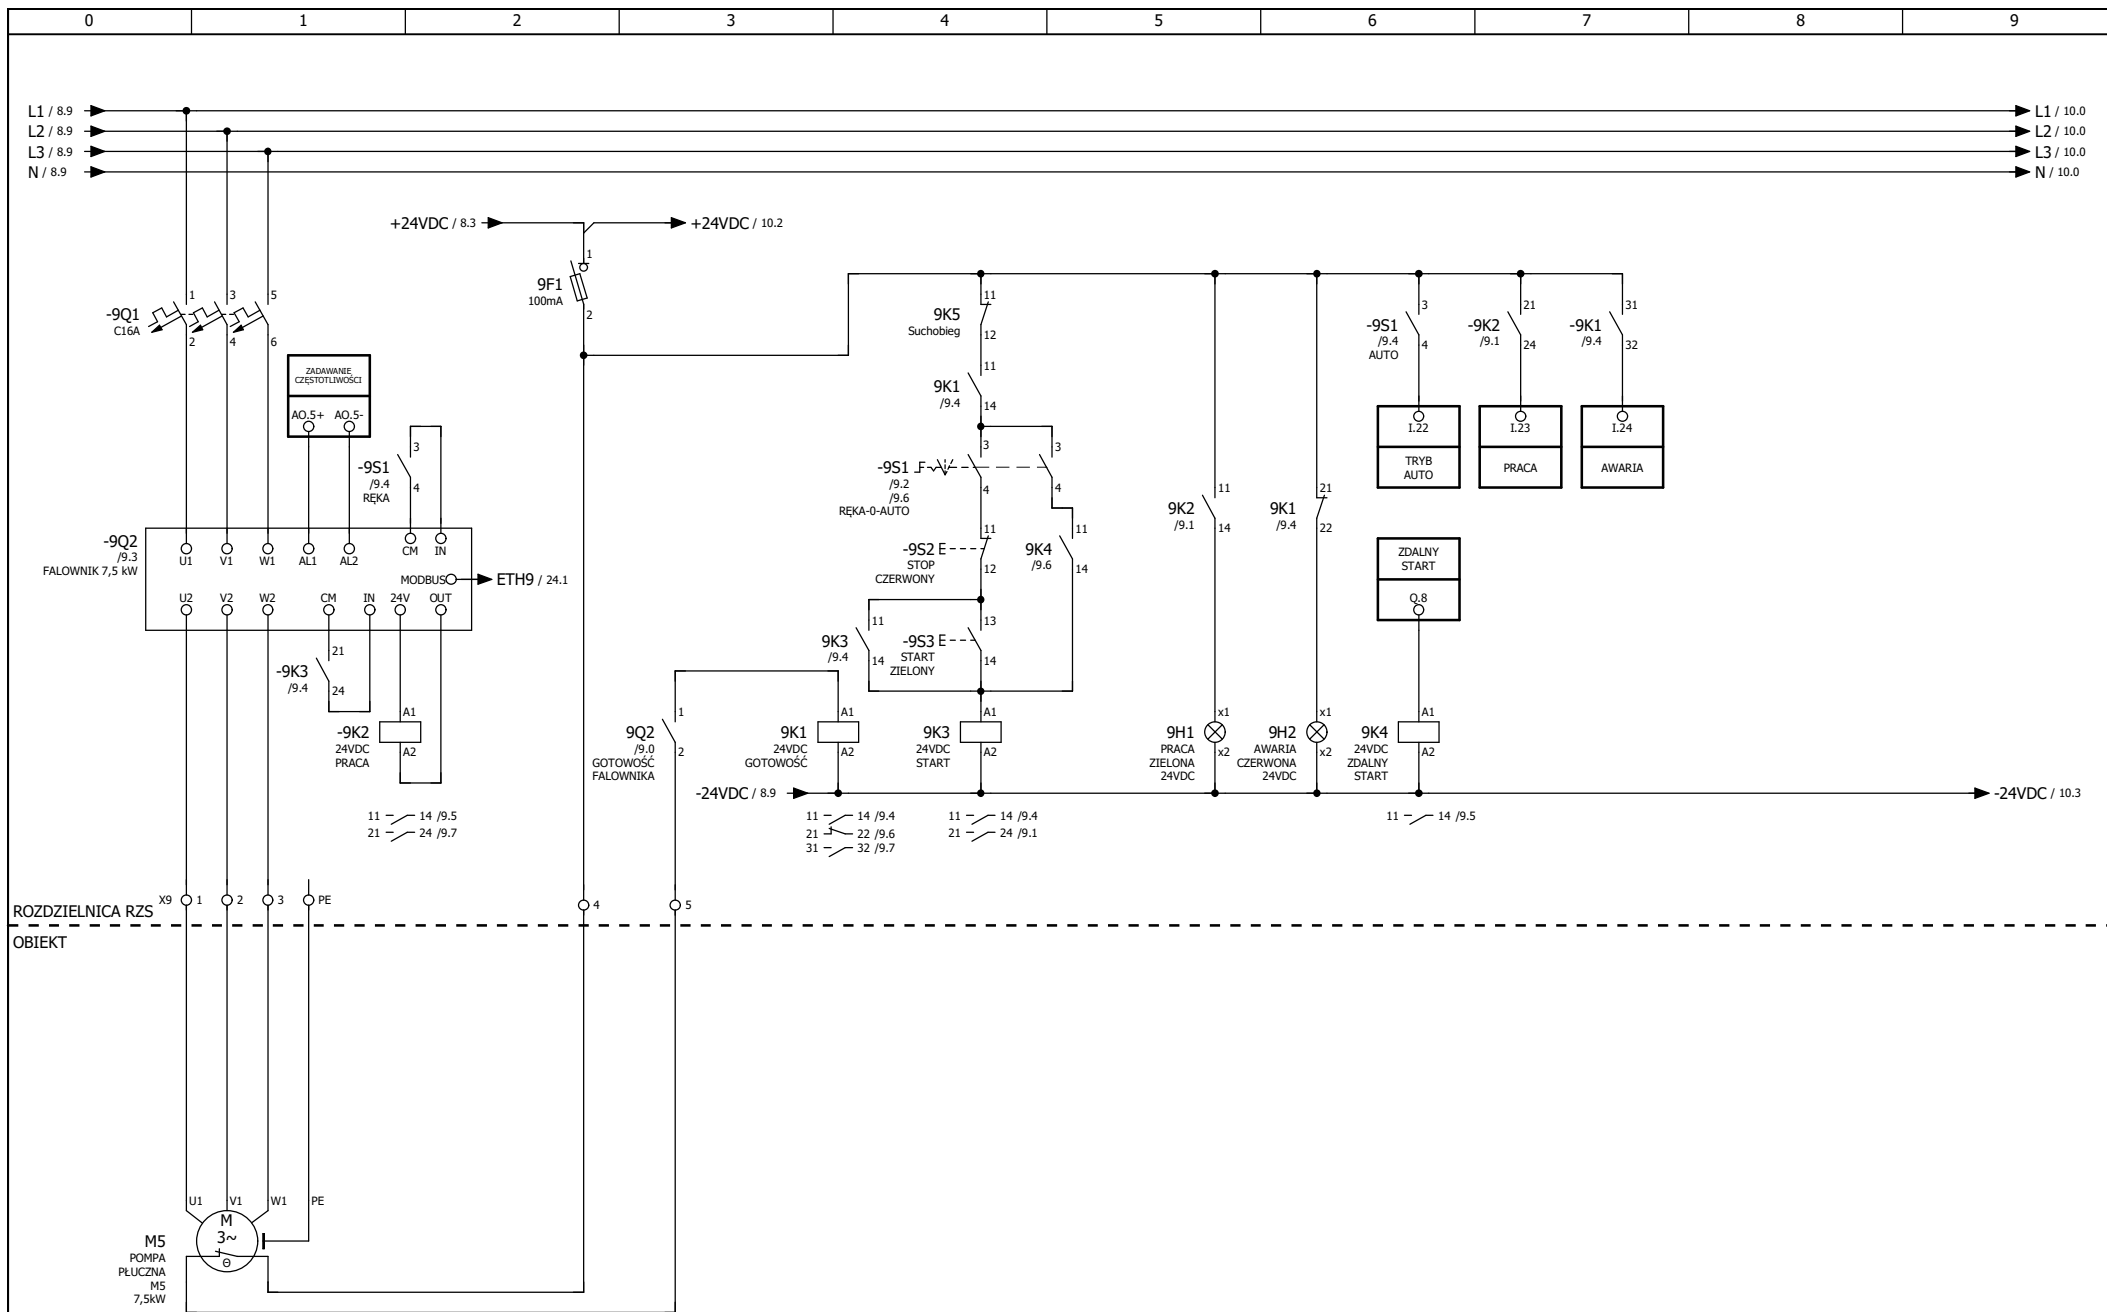

8

Investor:
Gmina Gostynin ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
Użytkownik:
Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu,
Sołec 39c, 09-500 Gostynin

Rew.
Data
02.2024



Usługi elektrotechniczne "AGA"
Michał Mielcarek

Projektant mgr inż. Michał Mielcarek WKP/0570/POOE/21
Sprawdzający mgr inż. Przemysław Fatyga WKP/0430/POOE/22
Opracował inż. Dominik Mielcarek


PODPIS

Pompa płuczna M5

Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w m. Krzywie

Nazwa rozdzielnic: RZS 9
27

10

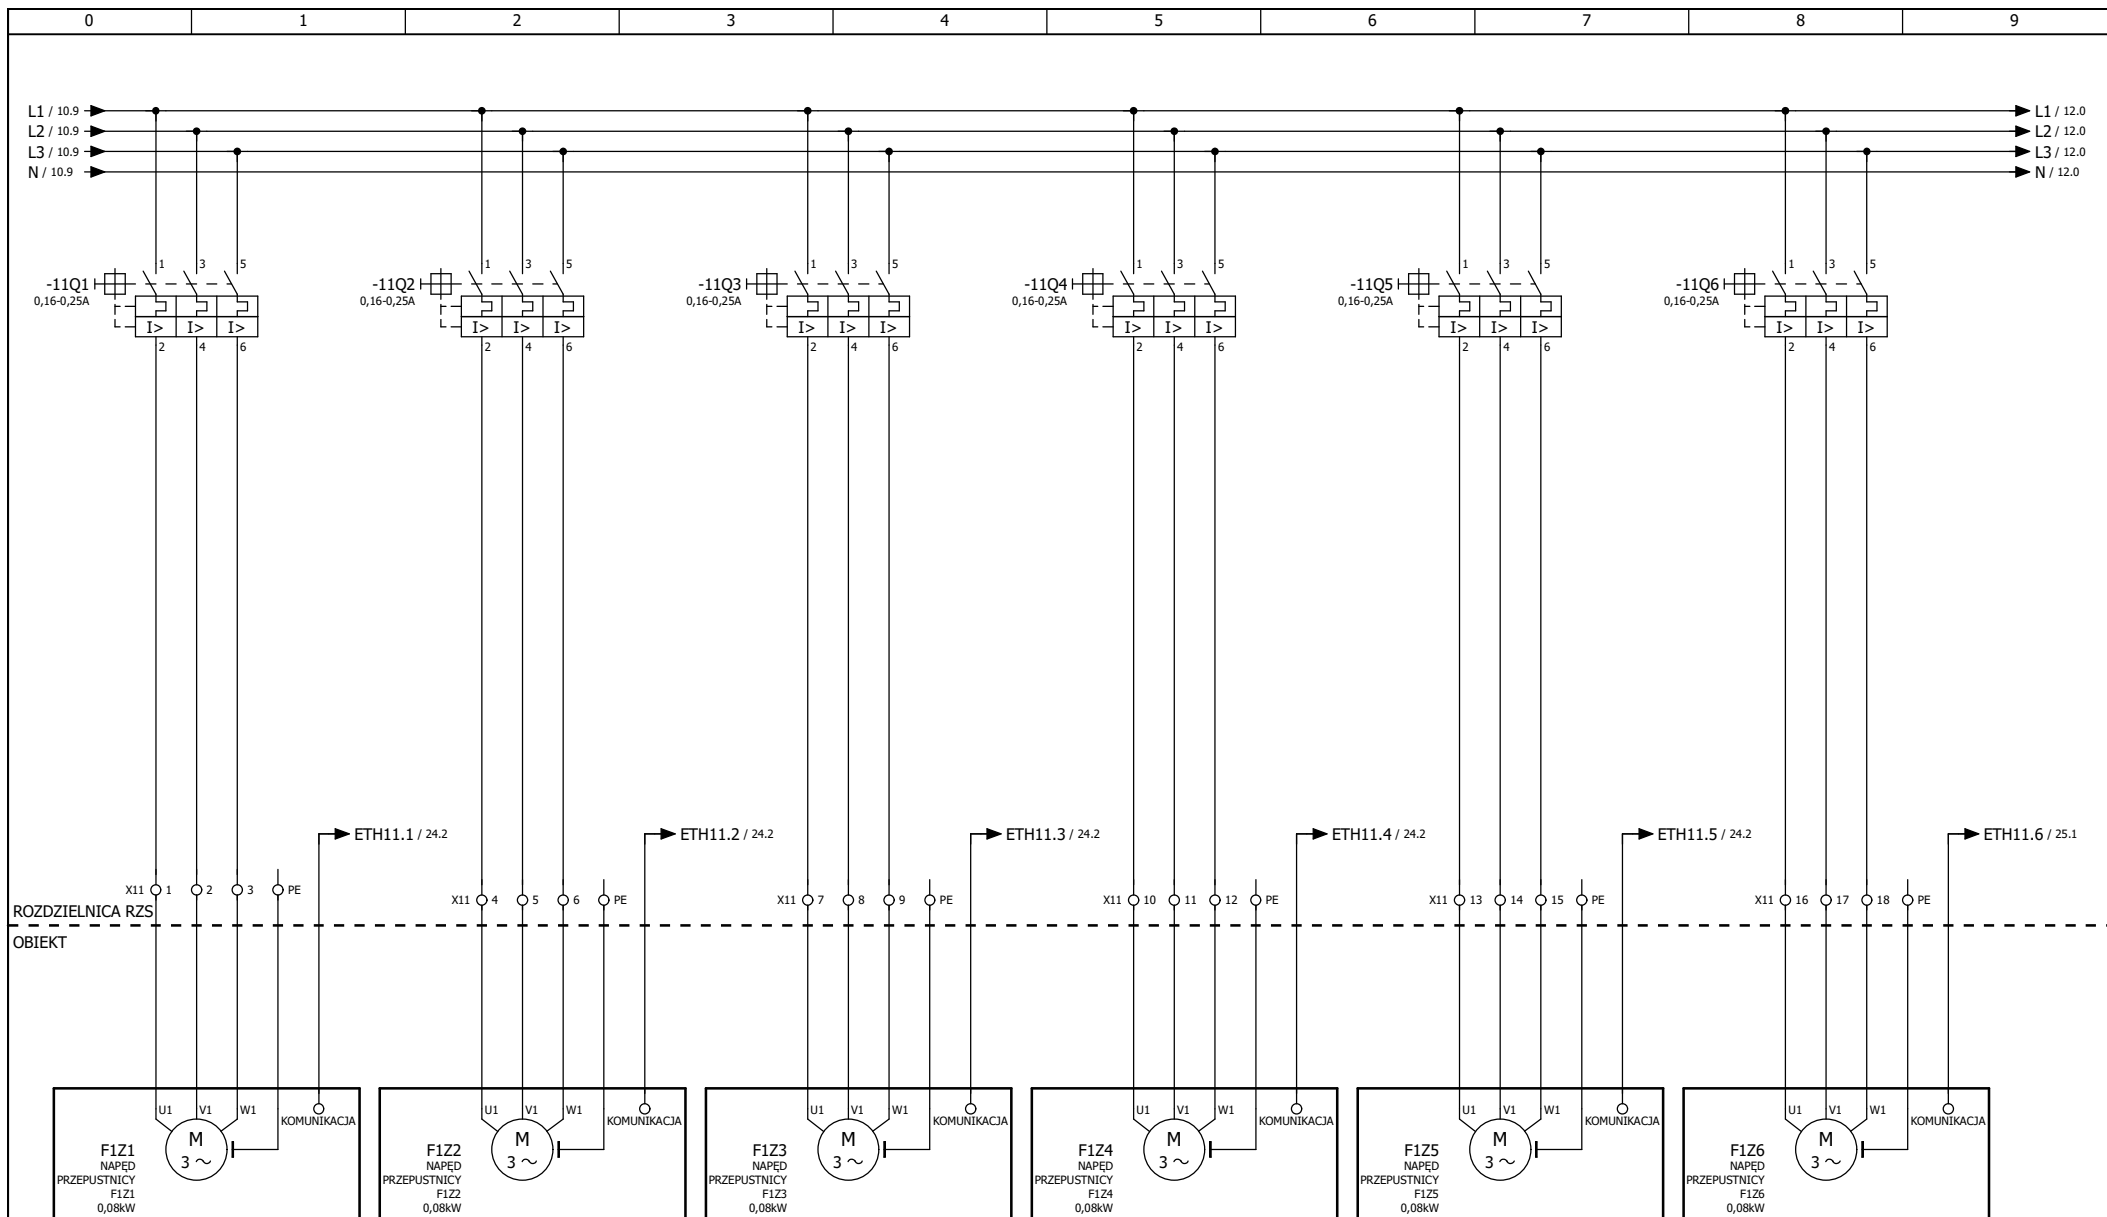

10

Inwestor:
Gmina Gostynin ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
Użytkownik:
Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu,
Solec 39c, 09-500 Gostynin

Rew.	
Data	02.2024



Usługi elektrotechniczne "AGA"
Michał Mielcarek

Projektant	mgr inż. Michał Mielcarek WKP/0570/POOE/21
Sprawdzający	mgr inż. Przemysław Fatyga WKP/0430/POOE/22
Opracował	inż. Dominik Mielcarek


PODPIS
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>


Napęd przepustnicy F1Z1, F1Z2, F1Z3,
F1Z4, F1Z5, F1Z6


Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w m. Krzywie


Nazwa rozdzielnic:	RZS	11
		27


12

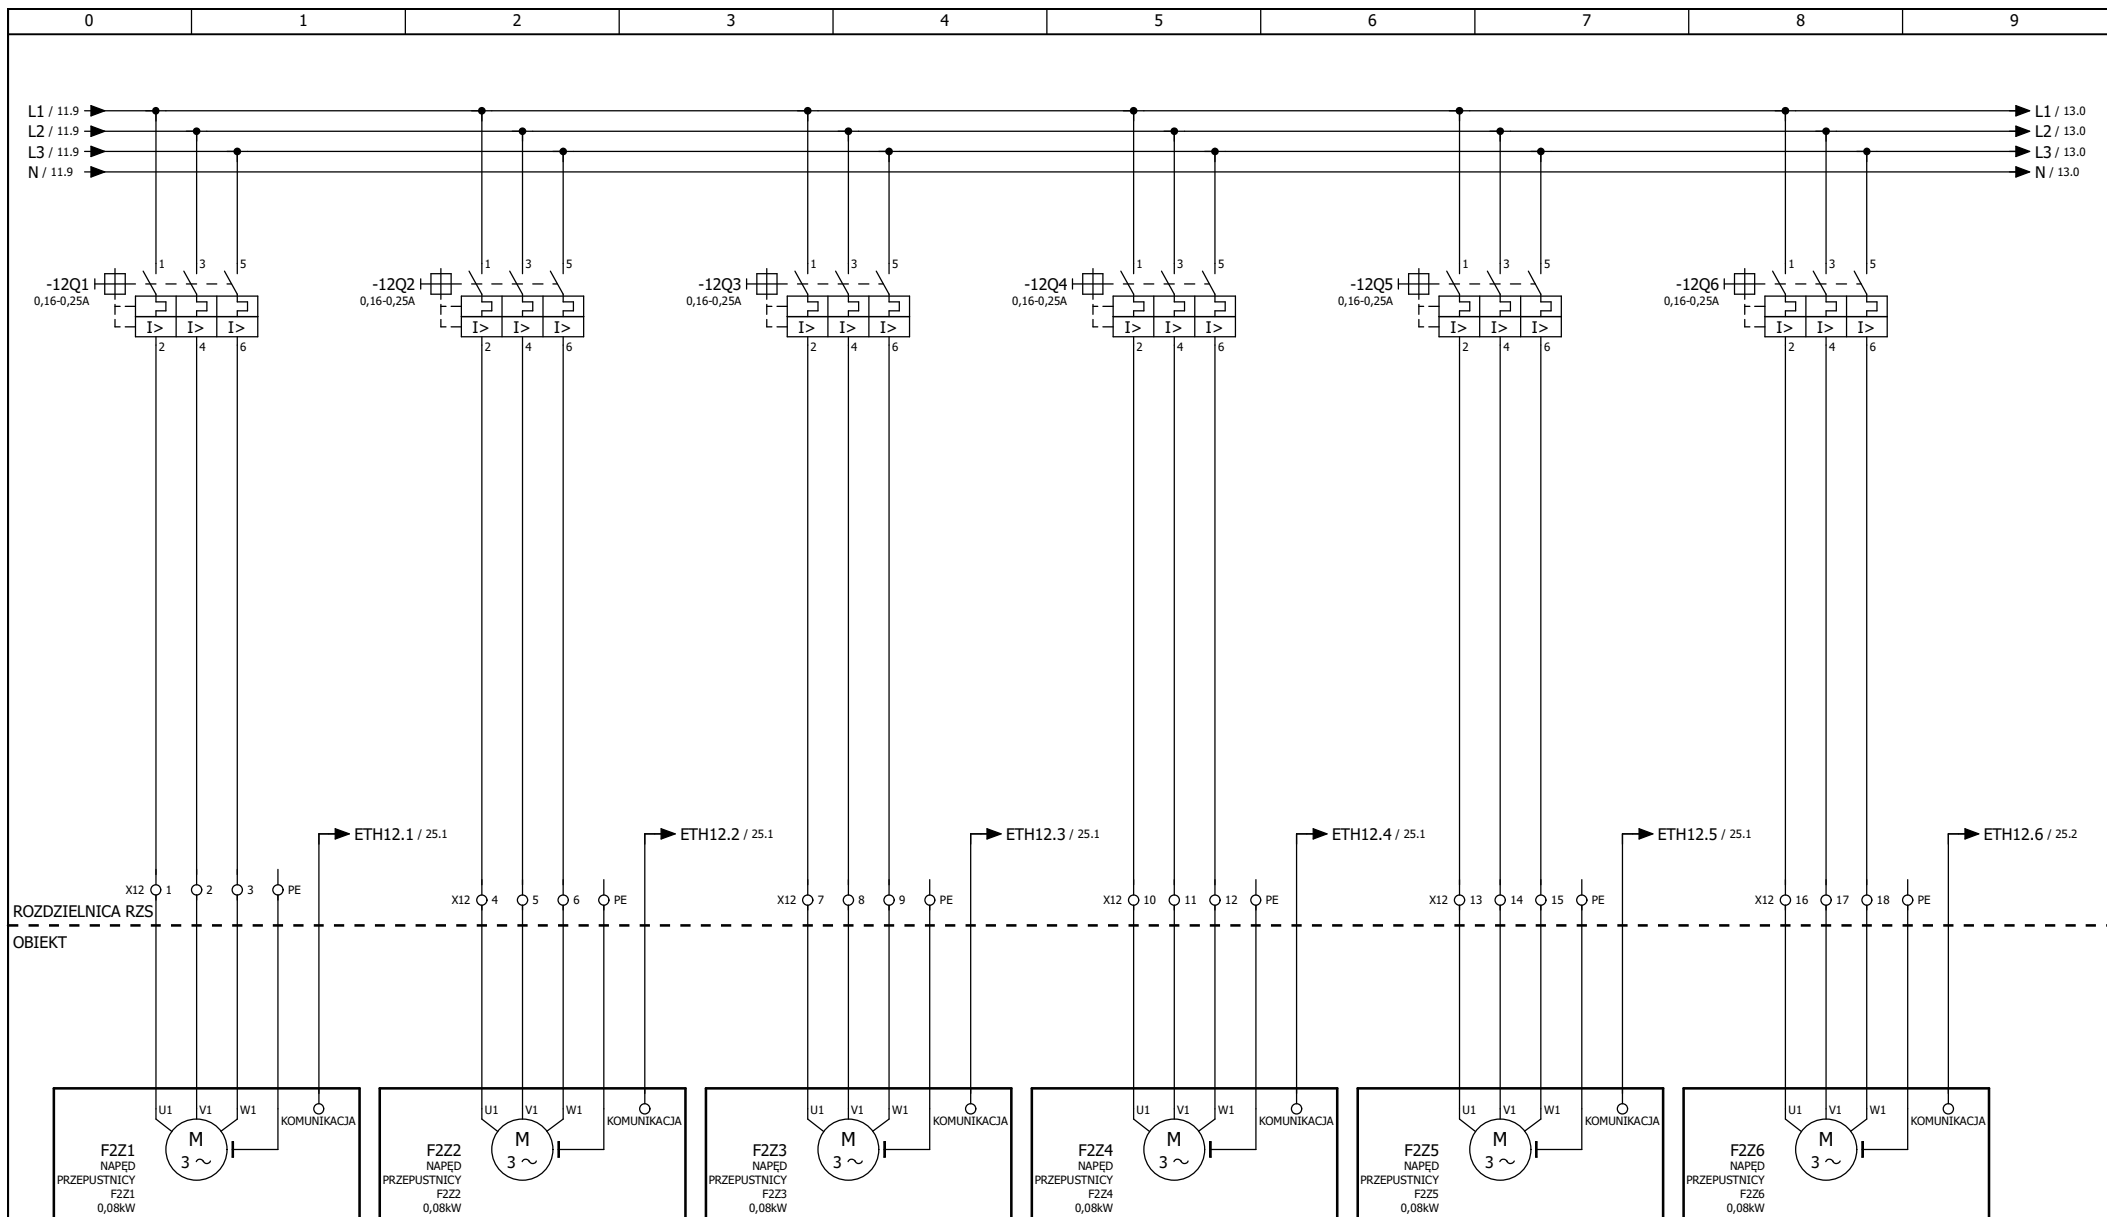


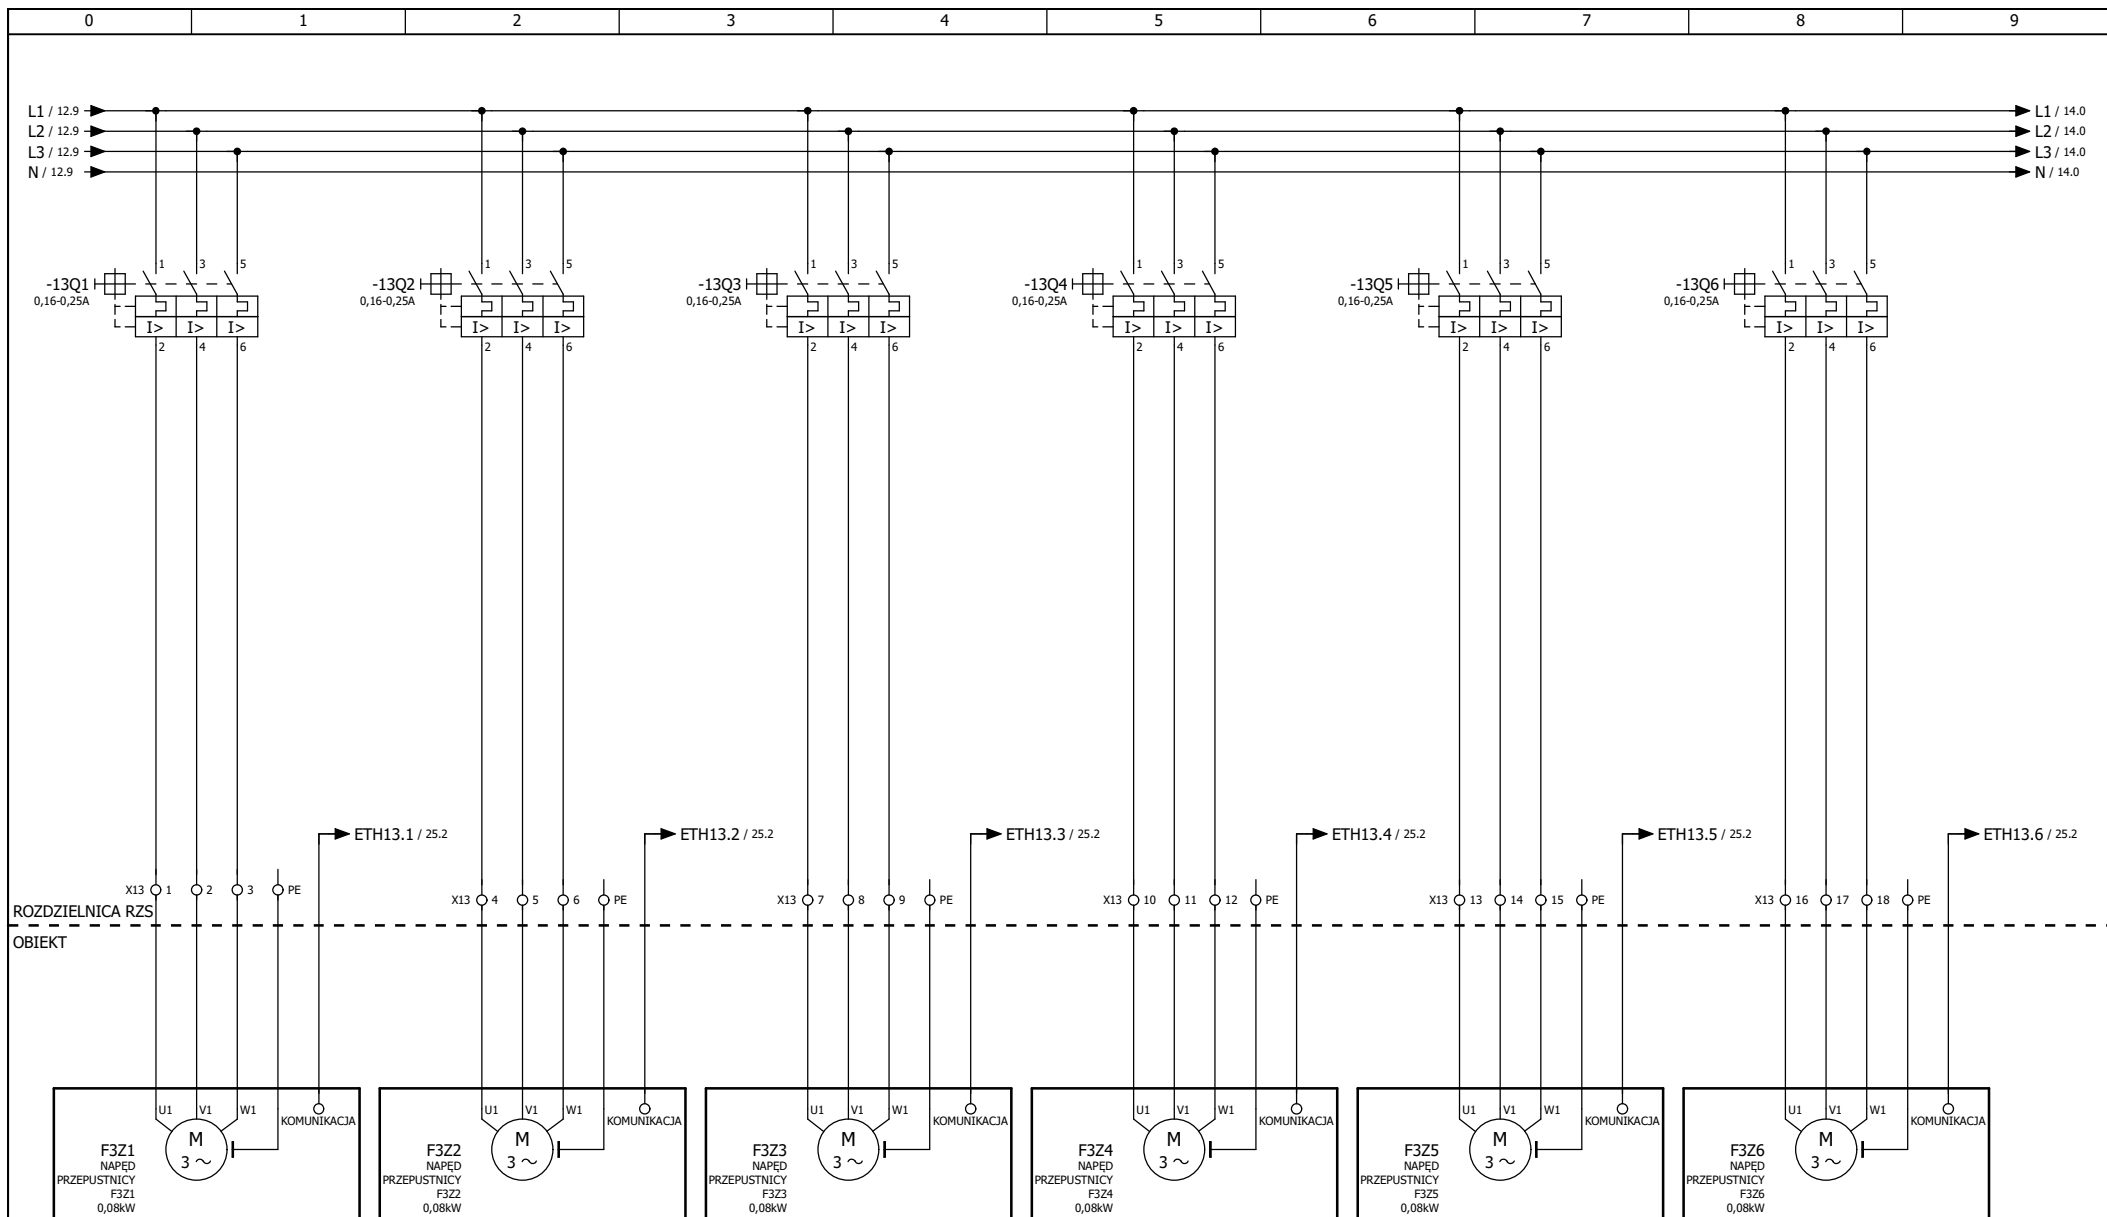

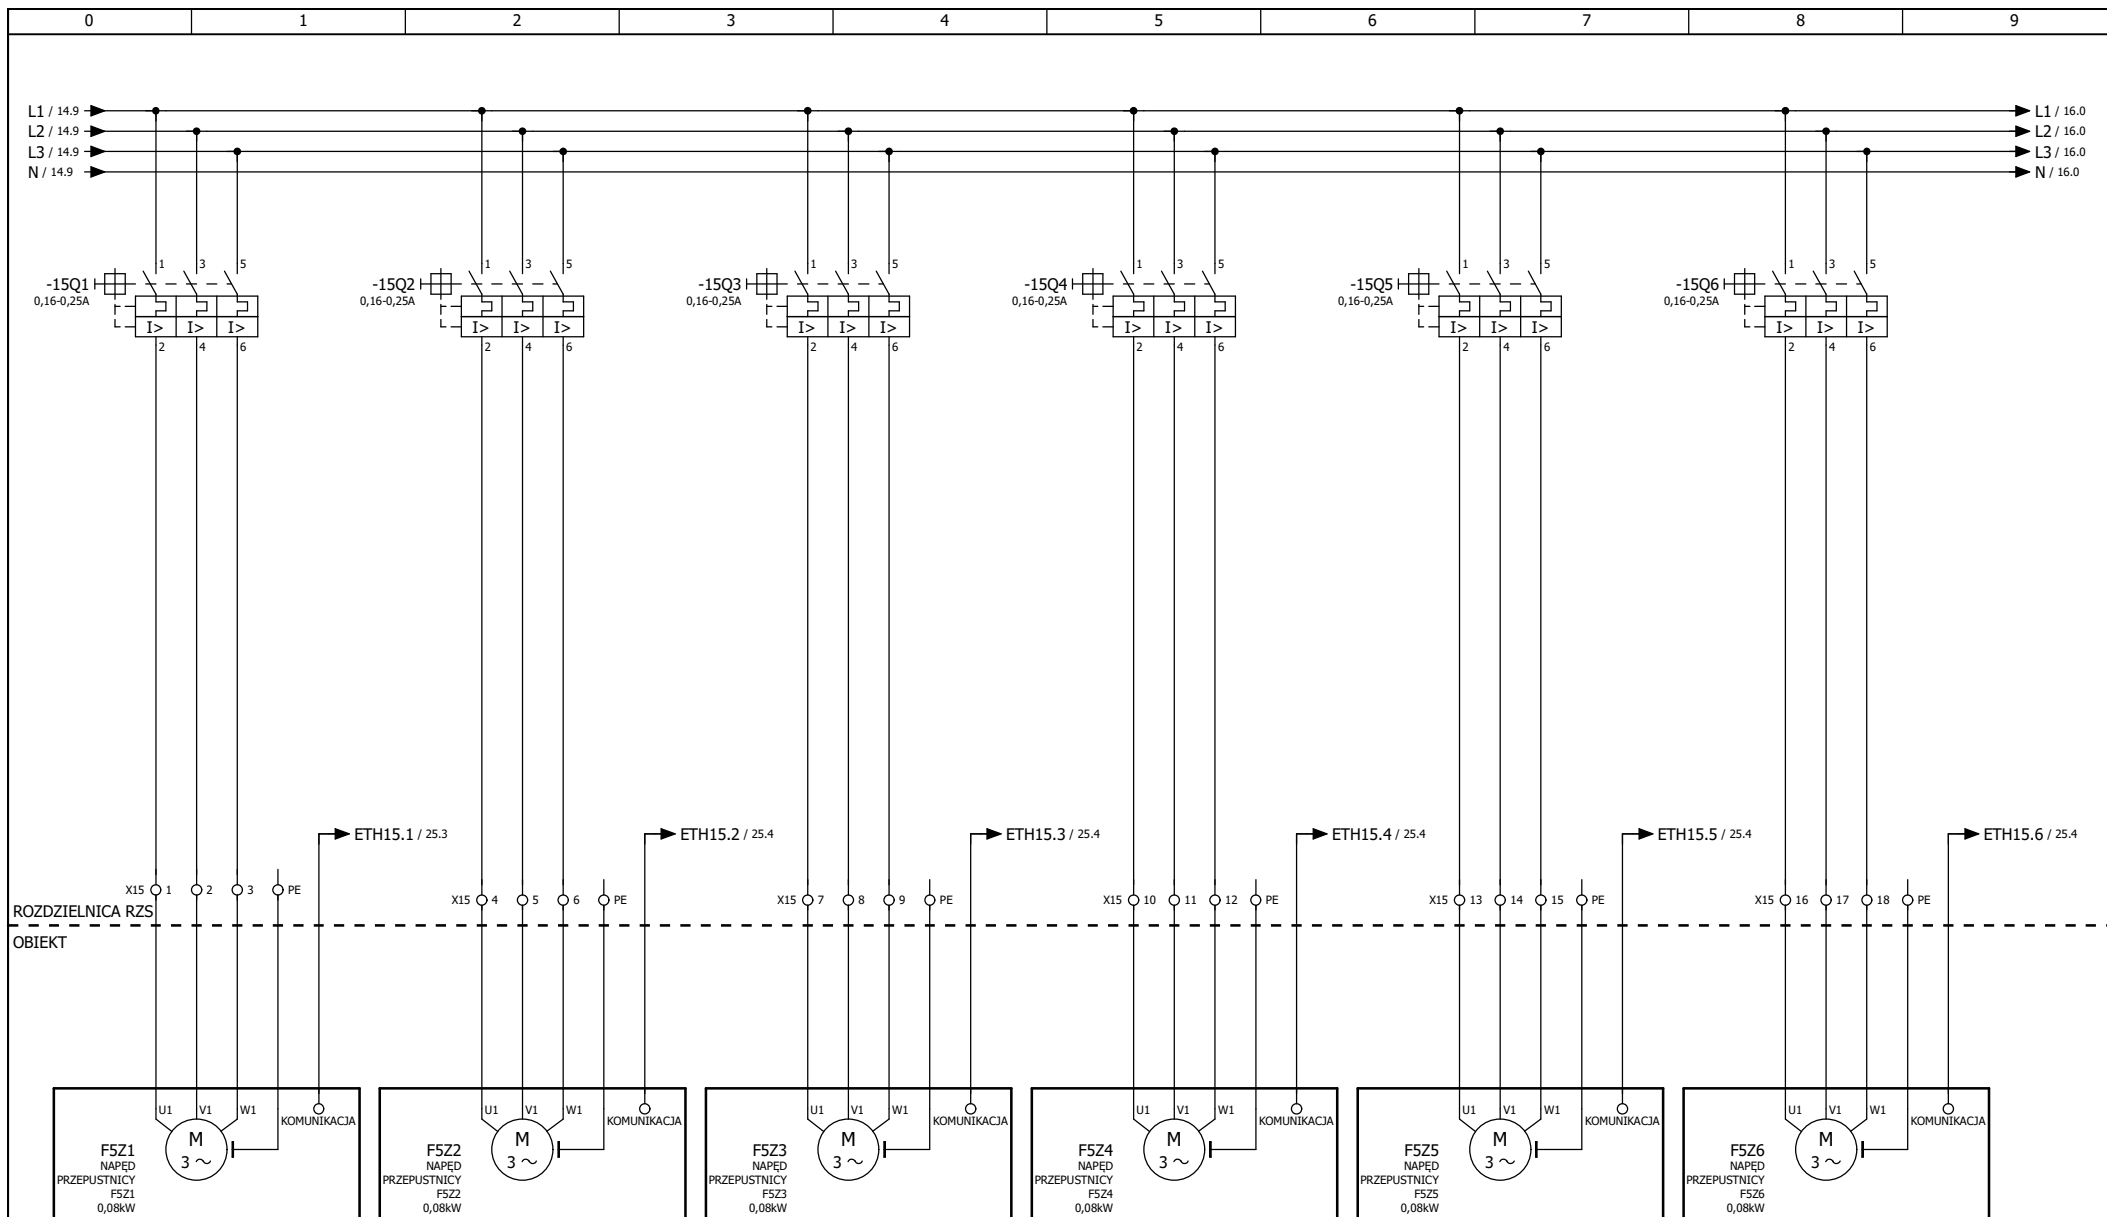

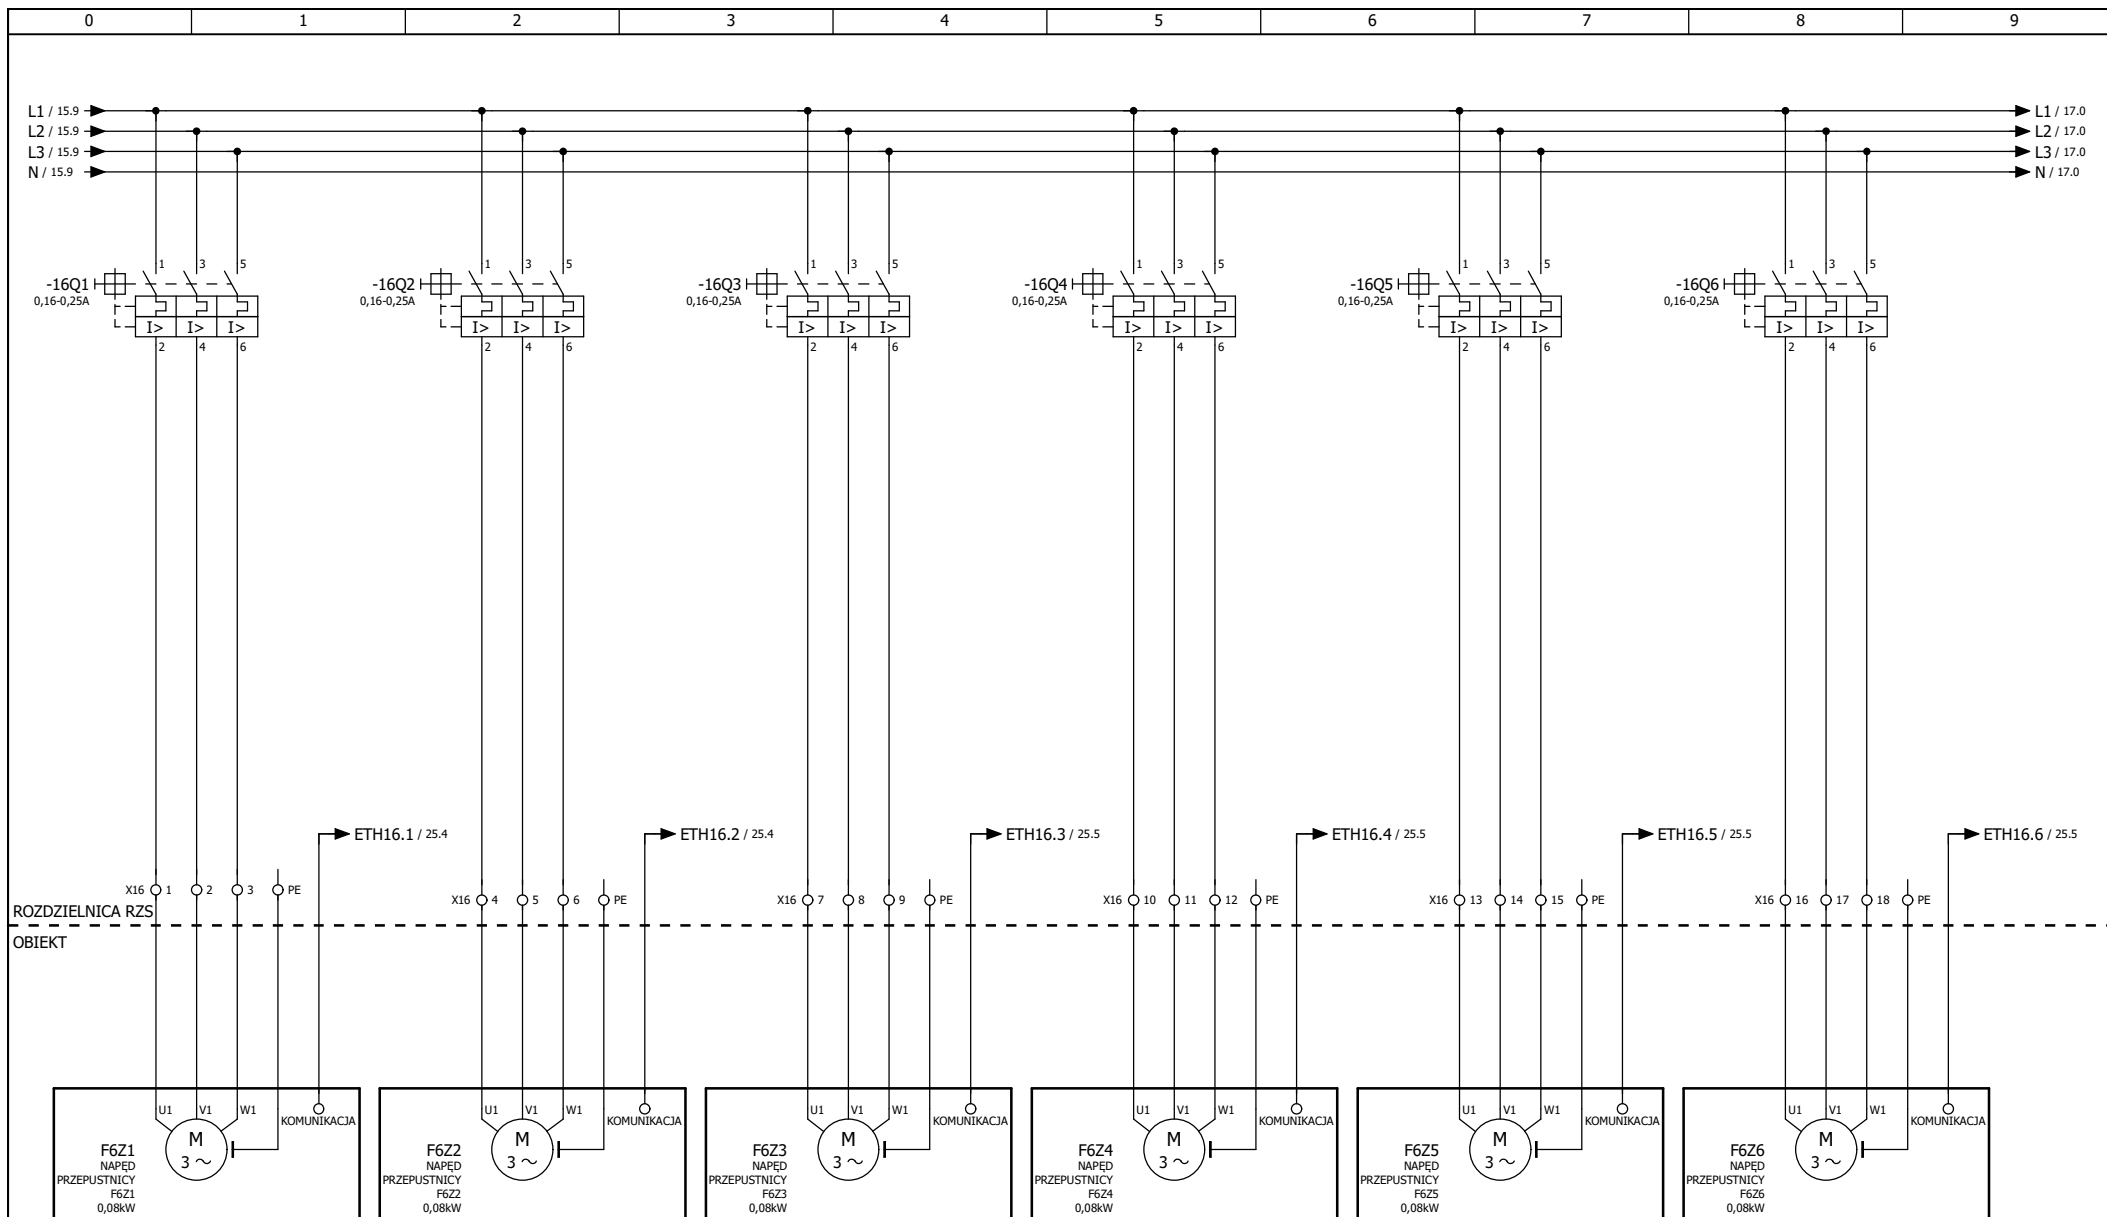

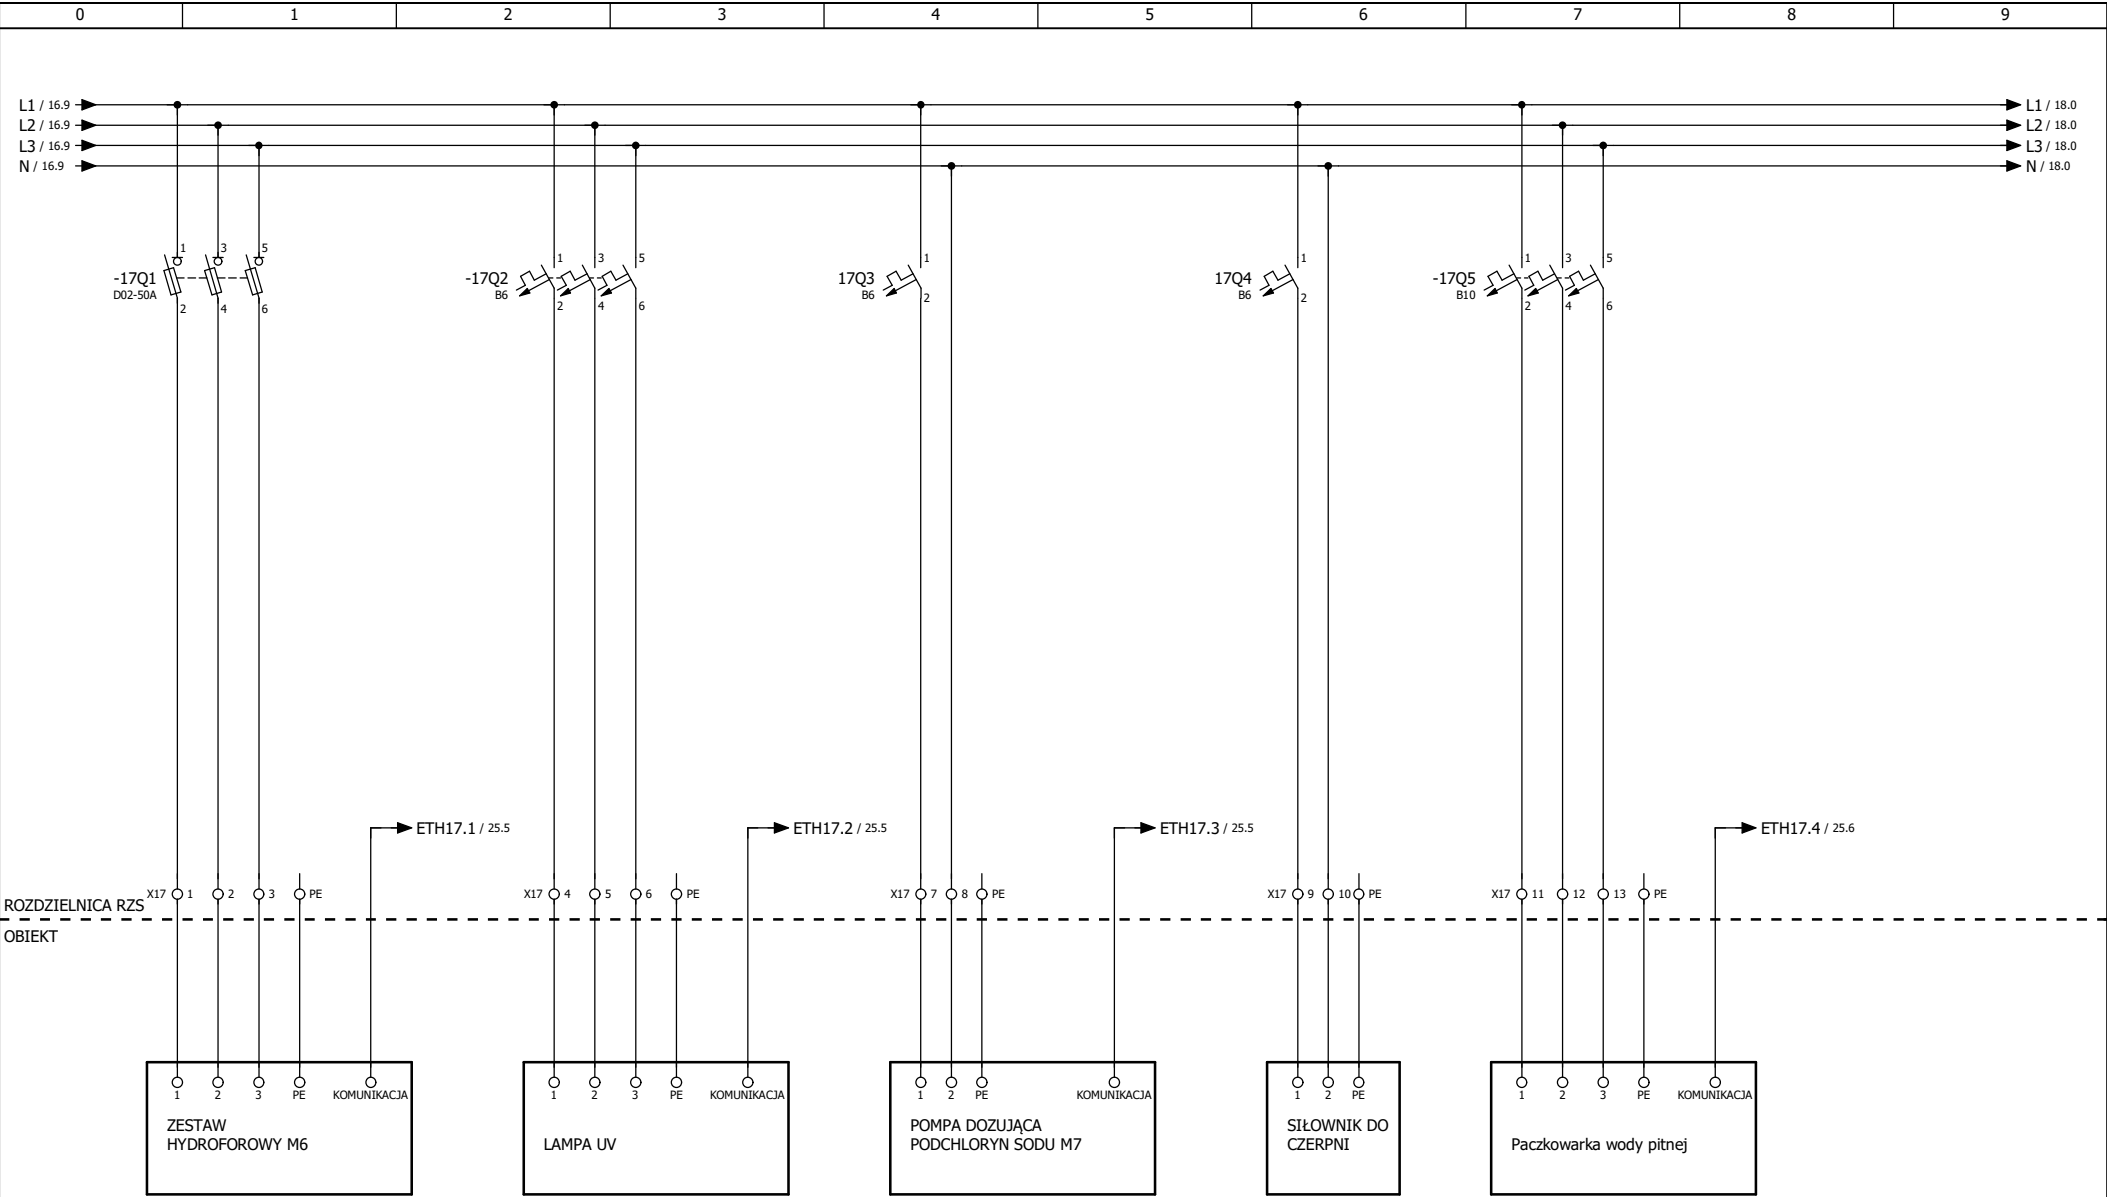

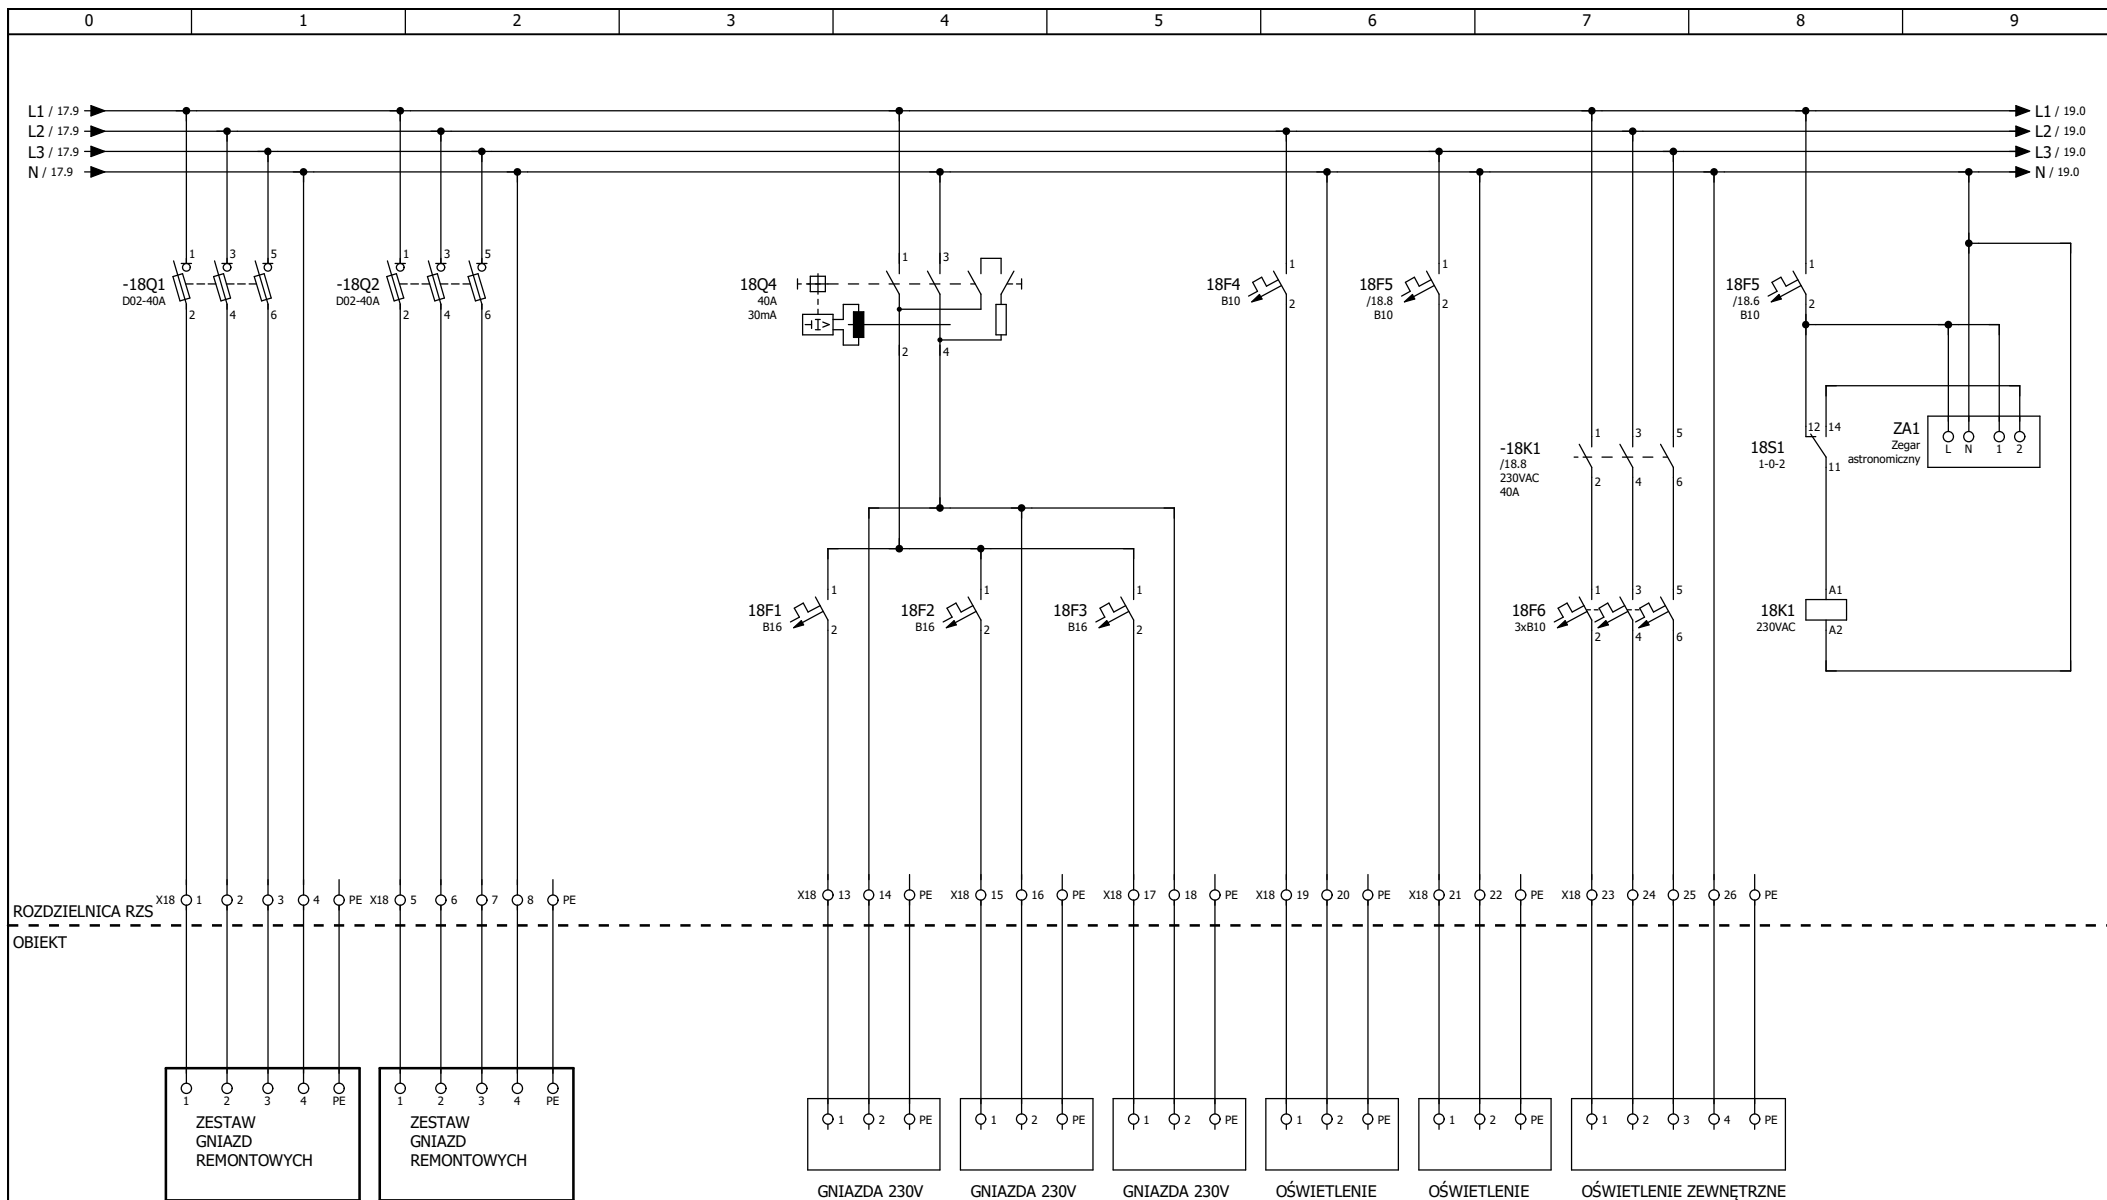

17

Inwestor:
Gmina Gostynin ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
Użytkownik:
Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu,
Solec 39c, 09-500 Gostynin

Rew.
Data
02.2024



Usługi elektrotechniczne "AGA"
Michał Mielcarek

Projektant mgr inż. Michał Mielcarek WKP/0570/POOE/21
Sprawdzający mgr inż. Przemysław Fatyga WKP/0430/POOE/22
Opracował inż. Dominik Mielcarek


PODPIS


Obwody gniazd i oświetlenia


Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w m. Krzywie


Nazwa rozdzielnic: RZS 18
27


19

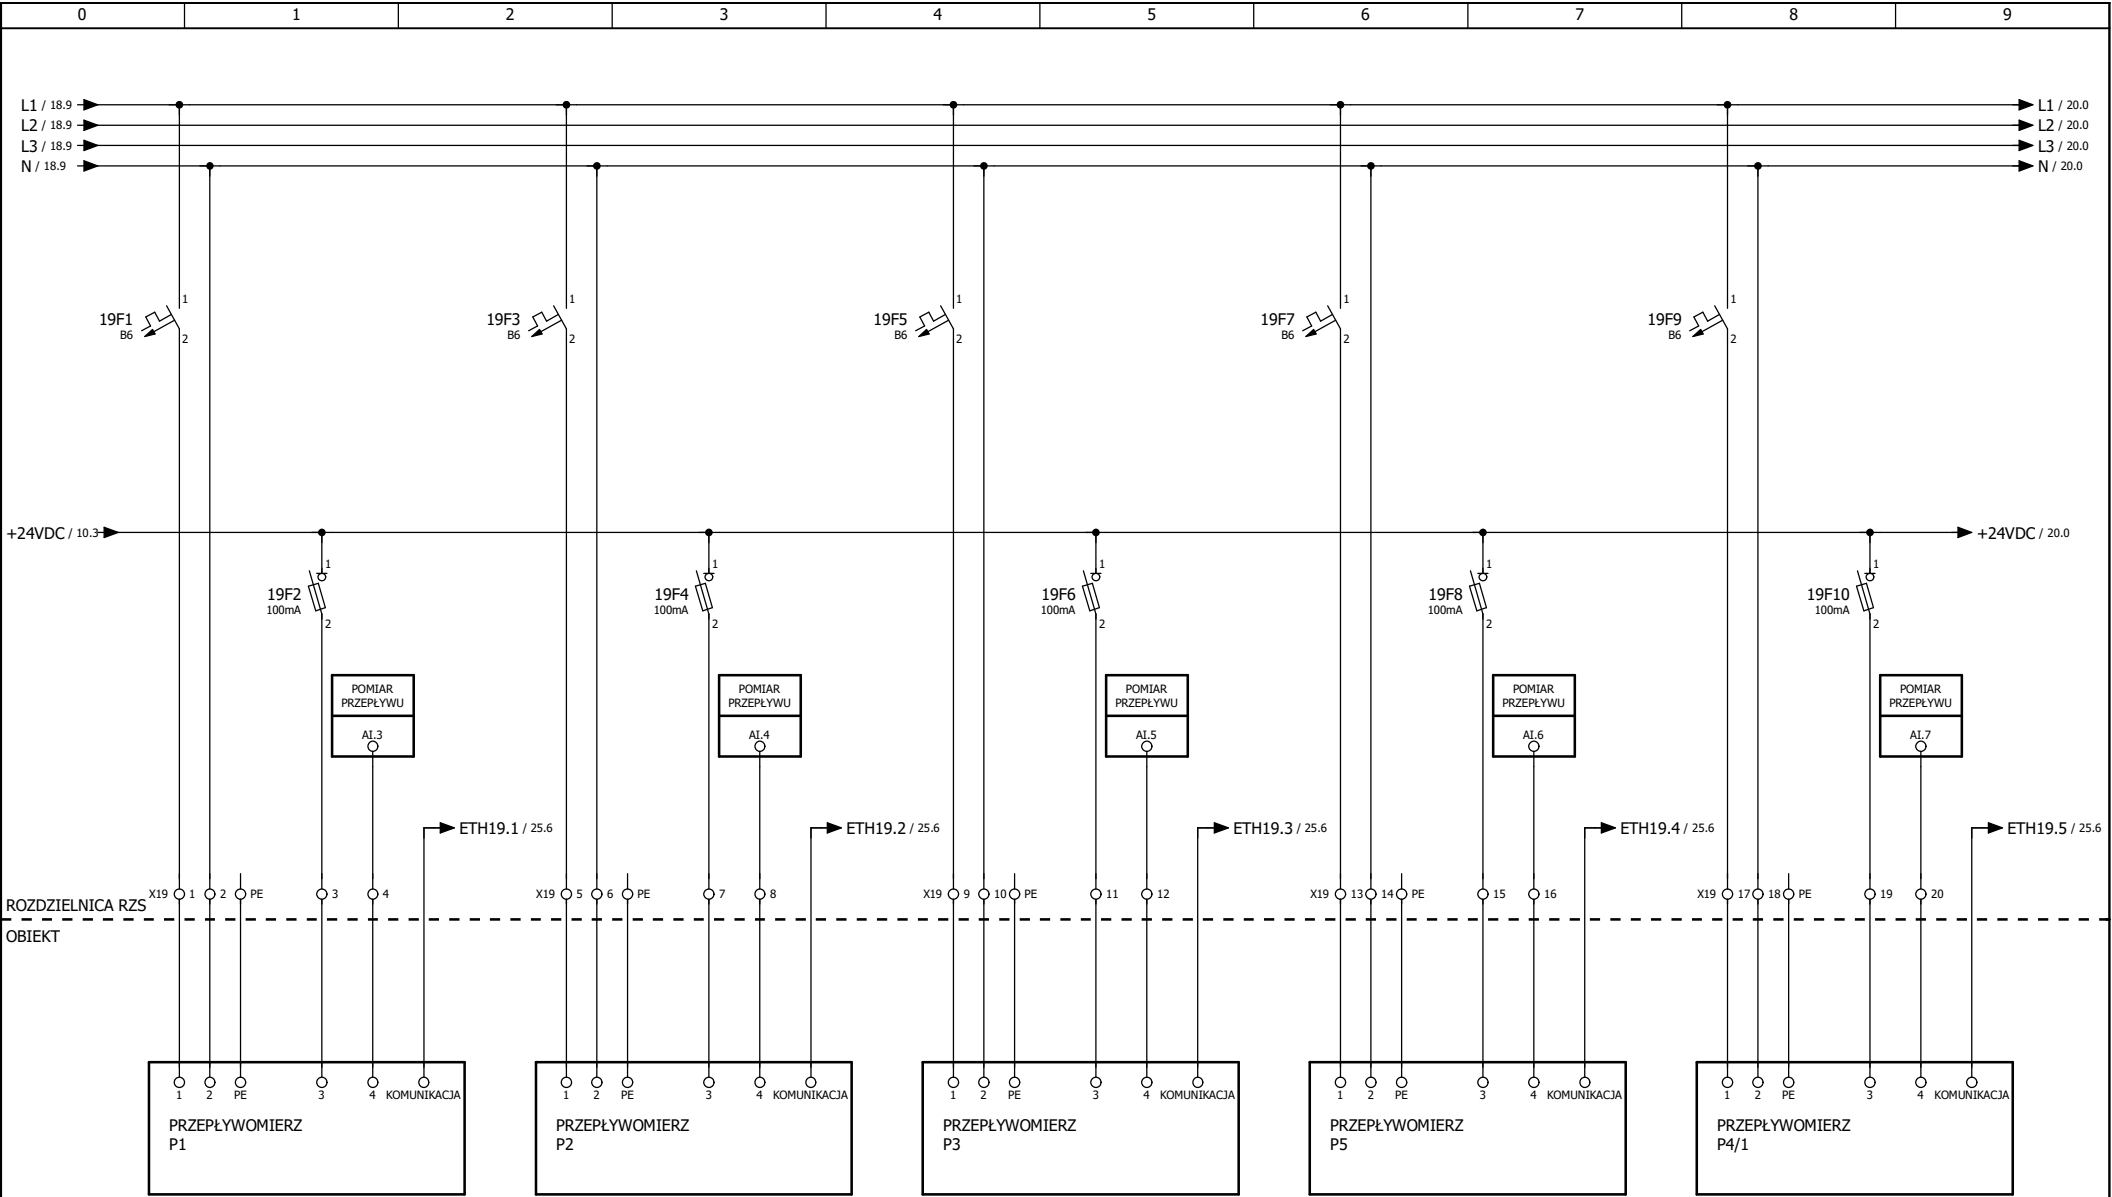


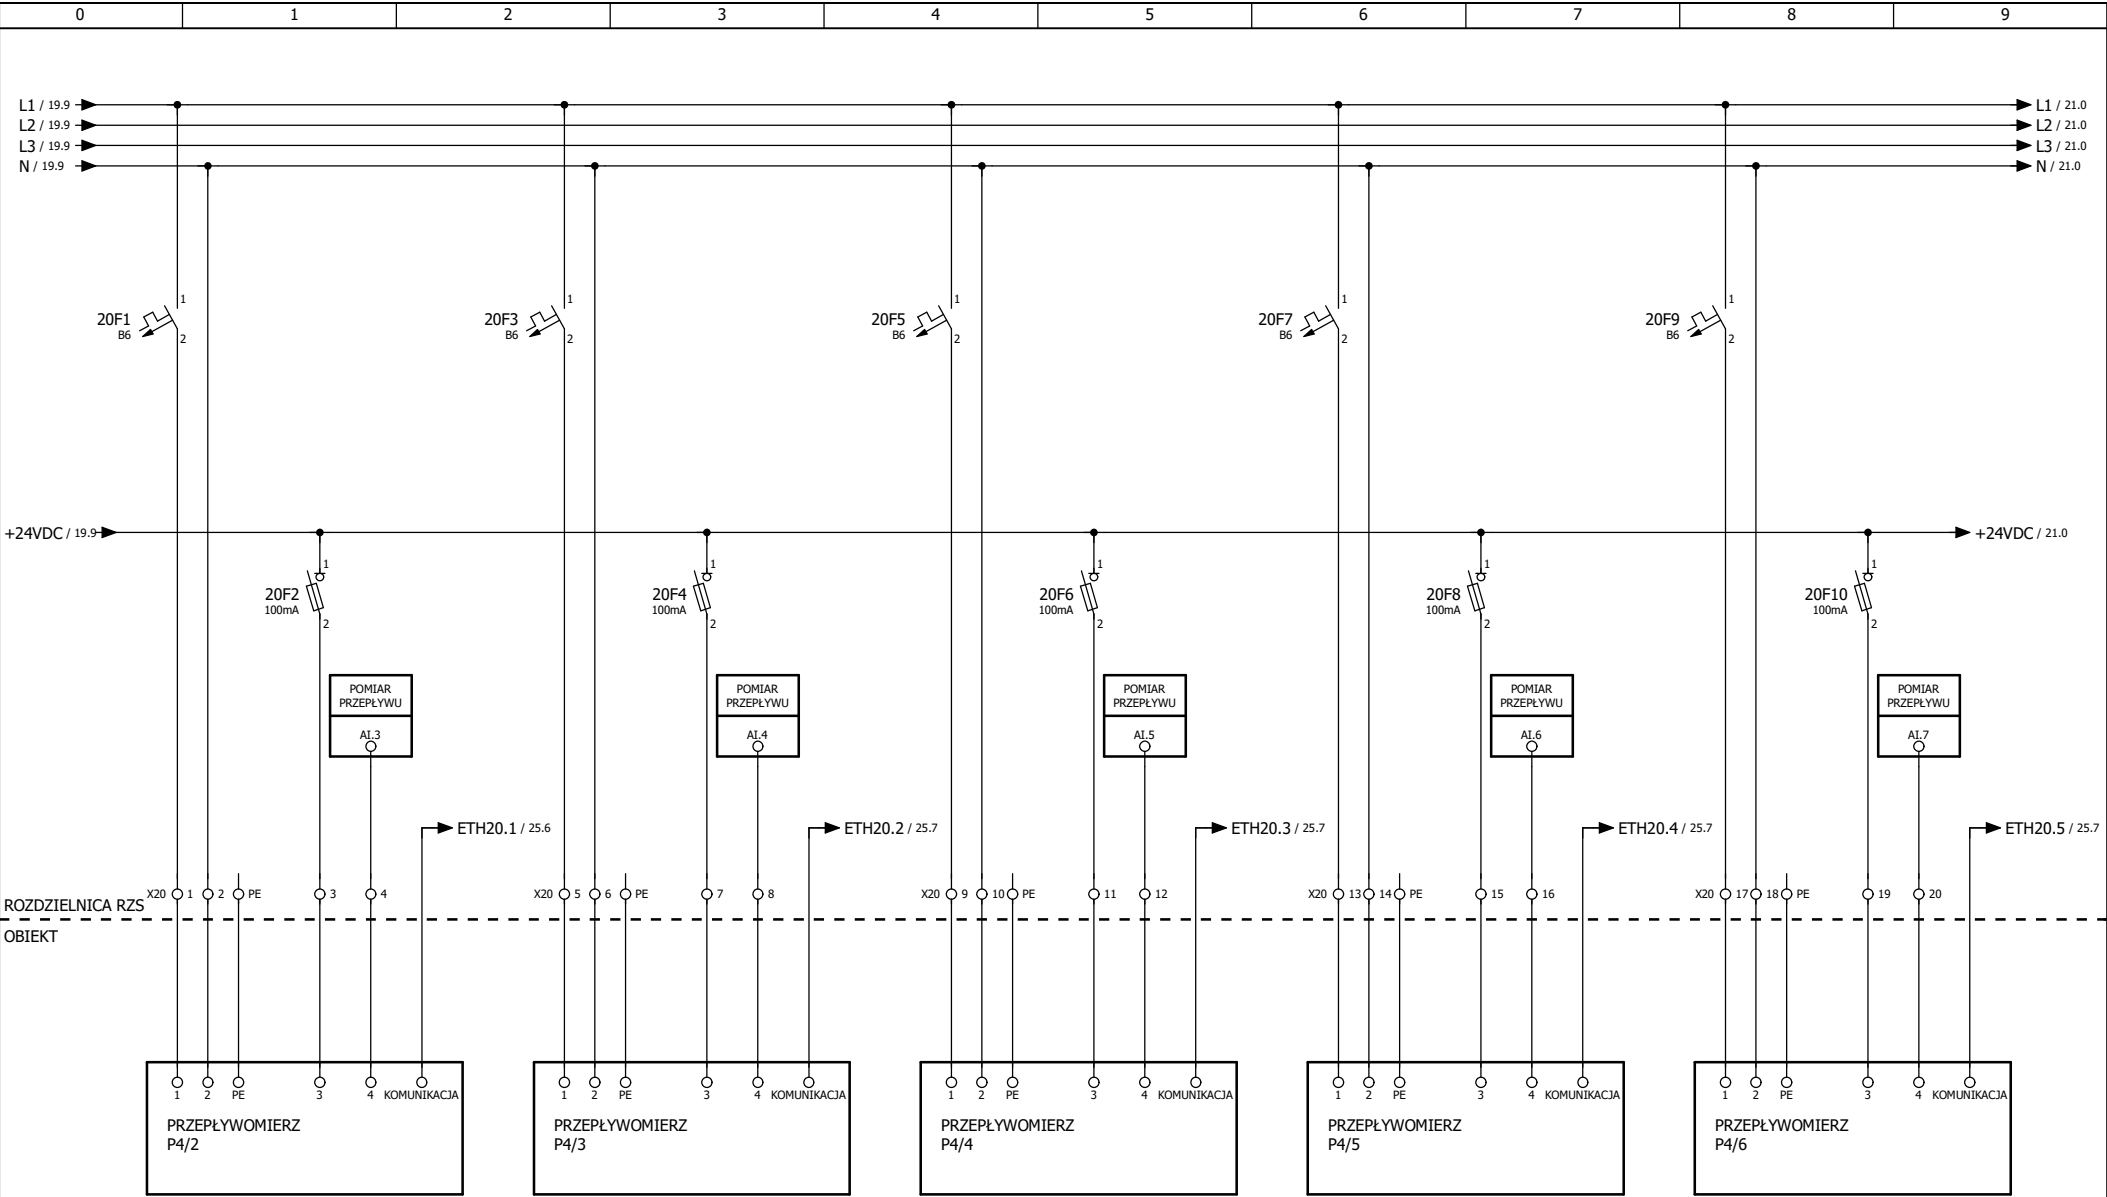

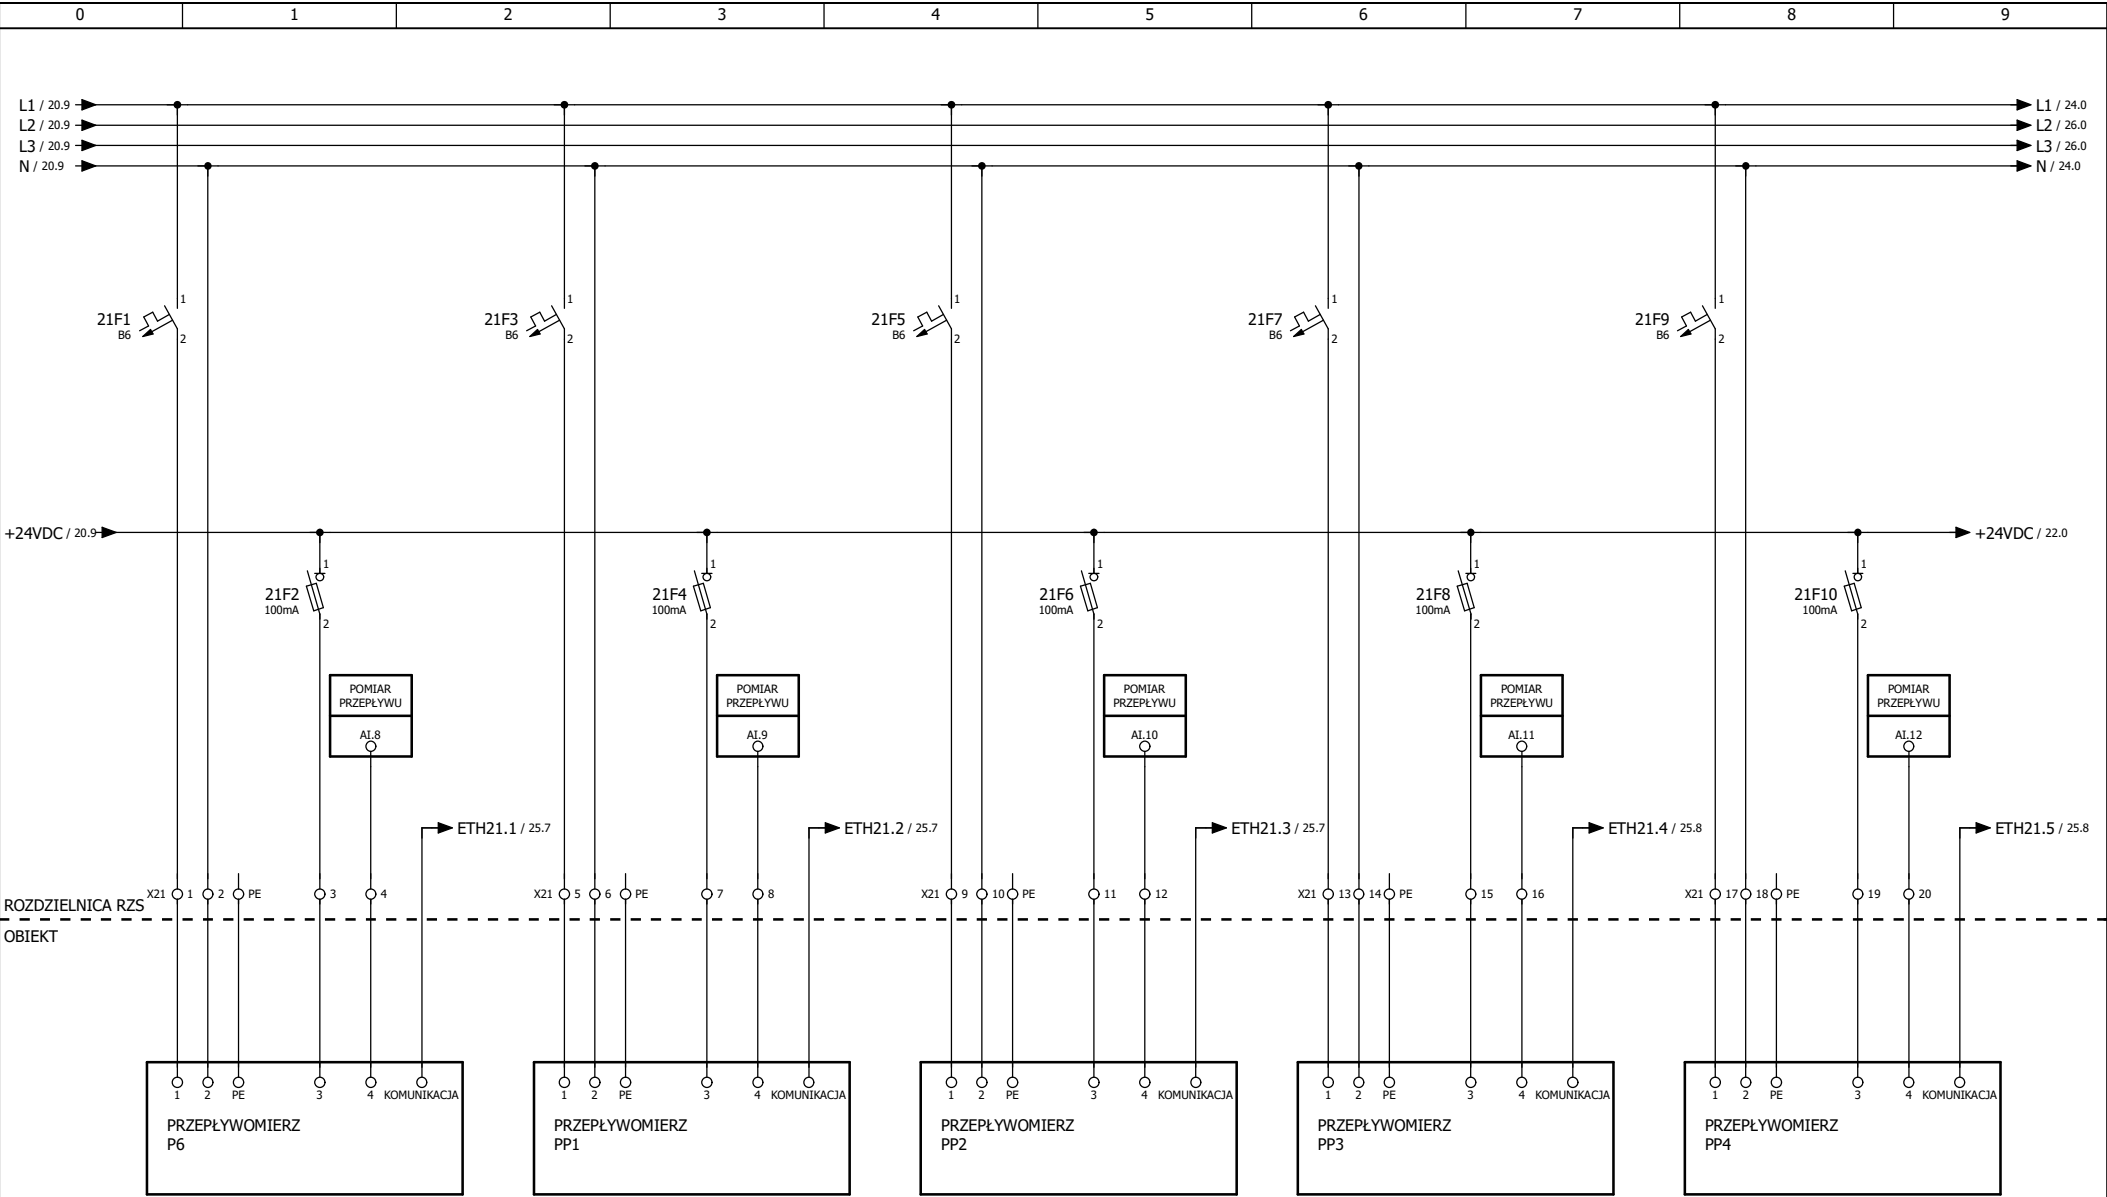


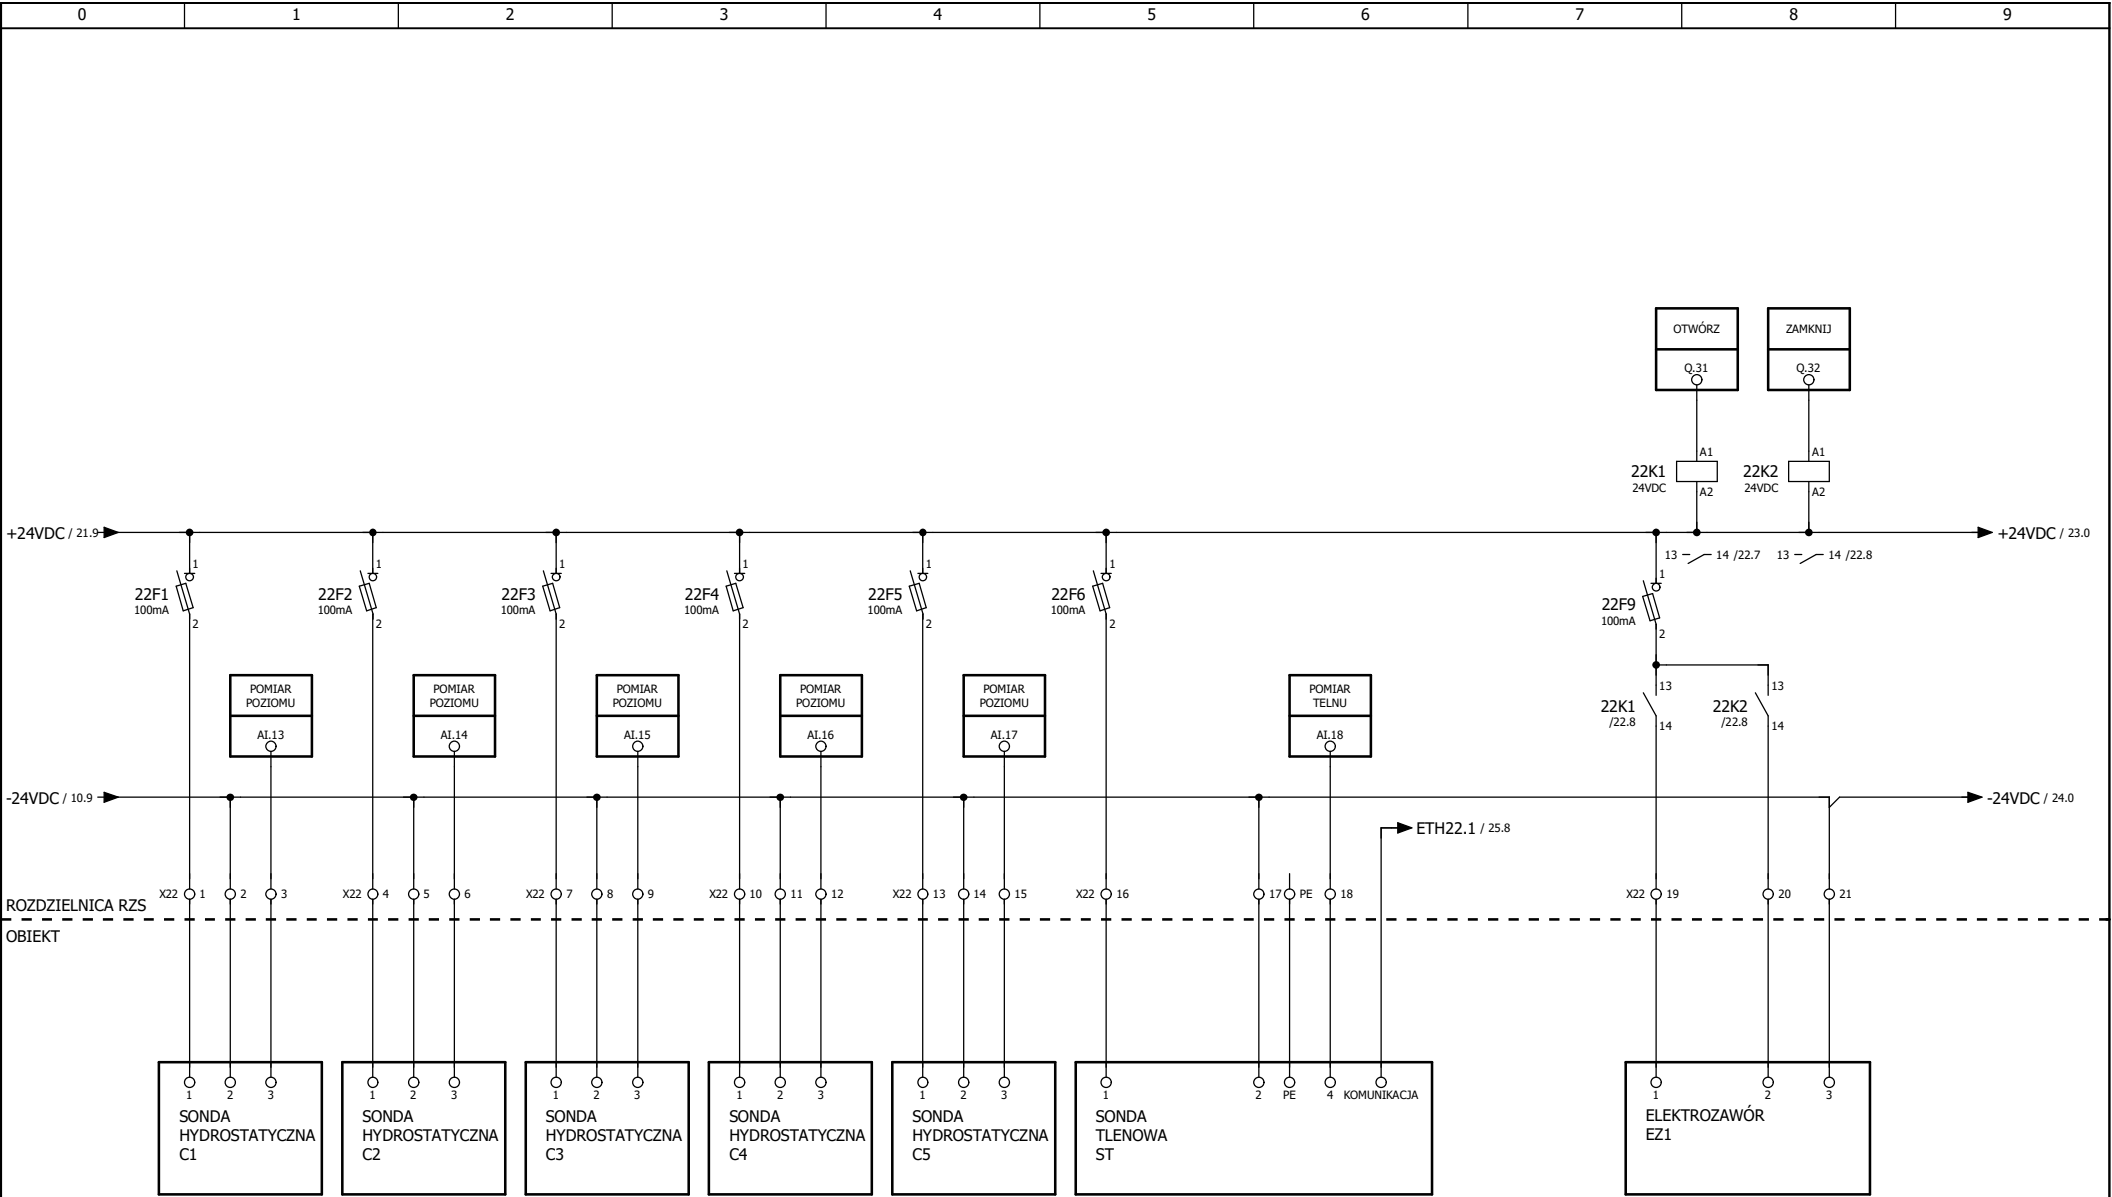


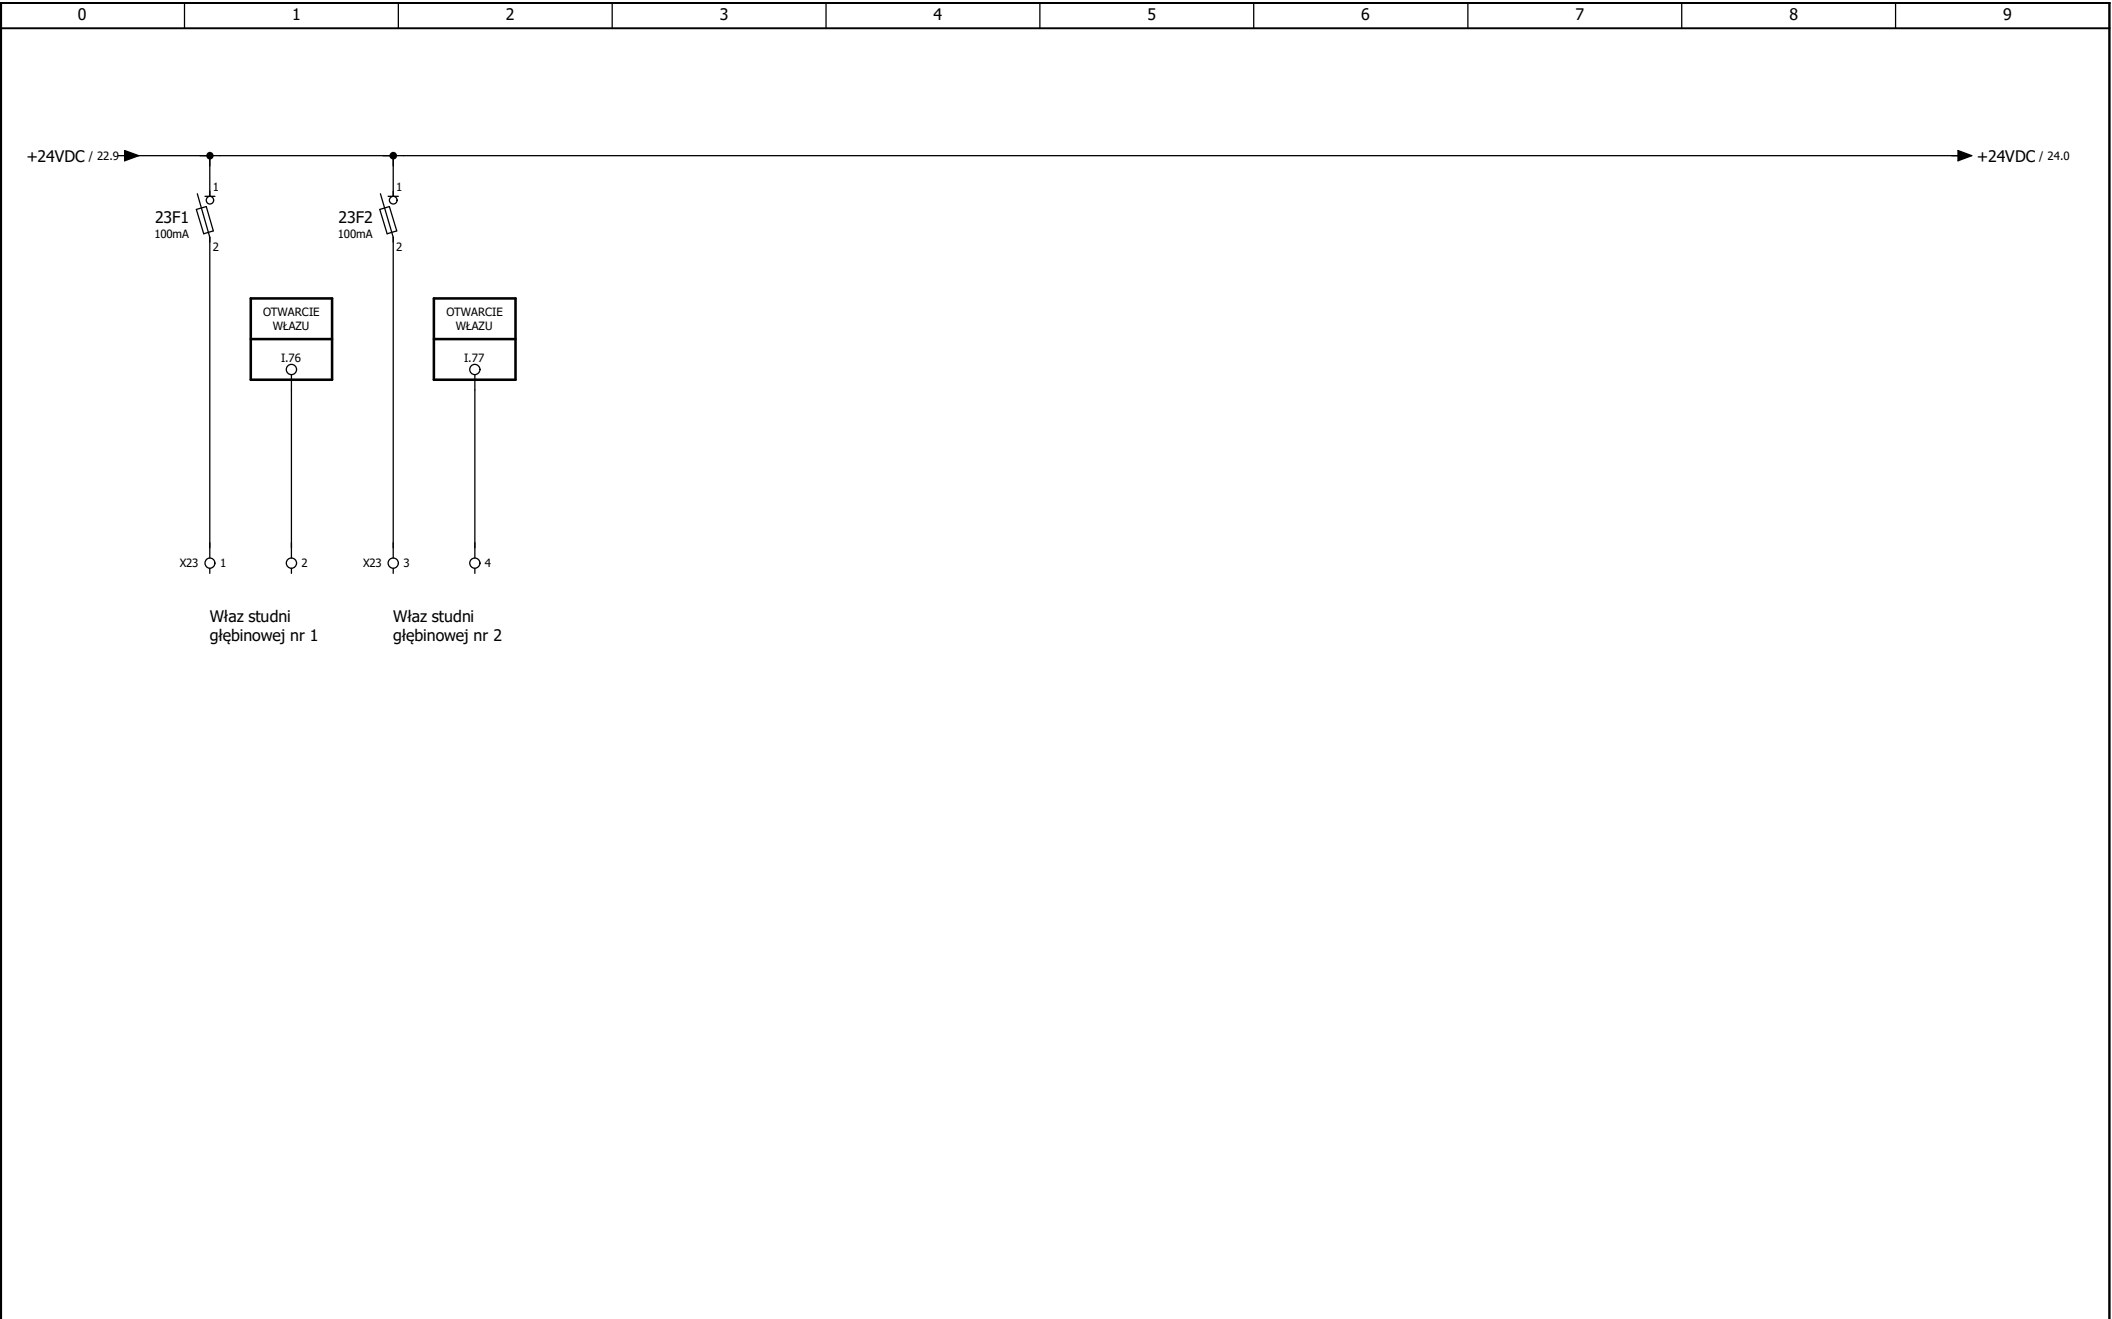

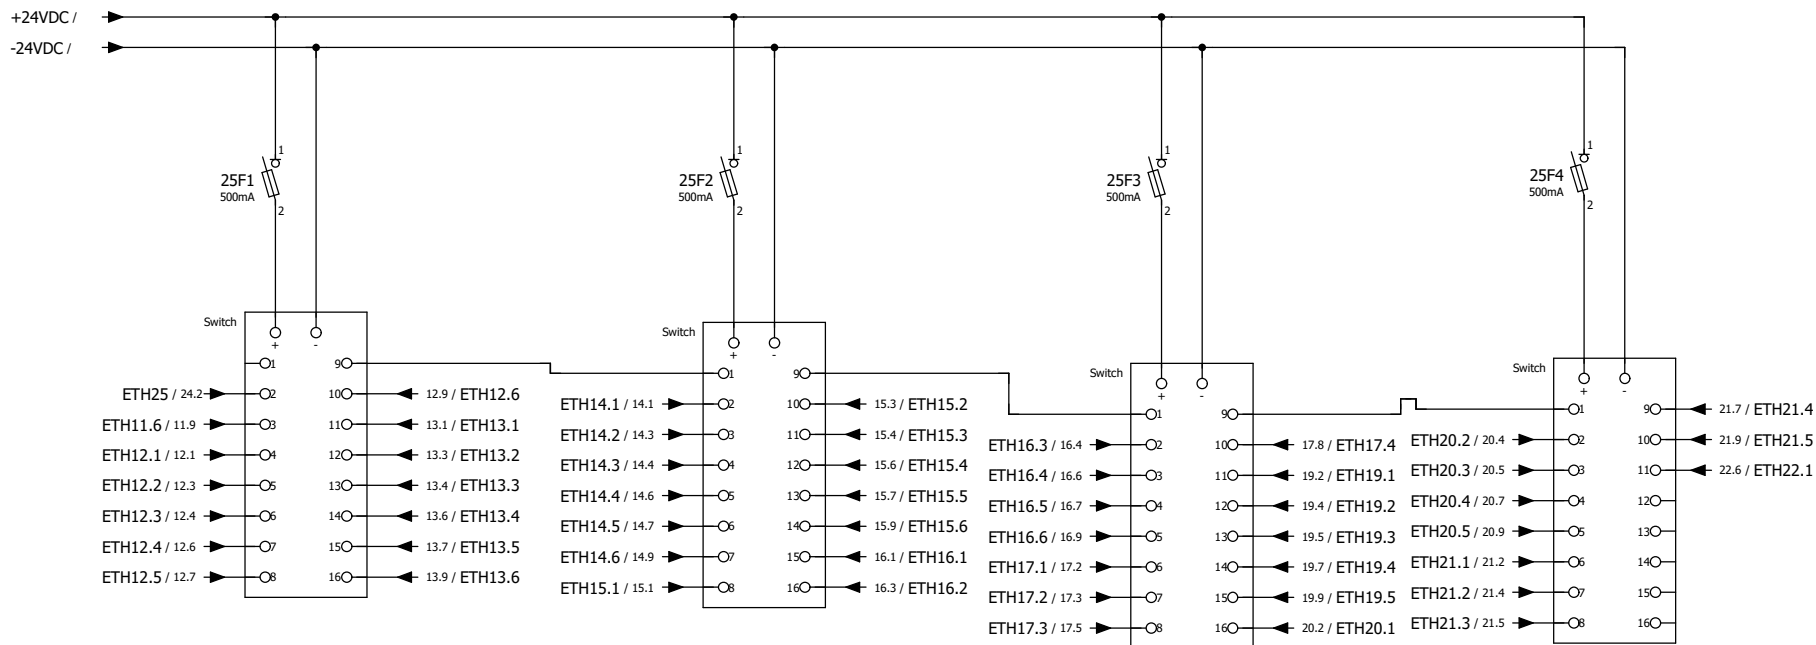

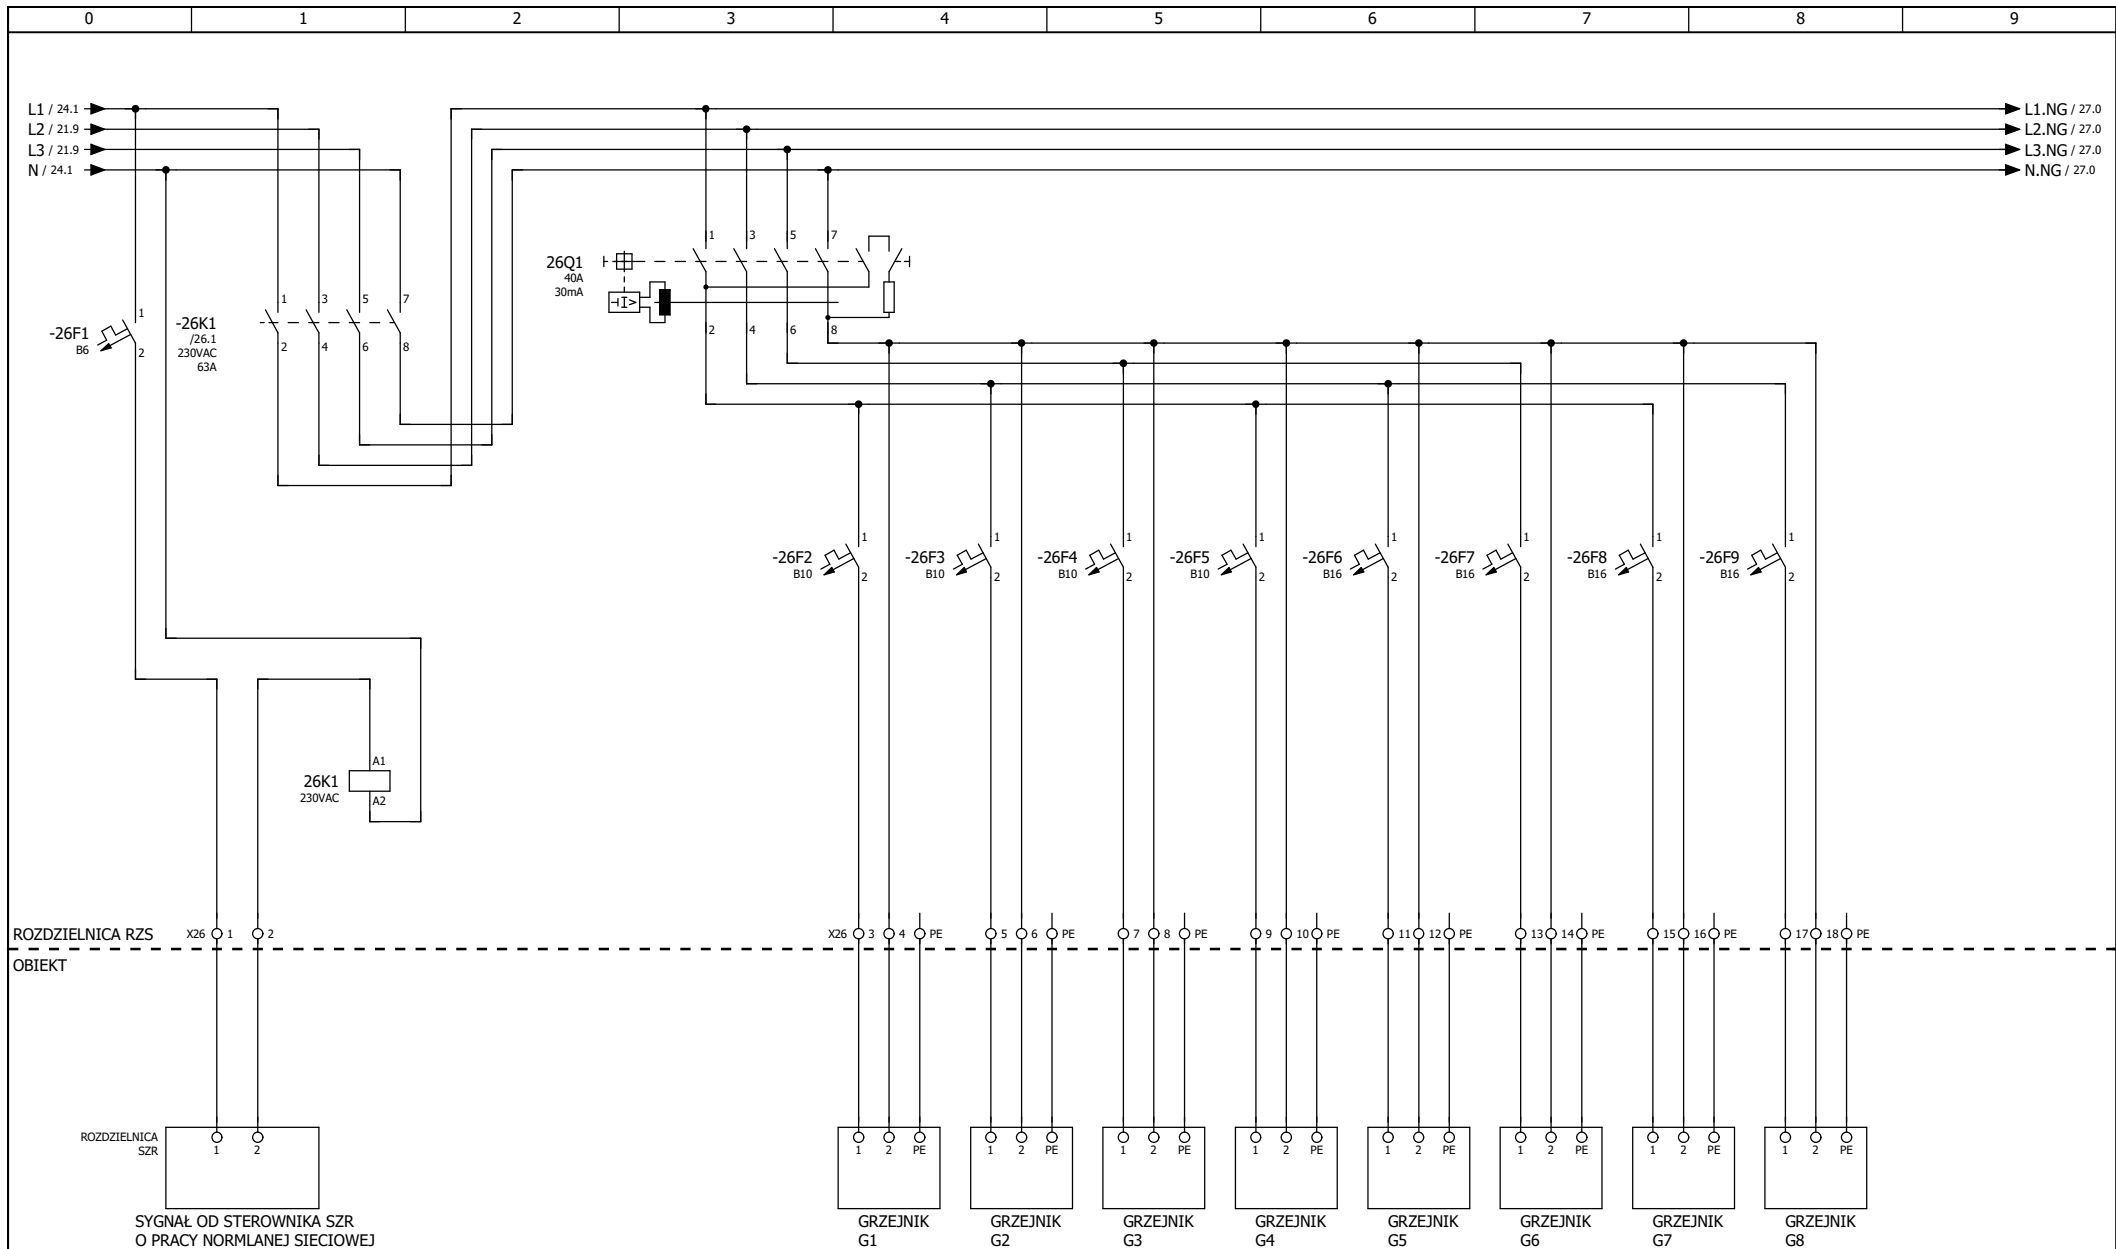


W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INNEGO
RODZAJU KOMUNIKACJI NIŻ TCP/IP
UKŁAD POŁĄCZEŃ KOMUNIKACJI BĘDZIE WYGLĄDAŁ INACZEJ
ILOŚĆ ZASTOSOWANYCH SWITCH ORAZ MODUŁÓW STEROWNIKA
ULEGNIE ZMIANIE, ZASTOSOWANE ZMIANY PRZEKAZAĆ
DO AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

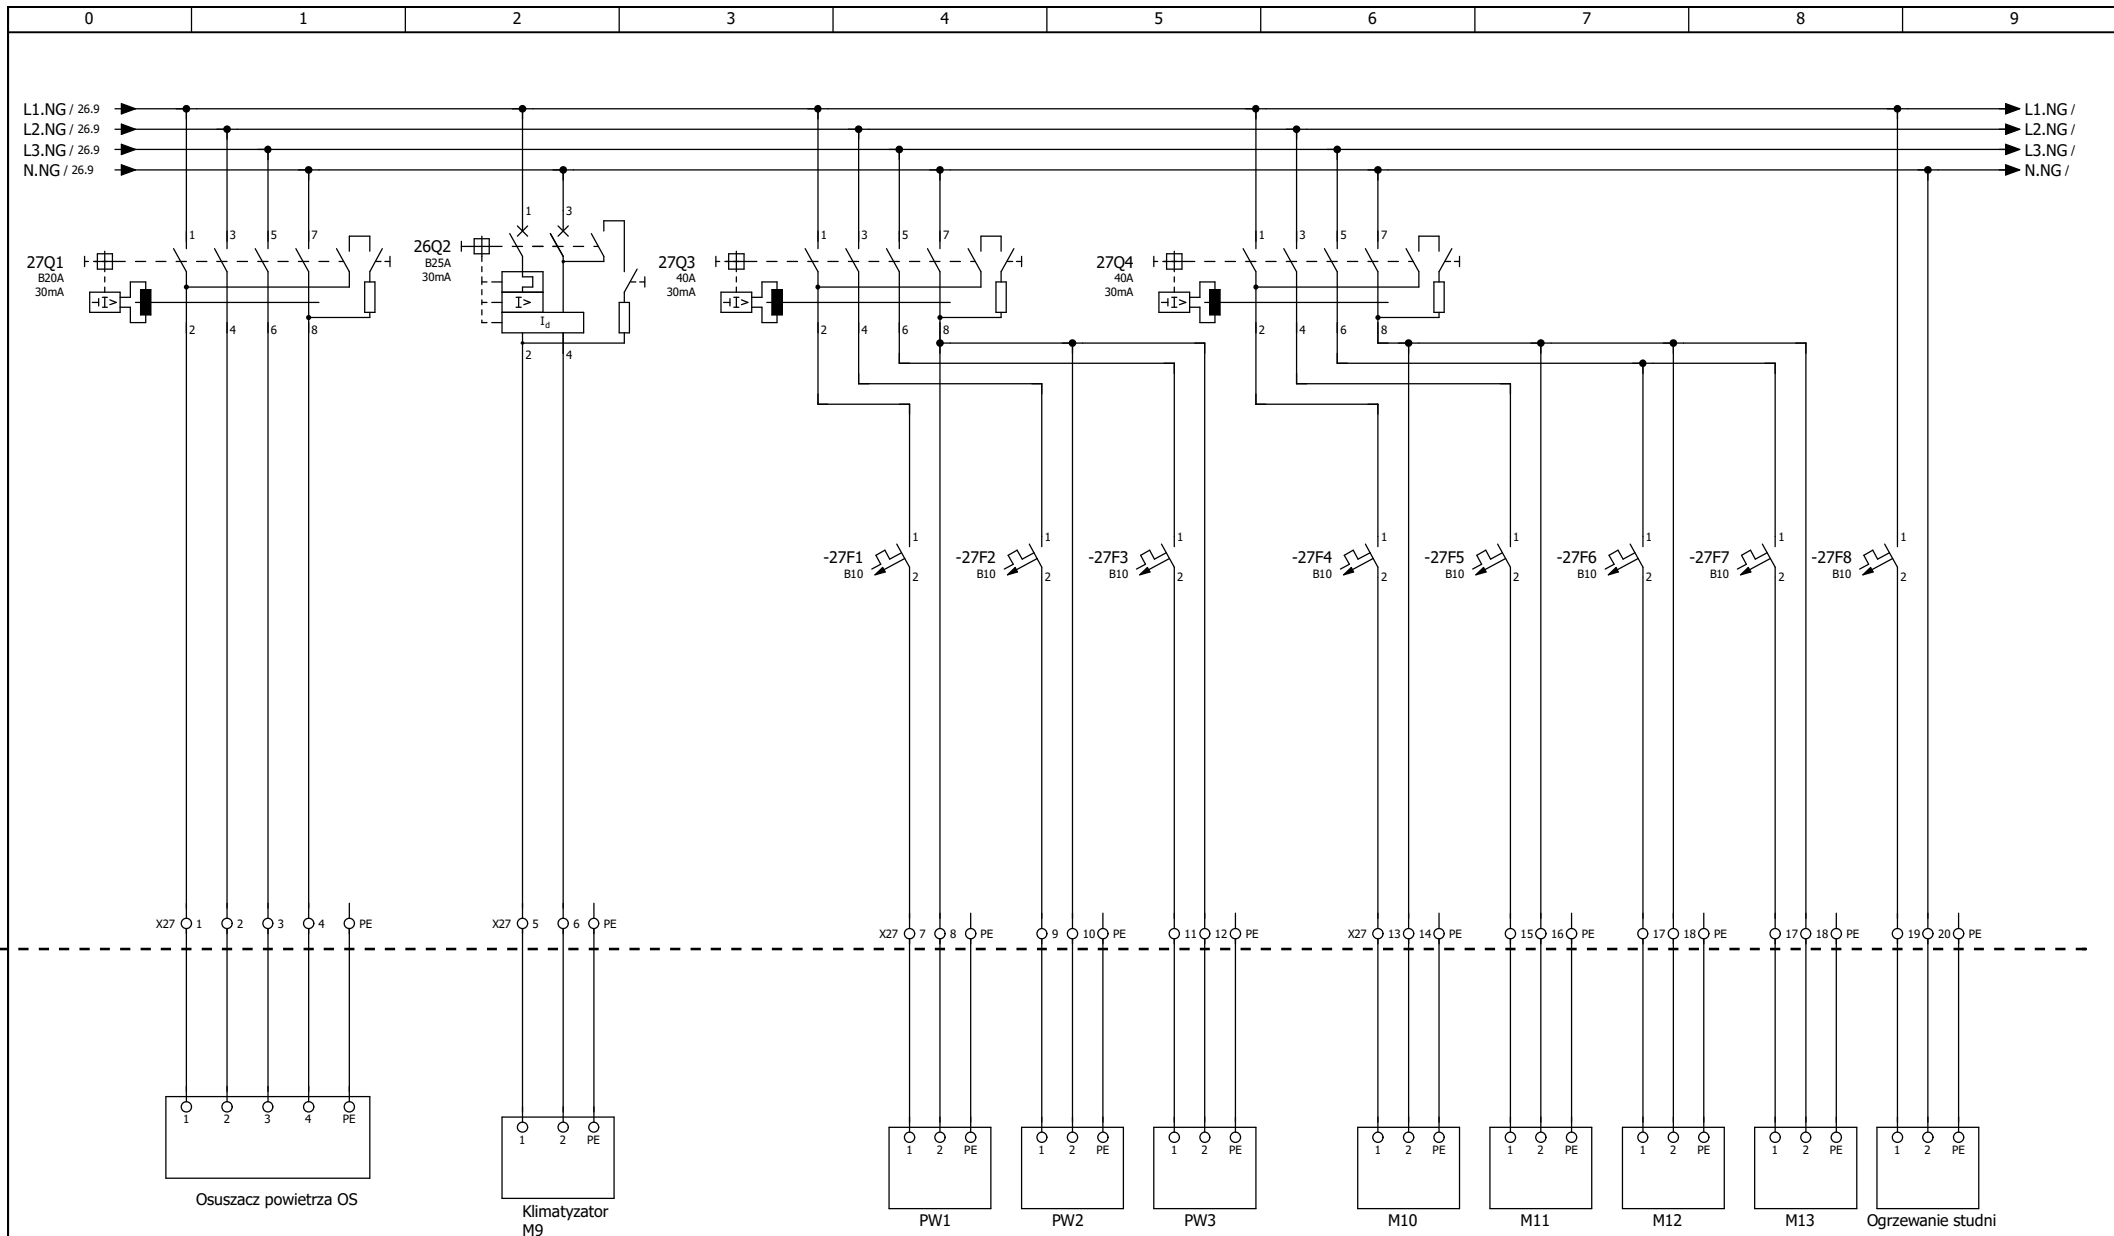



Inwestor: Gmina Gostynin ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Użytkownik: Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu, Solec 39c, 09-500 Gostynin			Usługi elektrotechniczne "AGA" Michał Mielcarek	Projektant	mgr inż. Michał Mielcarek WKP/0570/POOE/21		Obwody nie gwarantowane	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie			
	Rew.				Sprawdzający					mgr inż. Przemysław Fatyga WKP/0430/POOE/22	
	Data			02.2024	Opracował					inż. Dominik Mielcarek	
						Nazwa rozdzielnic:		RZS	27		
										27	