
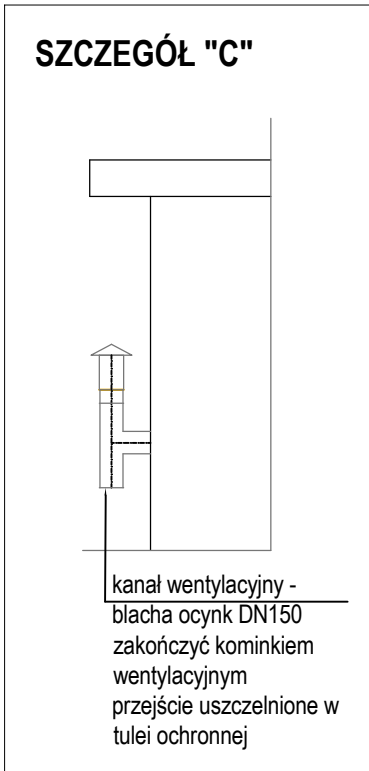
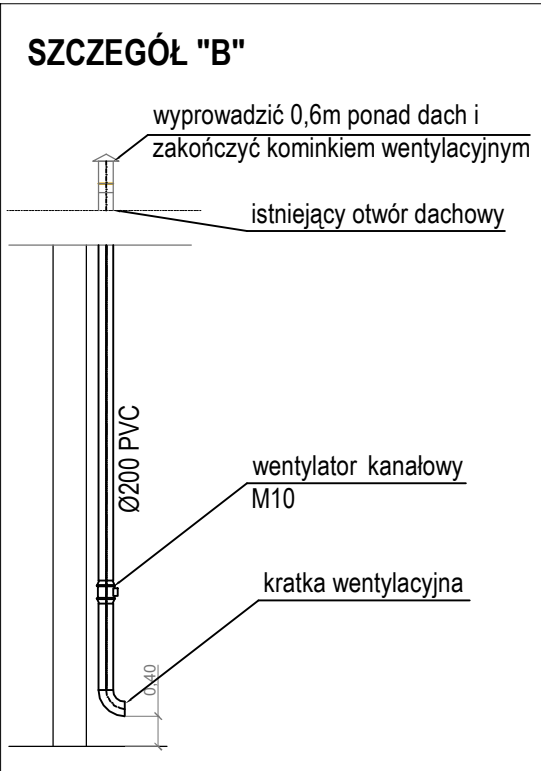


1	KORYTARZ
4,24	gress R12
2	POM. ROZDZIELNI
16,15	gress R12
3	WC
3,02	gress R12
4	POM. GOSPODARCZE
6,57	gress R12
5	HALA FILTRÓW
165,15	gress R12
6	POM. CHLORATORA
6,30	gress R12, chemoodporny

- OZNACZENIA:**
- M10 - proj. wentylator kanałowy
 - M11 - proj. wentylator osiowy DN 150
 - M12, M13 - proj. wentylator zintegrowany
 - M9 - proj. klimatyzator podstropowy
 - CZP - proj. czerpnia powietrza
 - Wentylacja nawiewna
 - Wentylacja wywiewna
 - OS - proj. osuszacz powietrza
 - G1 - G3 - proj. grzejnik elektryczny 500 W
 - G4 - proj. grzejnik elektryczny 1000 W
 - G5, G8 - proj. grzejnik elektryczny 2500 W
 - Istn. przewód kominowy - do zaślepienia

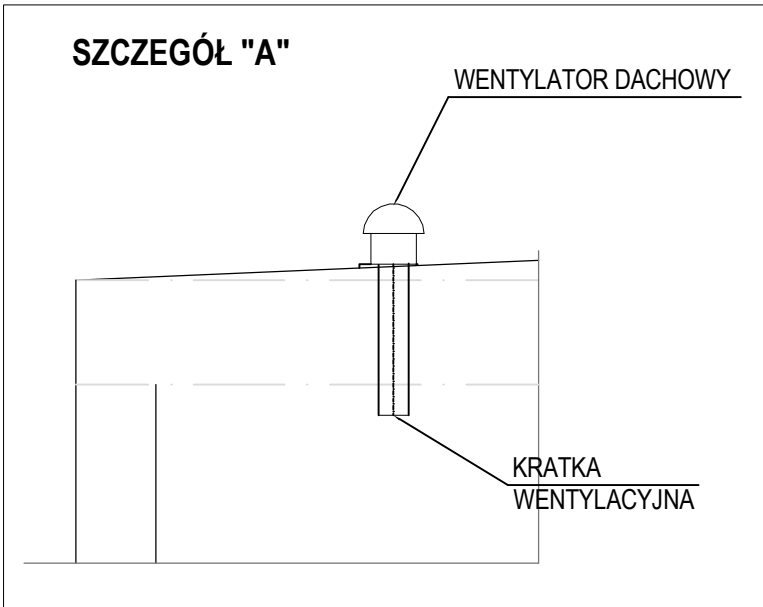

- UWAGI:**
- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić drożność kominów wentylacyjnych.
 - Przed przystąpieniem do prac należy dokonać inwentaryzacji kominarskiej.
 - Pracę czepni żaluzjowej dmuchawy należy uzależnić od pracy dmuchawy M4.
 - Czerpna i wyrzutnia powietrza w pobliżu osuszacza powietrza będzie stanowić integralną część instalacji osuszacza adsorpcyjnego.

</