



RZUT

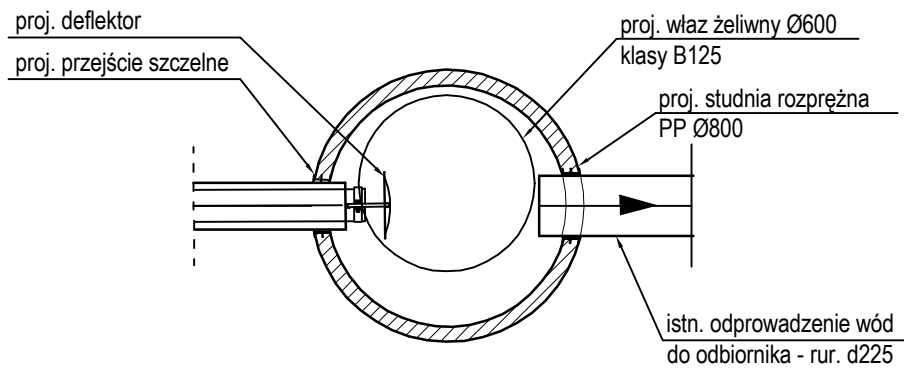

PRZEKRÓJ A-A

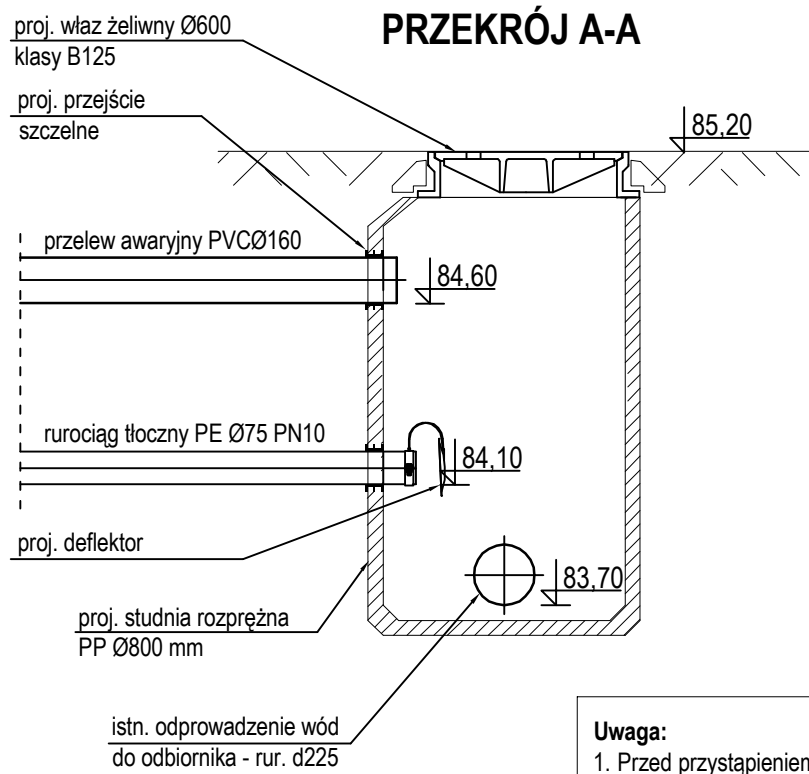

- Uwaga:**
1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić czy w obrębie zbiornika nie ma istn. uzbrojenia podziemnego.
 2. Wszystkie przejścia rurociągów w odstojnikach wykonać jako przejścia szczelne.
 3. Wszystkie rurociągi grawitacyjne wykonać z rur PVC SN8 SDR34.

WYKONAWCA:



ul. Staroszkolna 16/28
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR:

GMINA GOSTYNIN
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

OBIEKT:

Stacja uzdatniania wody w m. Krzywie.

Treść rysunku:

Rzut i przekrój przez komorę rozprężną.

Funkcja	Imię i nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski		Ochr. środowiska Inst. sanit.	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Zalewska		Inst. sanit.	KUP/0245/PBS/19	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:	Nr rysunku:
PT	1:25	03.2024r.	Instalacyjna	15.RG.2023	S/10