




Schemat montażowy

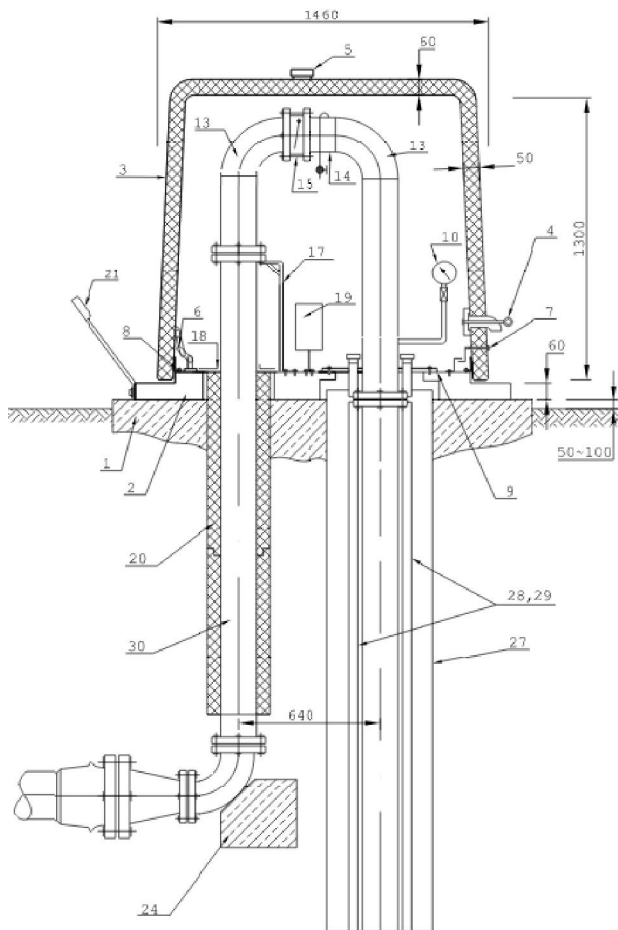

Rzut poziomy

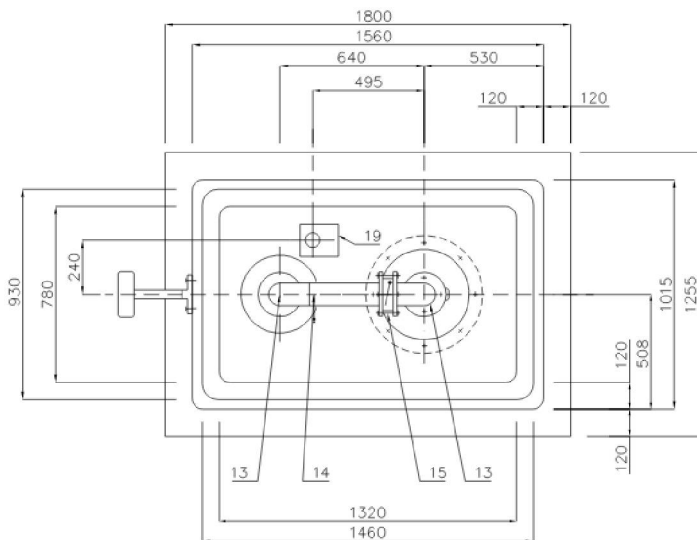

Podnoszenie i opuszczanie pokrywy obudowy
wyłącznie przy pomocy uchwytu

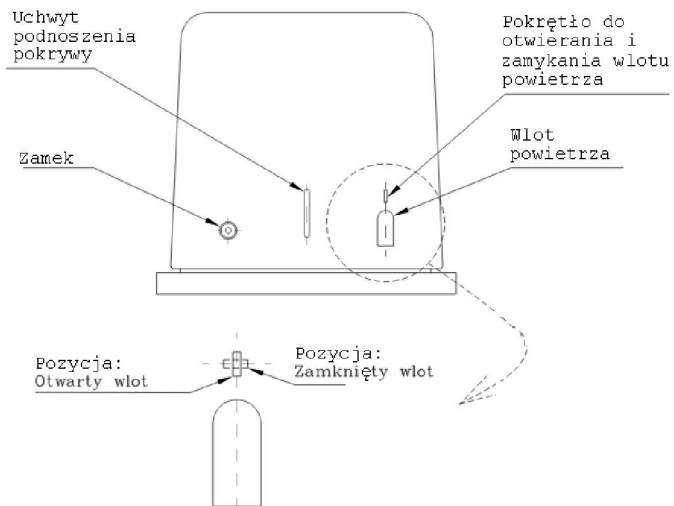

Legenda:

1. Podłoże z betonu.
2. Podstawa obudowy.
3. Pokrywa obudowy.
4. Wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający (wlot jednocześnie jest uchwytem do podnoszenia pokrywy obudowy).
5. Kominiek wentylacyjny ocieplony wkładką poliuretanową.
6. Zawiasy wewnętrzne.
7. Zamek pokrywy.
8. Uszczelka pokrywy.
9. Głowica studni głębinowej.
10. Manometr 0-1,6 MPa.
13. Kolana hamburskie ocynkowane.
14. Odcinek rurociągu z zaworem czepalnym.
15. Zawór zwrotny.
17. Wspornik kotwiący.
18. Osłona otworu w podstawie obudowy.
19. Skrzynka elektryczna hermetyczna.
20. Ocieplenie rury wodociągowej.
21. Wspornik pokrywy służący do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia.
22. Kolano żeliwne.
24. Błoczek oporowy.
25. Rura tłoczna pompy głębinowej.
27. Rura osłonowa studni.
28. Rura $\varnothing 32$.
29. Rura $\varnothing 32$.
30. Podejście rury wodociągowej.

WYKONAWCA:



ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
85 - 209 BYDGOSZCZ

INVESTOR:

GMINA GOSTYNIN

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

OBIJEKT:

Stacja uzdatniania wody w m. Krzywio.

TREŚĆ RYSUNKU:

Schemat i rzut obudowy studni
głębinowej

Funkcja	Imię i Nazwisko		Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski		Ochr. środ. Inst. sanit	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Zalewska		Inst. sanit	KUP/0245/PBS/19	
Faza: PA-B	Skala: -	Data: 02.2024 r.	Branża: Instalacyjna	Nr kontraktu:	Nr rysunku: S/6