


RZUT PARTERU
Wysokość kondygnacji = 3.25m

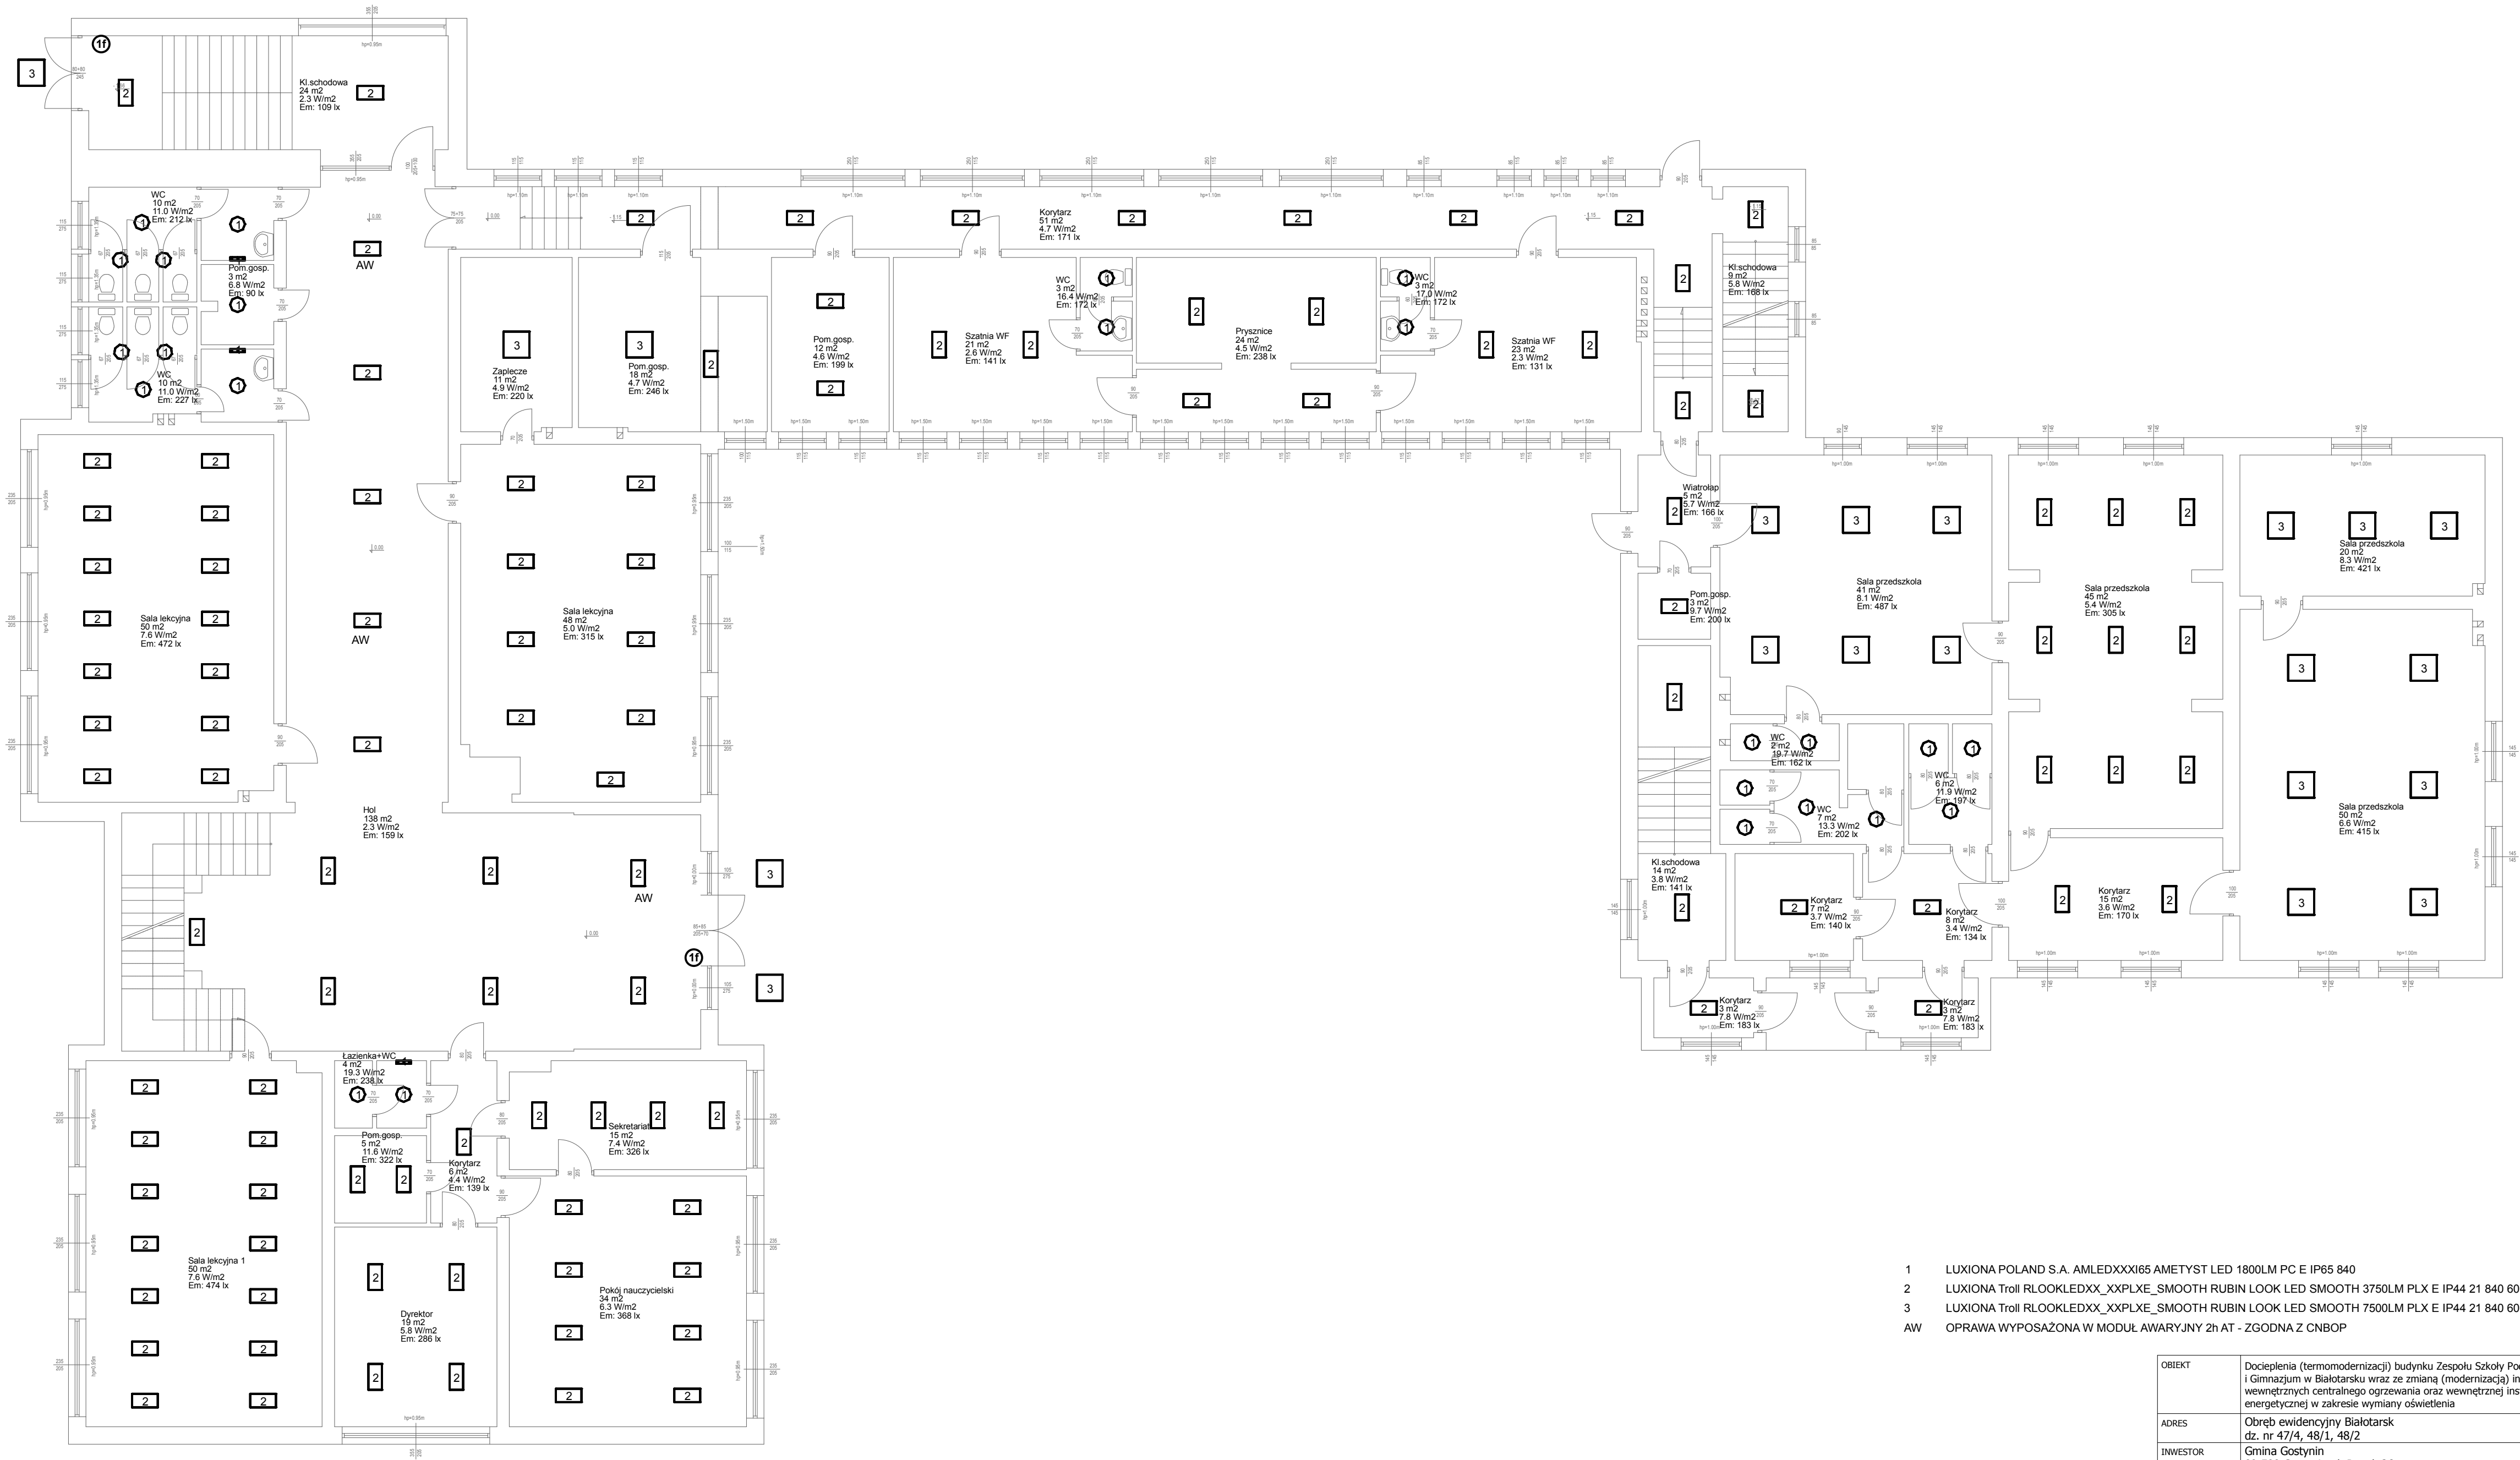

- 1 LUXIONA POLAND S.A. AMLEDXXXI65 AMETYST LED 1800LM PC E IP65 840
- 2 LUXIONA Troil RLOOKLEDXX_XXPLXE_SMOOTH RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750LM PLX E IP44 21 840 600X300
- 3 LUXIONA Troil RLOOKLEDXX_XXPLXE_SMOOTH RUBIN LOOK LED SMOOTH 7500LM PLX E IP44 21 840 600X600
- AW OPRAWA WYPOSAŻONA W MODUŁ AWARYJNY 2h AT - ZGODNA Z CNBOP

| | | | |
|-------------|--|--------|-----------------------------|
| OBIEKT | Docieplenia (termomodernizacji) budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku wraz ze zmianą (modernizacją) instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji energetycznej w zakresie wymiany oświetlenia | | |
| ADRES | Obwód ewidencyjny Białotarsk dz. nr 47/4, 48/1, 48/2 | | |
| INWESTOR | Gmina Gostynin 09-500 Gostynin ul. Rynek 26 | | |
| TYTUŁ | Rzut parteru - instalacja oświetlenia | | |
| PROJEKTOWAŁ | inż. Czesław Szymański nr upr.: KUP/0144/POE/11 spec.: spec. instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne | PODPIS | DATA 07.2015 |
| OPRACOWAŁ | inż. Robert Szafranski | PODPIS | SKALA 1:100 RYS. 2 |