RZUT PARTERU

Wysokość kondygnacji = 3.25m

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach przedszkola należy zabezpieczyć drewnianą obudową

0.1 +20 °C Φwym: 3959 W
0.2 +20 °C Φwym: 2283 W
0.3 +20 °C Φwym: 907 W
0.4 +20 °C Φwym: 1586 W
0.5 +20 °C Φwym: 689 W
0.6 +16 °C Φwym: 11 W
0.7 +16 °C Φwym: 18 W
0.8 +16 °C Φwym: 8 W
0.9 +20 °C Φwym: 2142 W
0.10 +20 °C Φwym: 1958 W
0.11 +20 °C Φwym: 231 W
0.12 +16 °C Φwym: 320 W
0.13 +20 °C Φwym: 148 W
0.14 +16 °C Φwym: 446 W
0.15 +12 °C Φwym: 1165 W
0.16 +20 °C Φwym: 4100 W
0.17 +20 °C Φwym: 266 W
0.18 +20 °C Φwym: 813 W
0.19 +24 °C Φwym: 1421 W
0.21 +24 °C Φwym: 1379 W
0.23 +24 °C Φwym: 1558 W
0.24 +22 °C Φwym: 1770 W
0.25 +22 °C Φwym: 1776 W
0.26 +20 °C Φwym: 1023 W
0.27 +22 °C Φwym: 2581 W
0.28 +20 °C Φwym: 779 W
0.29 +20 °C Φwym: 297 W
0.30 +20 °C Φwym: 397 W
0.31 +12 °C Φwym: 355 W
0.32 +12 °C Φwym: 319 W
0.33 +12 °C Φwym: 374 W
0.34 +20 °C Φwym: 410 W
0.35 +20 °C Φwym: 134 W
0.37 +12 °C Φwym: 154 W

PION A
PION B
PION C
PION D
PION E
PION F
PION G
PION H
PION J

LEGENDA

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. (POWRÓT/ZASILANIE)

PROJEKTOWANY GRZEJNIK WODNY

UWAGA:

– WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I WERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH.

– WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

– PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM.

– OTWORY BUDOWLANE/PRZEBICIA DLA INSTALACJI REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH(PRZEBIEG INSTALACJI).

–W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

– DO WSZYSTKIEHC ELEMENTÓW TYPU REWIZJ, ARMATURA NA INSTALACJI ZACHOWAĆ DOSTĘP.

– INSTALACJE PROWADZĆ ZE SPADKIEM W KIERUNKU ŹRÓDŁA CIEPŁA

– POZIOMY W PIWNICY PROWADZIĆ POD STROPEM

– POZIOMY NA PARTERZE, PIĘTRZE +1 I PIĘTRZE +2 PROWAZIC W BRUZDACH W ŚCIANIE.

– PIONY OBUDOWAĆ PŁYTĄ K–G.

– CAŁĄ INSTALACJĘ ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE, ZA WYJĄTKEIM PODEJŚĆ DO GRZEJNIKÓW.

SZCZEGÓŁ OBUDOWY GRZEJNIKA

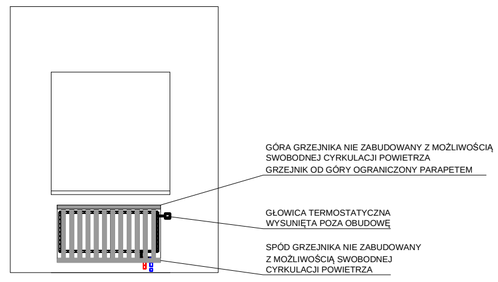

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HÓL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W BIAŁOTARSKU WRAZ Z WYMIANĄ (MODERNIZACJĄ) INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ENERGETYCZNEJ W ZAKRESIE WYMIANY OŚWIETLENIA

Inwestor

Gmina Gostynin 09–500 Gostynin ul. Runek 4

Adres inwestycji

Białotarsk, gm.Gostynin

Projektant:	mgr inż. Piotr Ziętek upr. bud. LOD/2040/PWOS/12
Opracował:	mgr inż. Rafał Marciniak

Temat rysunku

RZUT PARTERU – INSTALACJE GRZEWCZE

Skala	Data	Numer
1 :100	LIPIEC 2015	IS–02