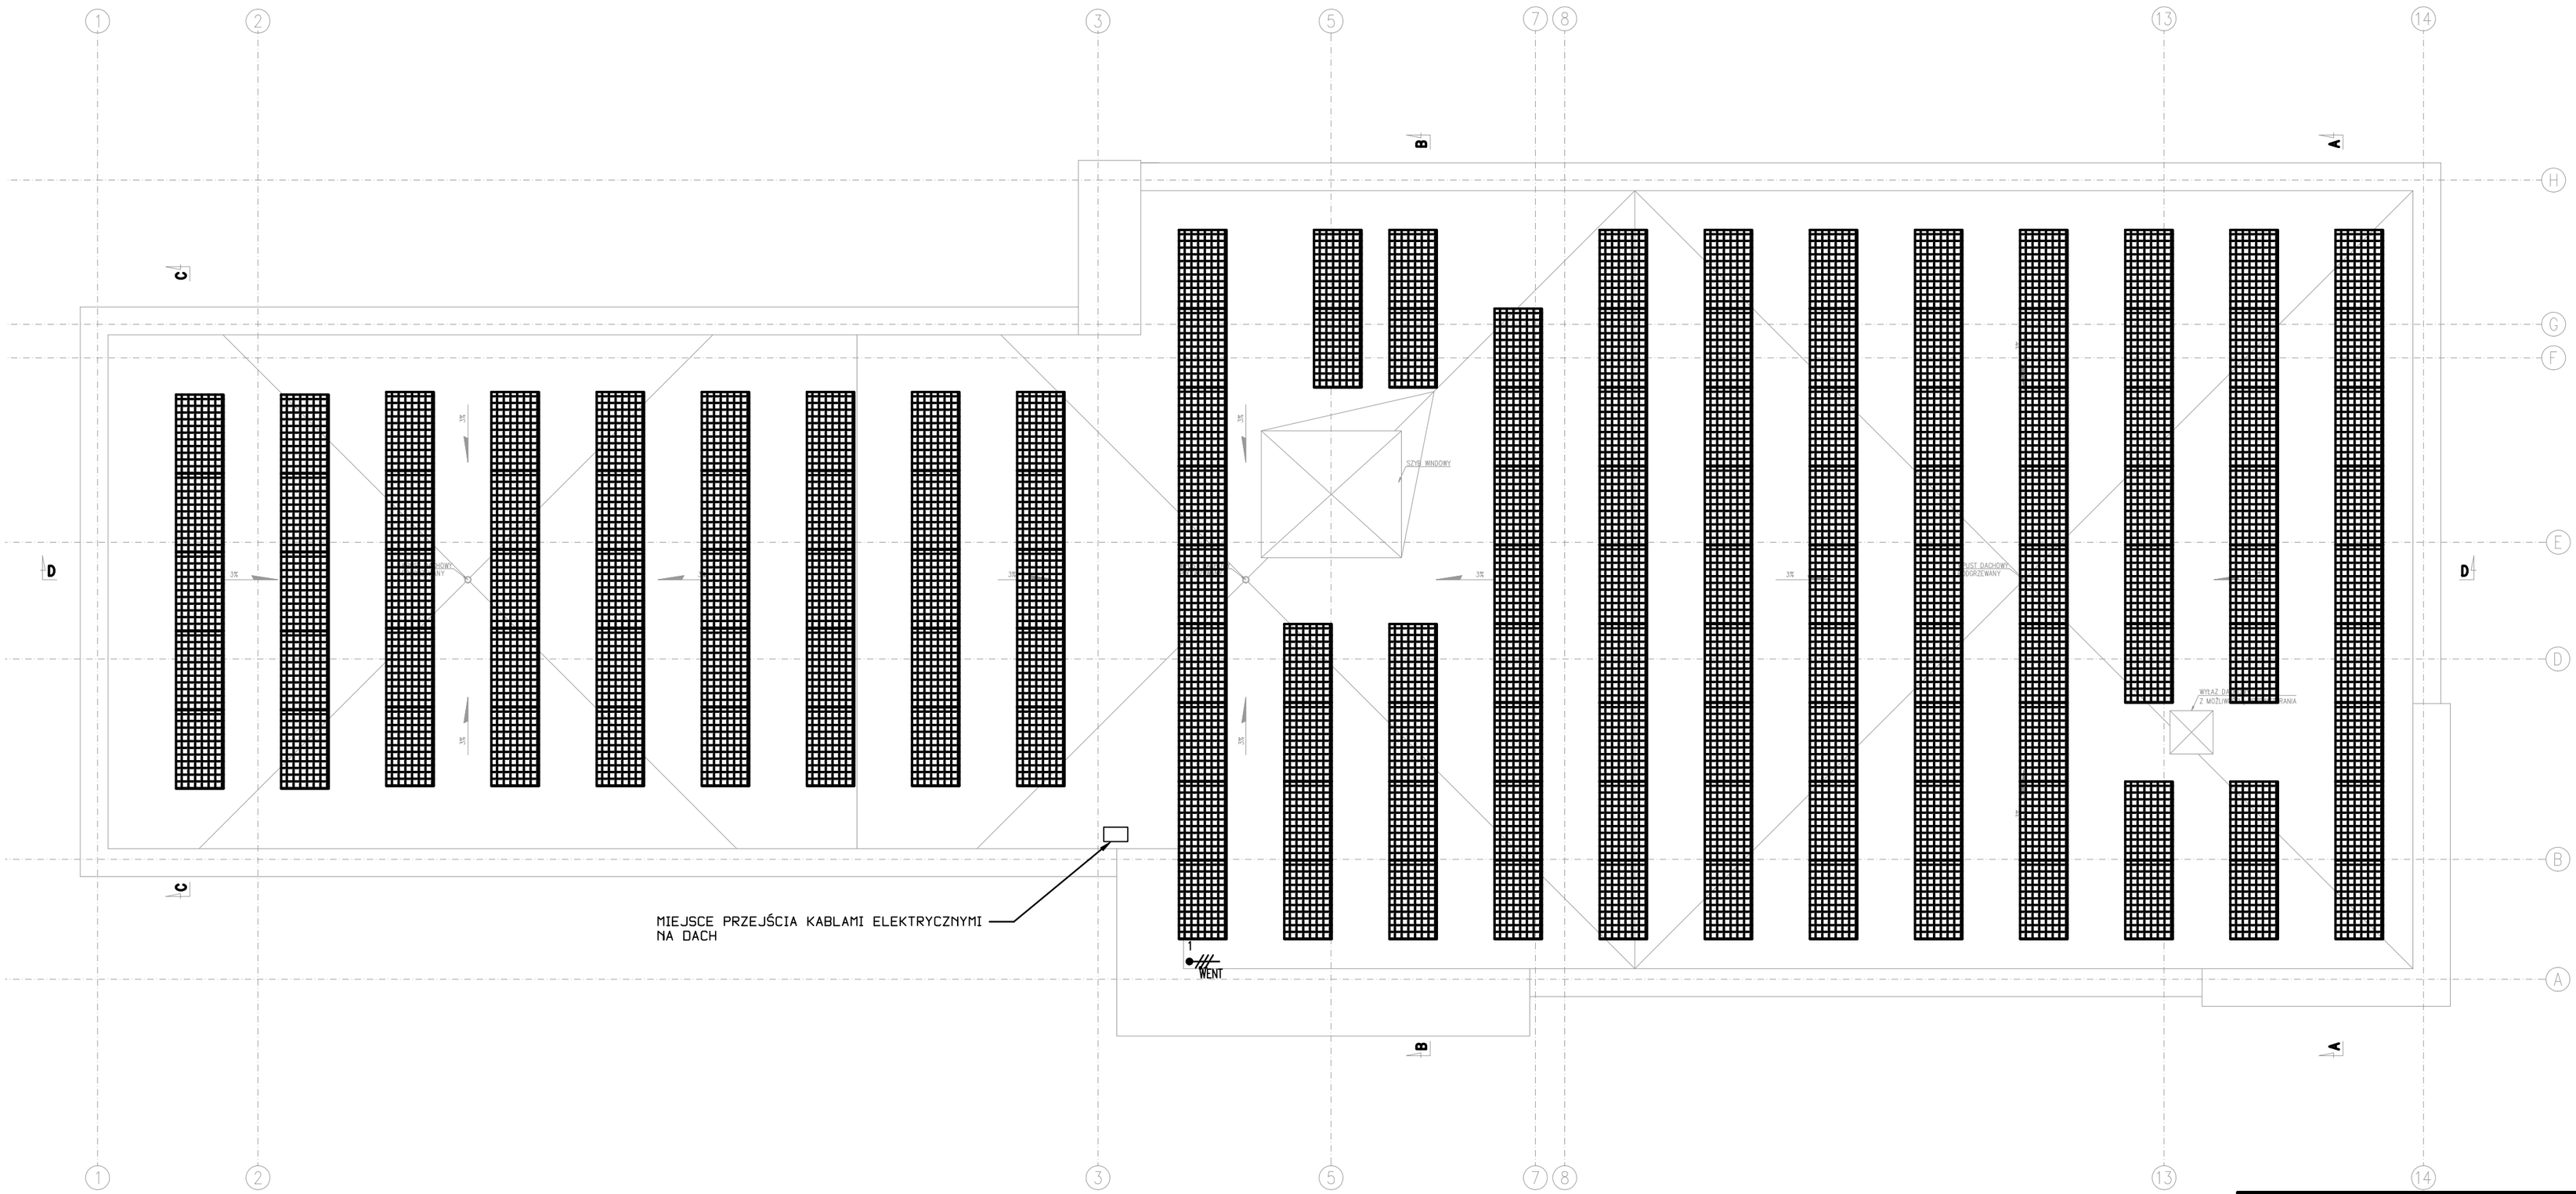

LEGENDA:

- MEDIA PORT:
  - 2X230V/16A/1P+N+PE
  - 4X230V/16A/1P+N+PE UPS
  - 2X2XRJ45 KOMPUTEROWE
- GNIAZDO POJEDYNCZE 230V/16A/1P+N+PE
- GNIAZDO PODWÓJNE 230V/16A/1P+N+PE IP44
- ZESTAW WARSZTATOWY GNIAZD, MONTAŻ NATYNKOWY:
  - 400V/32A/3P+N+PE IP44
  - 400V/16A/3P+N+PE IP44
  - 3x 230V/16A/1P+N+PE IP44
- ZESTAW BIUROWY GNIAZD, MONTAŻ PODTYNKOWY CHYBA ŻE ZOSTAŁO WSKAZANE INACZEJ NA RYSUNKU, WYPOSAŻENIE:
  - 1X230V/16A/1P+N+PE
  - 2X230V/16A/1P+N+PE UPS
  - 2XRJ45 KOMPUTEROWE
- ZESTAW GNIAZD, MONTAŻ PODTYNKOWY CHYBA ŻE ZOSTAŁO WSKAZANE INACZEJ NA RYSUNKU, WYPOSAŻENIE:
  - 1X230V/16A/1P+N+PE
  - 2X230V/16A/1P+N+PE UPS
  - 2XRJ45 KOMPUTEROWE
  - 2XHDMI
- WYPUST KABLOWY TRÓJFAZOWY 400V/3P+N+PE
- WYPUST KABLOWY JEDNOFAZOWY 230V/1P+N+PE

BM – BANKOMAT
WENT– WENTYLATOR
WD – WPUST DACHOWY
SIŁ – SIŁOWNIK
CPK – CENTRALKA PRZEWIETRZANIA KLATKI
PP – PRZEPOMPOWNIA
PODZ– POMPA OBIEGU DOLNEGO ŹRÓDŁA
PWL – POMPA OBIEGU WODY LODOWEJ
PSKR– POMPA OBIEGU SKRAPLACZA
PPAR– POMPA OBIEGU PAROWNIKA
GCWU– GRZAŁKA ELEKTTRYCZNA CWU
CWU – POMPA OBIEGU CWU
PCO – POMPA OBIEGU CO
PWC – POMPA WODY DLA WC
ROL – STEROWNIK ROLET
OE – OŚWIETLENIE ELEWACJI

- PRZYCISK STERUJĄCY PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
- TABLICA ROZDZIELCZA
- TABLICA ZASILAJĄCO STEROWNICZA (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH)
- MSU MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIENIOWA
- GSU GŁÓWNA SZYNA UZIEMIENIOWA
- MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

UWAGI
1. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURĄ, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI SANITARNYMI I OPISEM TECHNICZNYM.
3. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.
4. DOKŁADNA LOKALIZACJA GNIAZD WEDŁUG DETALI OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
5. DLA KAŻDEGO WYPUSTU POZOSTAWIĆ MIN 3m ZAPASU KABLA

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu	BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Inwestor	GMINA GOSTYNIN Rynek 26, 09–500 Gostynin
Adres inwestycji	Gostynin, ul. Bierzewicka dz. nr ewid. 1302/2 obręb – 0001 Gostynin Jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin
Projektant	mgr inż. Jarosław Odzioba upr.nr MAZ/0064/POOE/10
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Krupa upr. nr LUB/0250/PWOE/12
Opracował	mgr inż. Tomasz Kosztowny

Temat rysunku
Instalacja zasilania, instalacja paneli fotowoltaicznych. Dach

Skala	Data	Numer	Rew.
1:100	10 03 2016	E–05	0