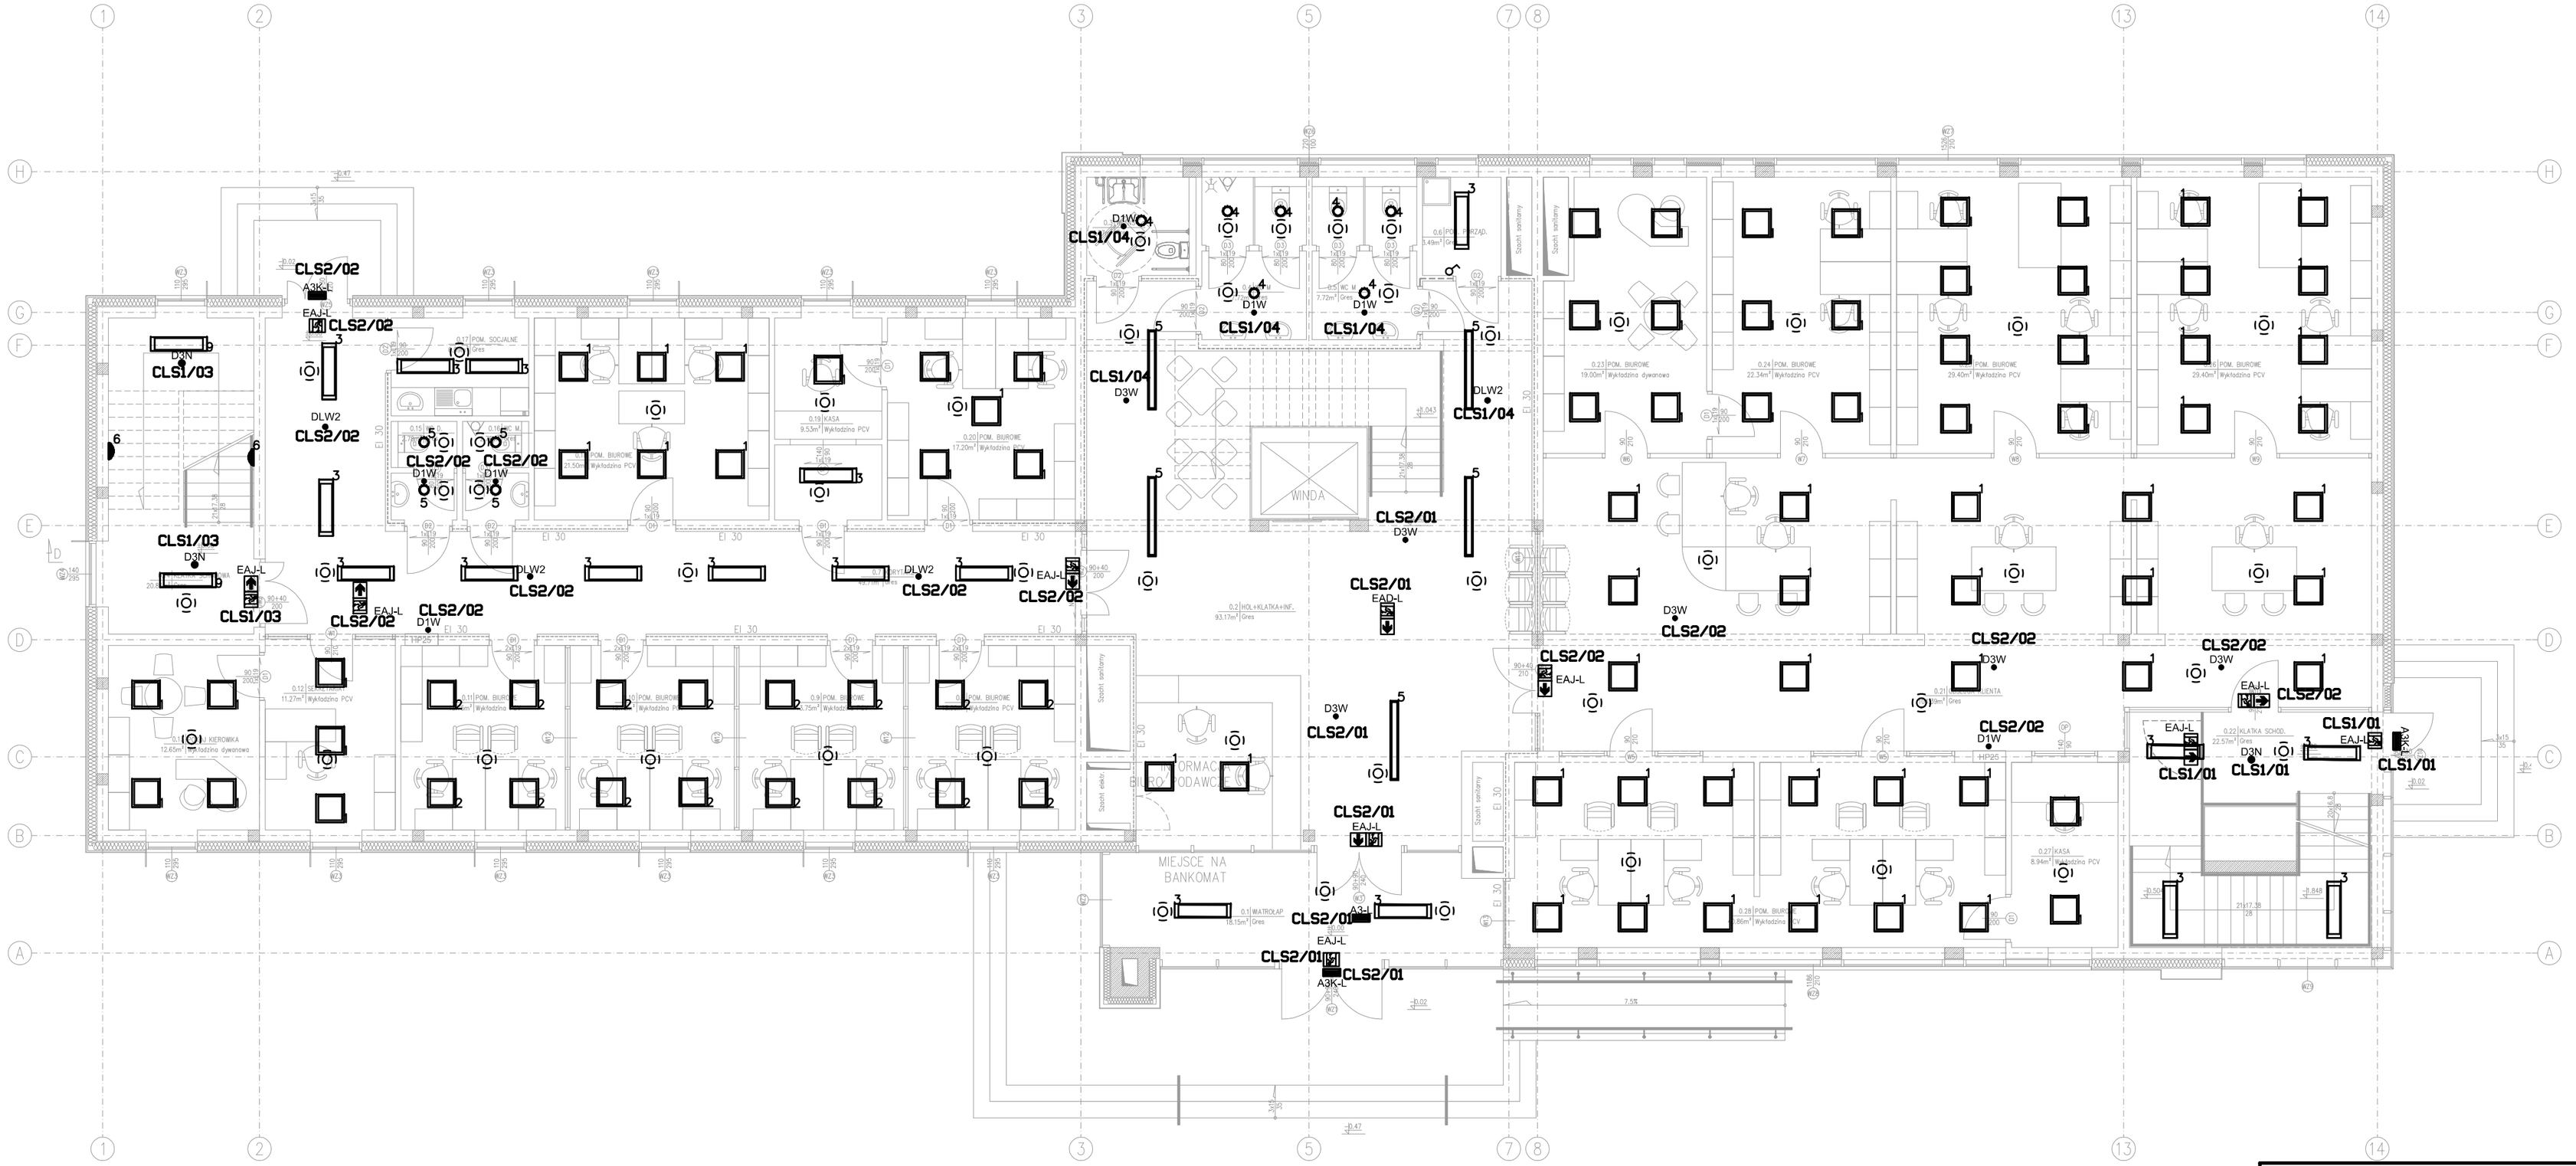

LEGENDA

- D1N — OPRAWA AWARYJNA 1xLED IP20 MONTAŻ: NATYNKOWY DO SUFITU
- D1W — OPRAWA AWARYJNA 1xLED IP20 MONTAŻ: WPUSZCZANA W SUFIT
- D3N — OPRAWA AWARYJNA 3xLED IP20 MONTAŻ: NATYNKOWY DO SUFITU
- D3W — OPRAWA AWARYJNA 3xLED IP20 MONTAŻ: WPUSZCZANA W SUFIT
- DLW2 — OPRAWA AWARYJNA 2xLED IP20 MONTAŻ: WPUSZCZANA W SUFIT
- A3K-L — OPRAWA AWARYJNA LED IP65 MONTAŻ: NATYNKOWY
- A3K-L — OPRAWA AWARYJNA LED IP65 ASYMETRYCZNA - KĄT 45° MONTAŻ: NATYNKOWY
- EAJ-L EAJ-L — OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA LED MONTAŻ: NAŚCIENNY (Z UCHWYTEM)
- EAD-L EAD-L — OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA LED JEDNOSTRONNA LUB DWUSTRONNA MONTAŻ: NATYNKOWY
- 1 — OPRAWA DO MONTAŻU W SUFITACH KARTONOWO GIPSOWYCH, 60x60, LED, 3400lm, 27W, DALI
- 2 — OPRAWA DO MONTAŻU W SUFITACH KARTONOWO GIPSOWYCH, 60x60, LED, 4000lm, 32.5W, DALI
- 3 — OPRAWA DO MONTAŻU W SUFITACH KARTONOWO GIPSOWYCH, 120x30, LED, 2800lm, 22W, DALI
- 4 — OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, LED, 2500lm, 21.5W , DALI
- 5 — OPRAWA MONTOWANA NASTROPOWO, LED, 2800lm, 23W , DALI
- 6 — OPRAWA PLAFONOWA, LED, 1600lm, 24W, DALI
- 7 — NAŚWIETLACZ, LED, 4000lm, 40W, DALI
- 8 — OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, LED, 2100lm, 17.8W, DALI
- b — OPRAWA DO MONTAŻU W SUFITACH KARTONOWO GIPSOWYCH, 120x30, LED, 4000lm, 32.5W, DALI
- 11 — OPRAWA DO MONTAŻU W SUFITACH KARTONOWO GIPSOWYCH, 120x30, LED, 3400lm, 27W, DALI
- 12 — OPRAWA IP66, LED, 4200lm, 33W, DALI
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP55
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP55
- CZUJKA RUCHU

UWAGI:

1. ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO W NINIEJSZYM PROJEKCIE PODANO JAKO ORIENTACYJNE. DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ WRAZ Z ODPOWIEDNIMI PIKTOGRAMAMI NALEŻY USTALIĆ NA PODSTAWIE OPERATU P.POŻ DLA CAŁEGO OBIEKTU (NIE JEST UJĘTY W NINIEJSZEM OPRACOWANIU).
2. ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI OŚWIETLENIOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,15 m OD POZIOMU POSADZKI W PRZYPADKU GDY NIE MA INNYCH WYTYCZNYCH
3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE CERTYFIKATY ORAZ DOPUSZCZENIA
4. WSZYSTKIE INSTALACJE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, PRZEPISAMI ORAZ POSIADANĄ WIEDZĄ INŻYNIERSKĄ
5. WSZYSTKIE INSTALOWANE OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNĄ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE
6. WSZYSTKIE INSTALOWANE OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA WYDANE PRZEZ CNBOP DO STOSOWANIA W SYSTEMACH OCHRONY PPOŻ.
7. PUSZKI ROZGAŁĘŹNE INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ NALEŻY MOCOWAĆ DO ŚCIAN LUB SUFITÓW BETONOWYCH, KORYT, DRABIN KABLOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ ŚRUB I NAKRĘTEK (DRABINY I KORYTA) ORAZ ŚRUB I DEDYKOWANYCH DO NICH DYBLI/KOŁKÓW (ŚCIANY I SUFITY BETONOWE)
8. OSPRZĘT INSTLACYJNY MOCOWANY DO PUSZEK INSTALACYJNYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ WKRĘTÓW W PREFABRYKOWANYCH W PUSZKACH OTWORACH MOCUJĄCYCH DLA OSPRZĘTU
9. GŁÓWNE CIĄGI PRZEWODÓW INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ PROWADZIĆ NA KORYTKACH LUB W DEDYKOWANYCH PROFILACH NOŚNYCH DLA CIĄGÓW OŚWIETLENIOWYCH. POZA KORYTAMI LUB PROFILAMI PRZEWODY W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI PROWADZONE W RURKACH TWARDYCH NA UCHWYTACH PO SUFICIE WŁAŚCIWYM W MAGAZYNACH I POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH MONTAŻ INSTALACJI NATYNKOWY W RURKACH TWARDYCH.
10. OSTATECZNY DOMIAR NA PODSTAWIE RYSUNKU ARCHITEKTURY
11. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURĄ, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI SANITARNYMI I OPISEM TECHNICZNYM.
12. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.
14. OPRAWY AWARYJNE W RÓŻNYCH POMIESZCZENIACH PRZYŁĄCZONE DO JEDNEGO OBWODU ŁĄCZYĆ POPRZEZ PUSZKI E90 NIE PRZELOTOWO

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu	BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Inwestor	GMINA GOSTYNIN Rynek 26, 09–500 Gostynin
Adres inwestycji	Gostynin, ul. Bierzewicka dz. nr ewid. 1302/2 obręb – 0001 Gostynin Jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin
Projektant	mgr inż. Jarosław Odzioba upr.nr MAZ/0064/POOE/10
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Krupa upr. nr LUB/0250/PWOE/12
Opracował	mgr inż. Tomasz Kosztowny
Temat rysunku	Instalacja oświetleniowa. Parter

Skala	Data	Numer	Rew.
1:100	10 03 2016	E–11	0