




TRYB GRZANIA I CHODZENIA PASYWNEGO

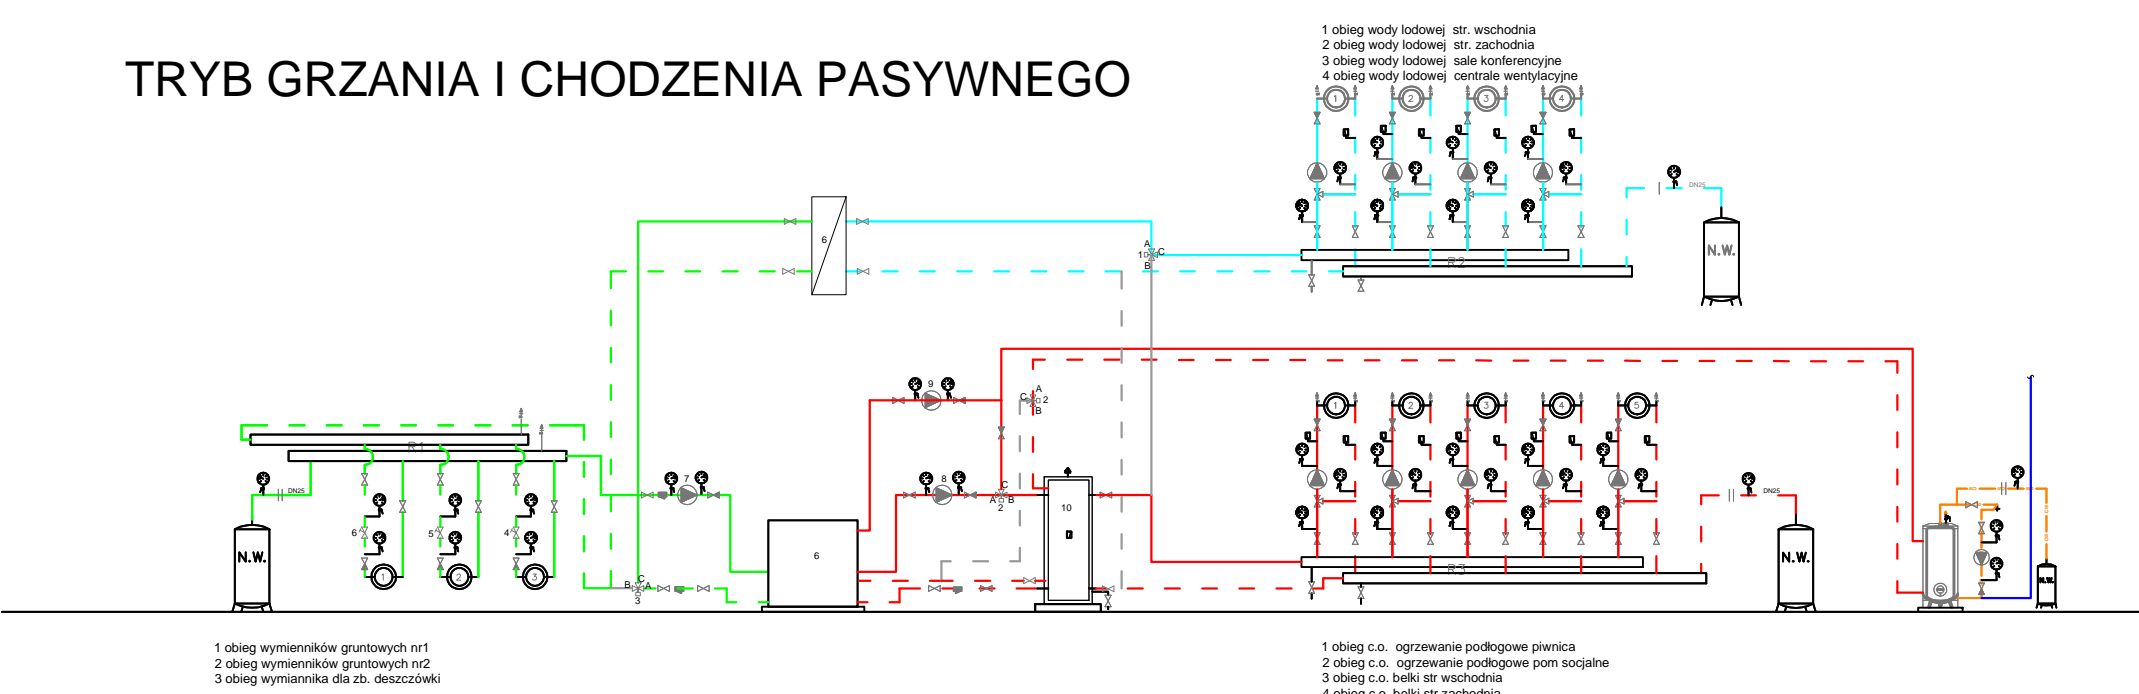

TRYB GRZANIA

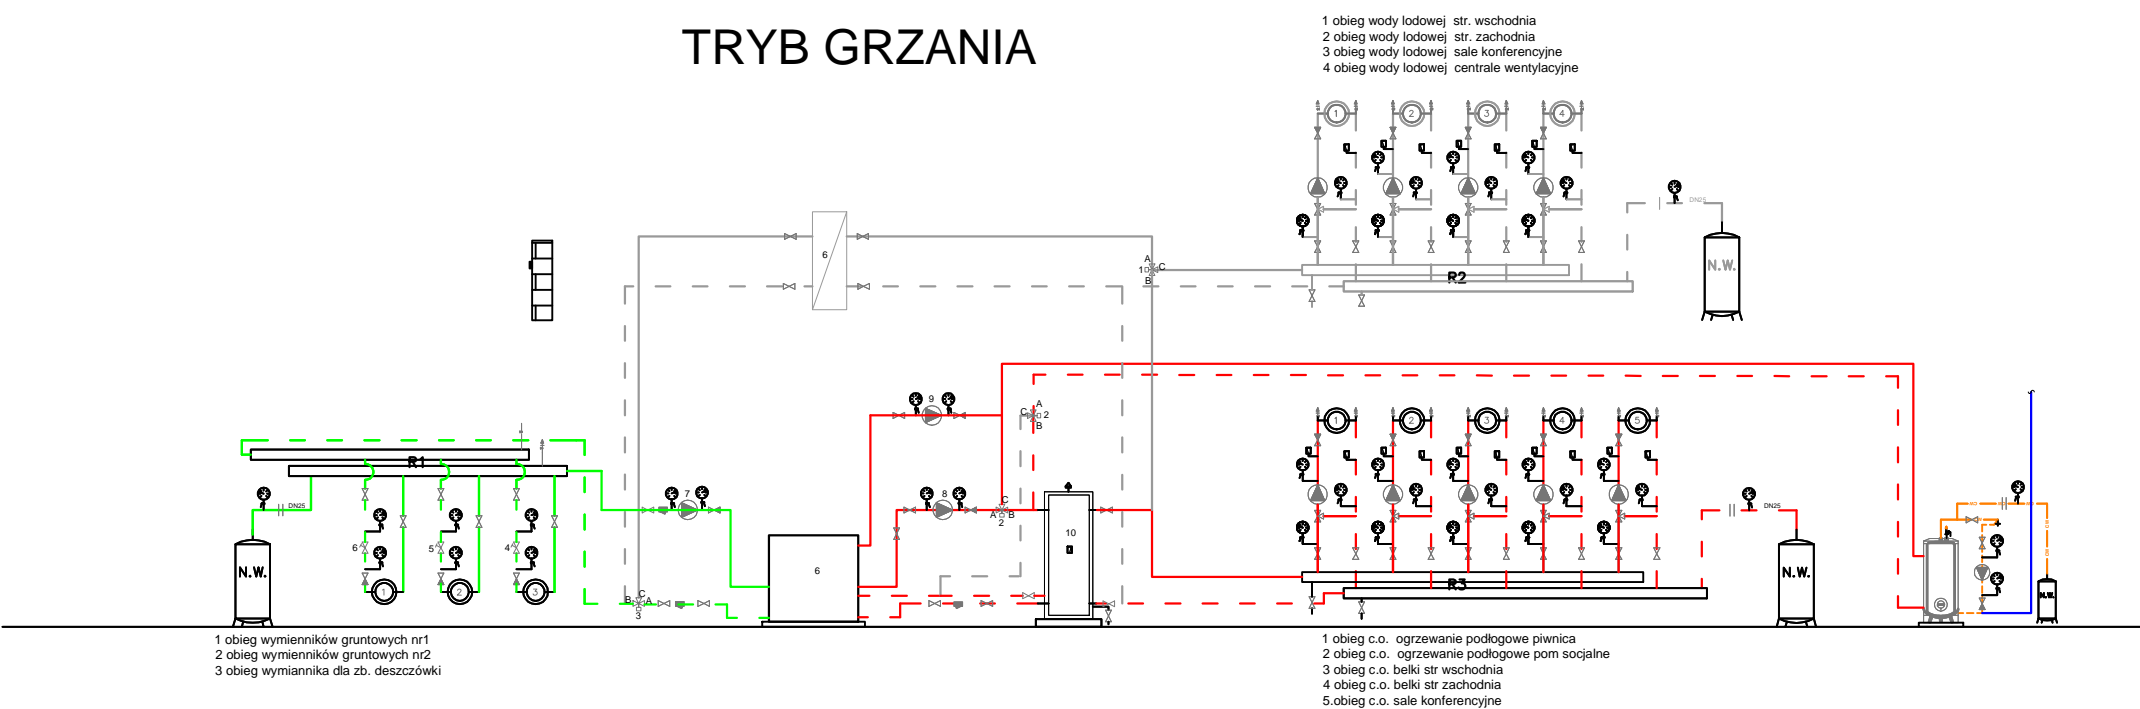


TRYB CHŁODZENIA AKTYWNEGO

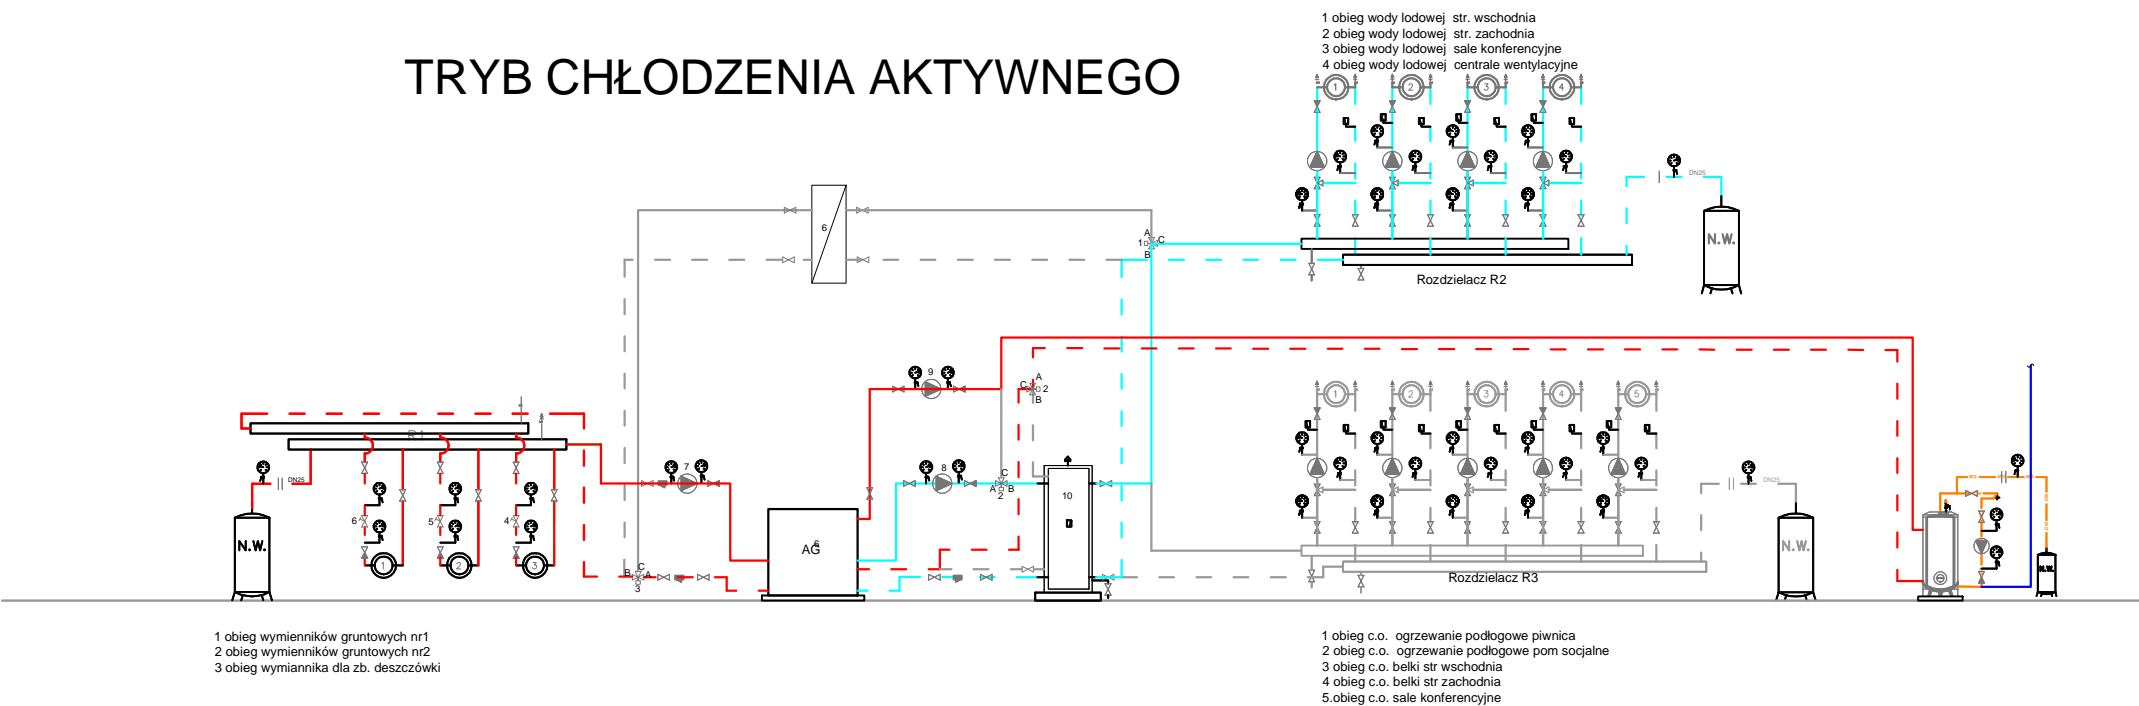

OPIS ELEMENTÓW KOTŁOWNI

- LEGENDA
- instalacja wodnego rozwaru glikolu - zasilanie
 - instalacja wodnego rozwaru glikolu - powrót
 - instalacja wody lodowej - zasilanie
 - instalacja wody lodowej - powrót
 - instalacja c.o. - zasilanie
 - instalacja c.o. - powrót
 - instalacja zimnej wody
 - instalacja ciepłej wody
 - instalacja cyrkulacji
 - elementy instalacji nie pracujące w danym trybie pracy

- pompa obiegowa
- przylgowy czujnik temperaury
- filtr siatkowy
- zawór zwrotny
- wodomierz
- sprzęgło hydrauliczne
- wymiennik płytowy
- automatyczny odpowietznik
- zawór odcinający
- zamknięte naczynie wzbiorcze
- zawór bezpieczeństwa
- czujnik stanu wody
- manometr tarczowy
- zawór zwrotny
- zawór trójdrogowy
- agregat chłodniczy

 <div>BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH HOL-BUD sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05</div>		
Nazwa obiektu BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE		
Branża SANITARNA		
Inwestor GMINA GOSTYNIN Rynek 26, 09-500 Gostynin		
Adres inwestycji Gostynin, ul. Bierzewicka dz. nr ewid. 1302/2		
Projektant	MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15	
Sprawdzający	MGR INŻ. MARCIN ŁUKASZEWSKI UPR. BUD.NR ŁÓD/1665/P005/11	
Temat rysunku SCHEMAT TECHNOLOGICZNY MASZYNOWNI		
Skala ()	Data 10 03 2016	Numer ISS