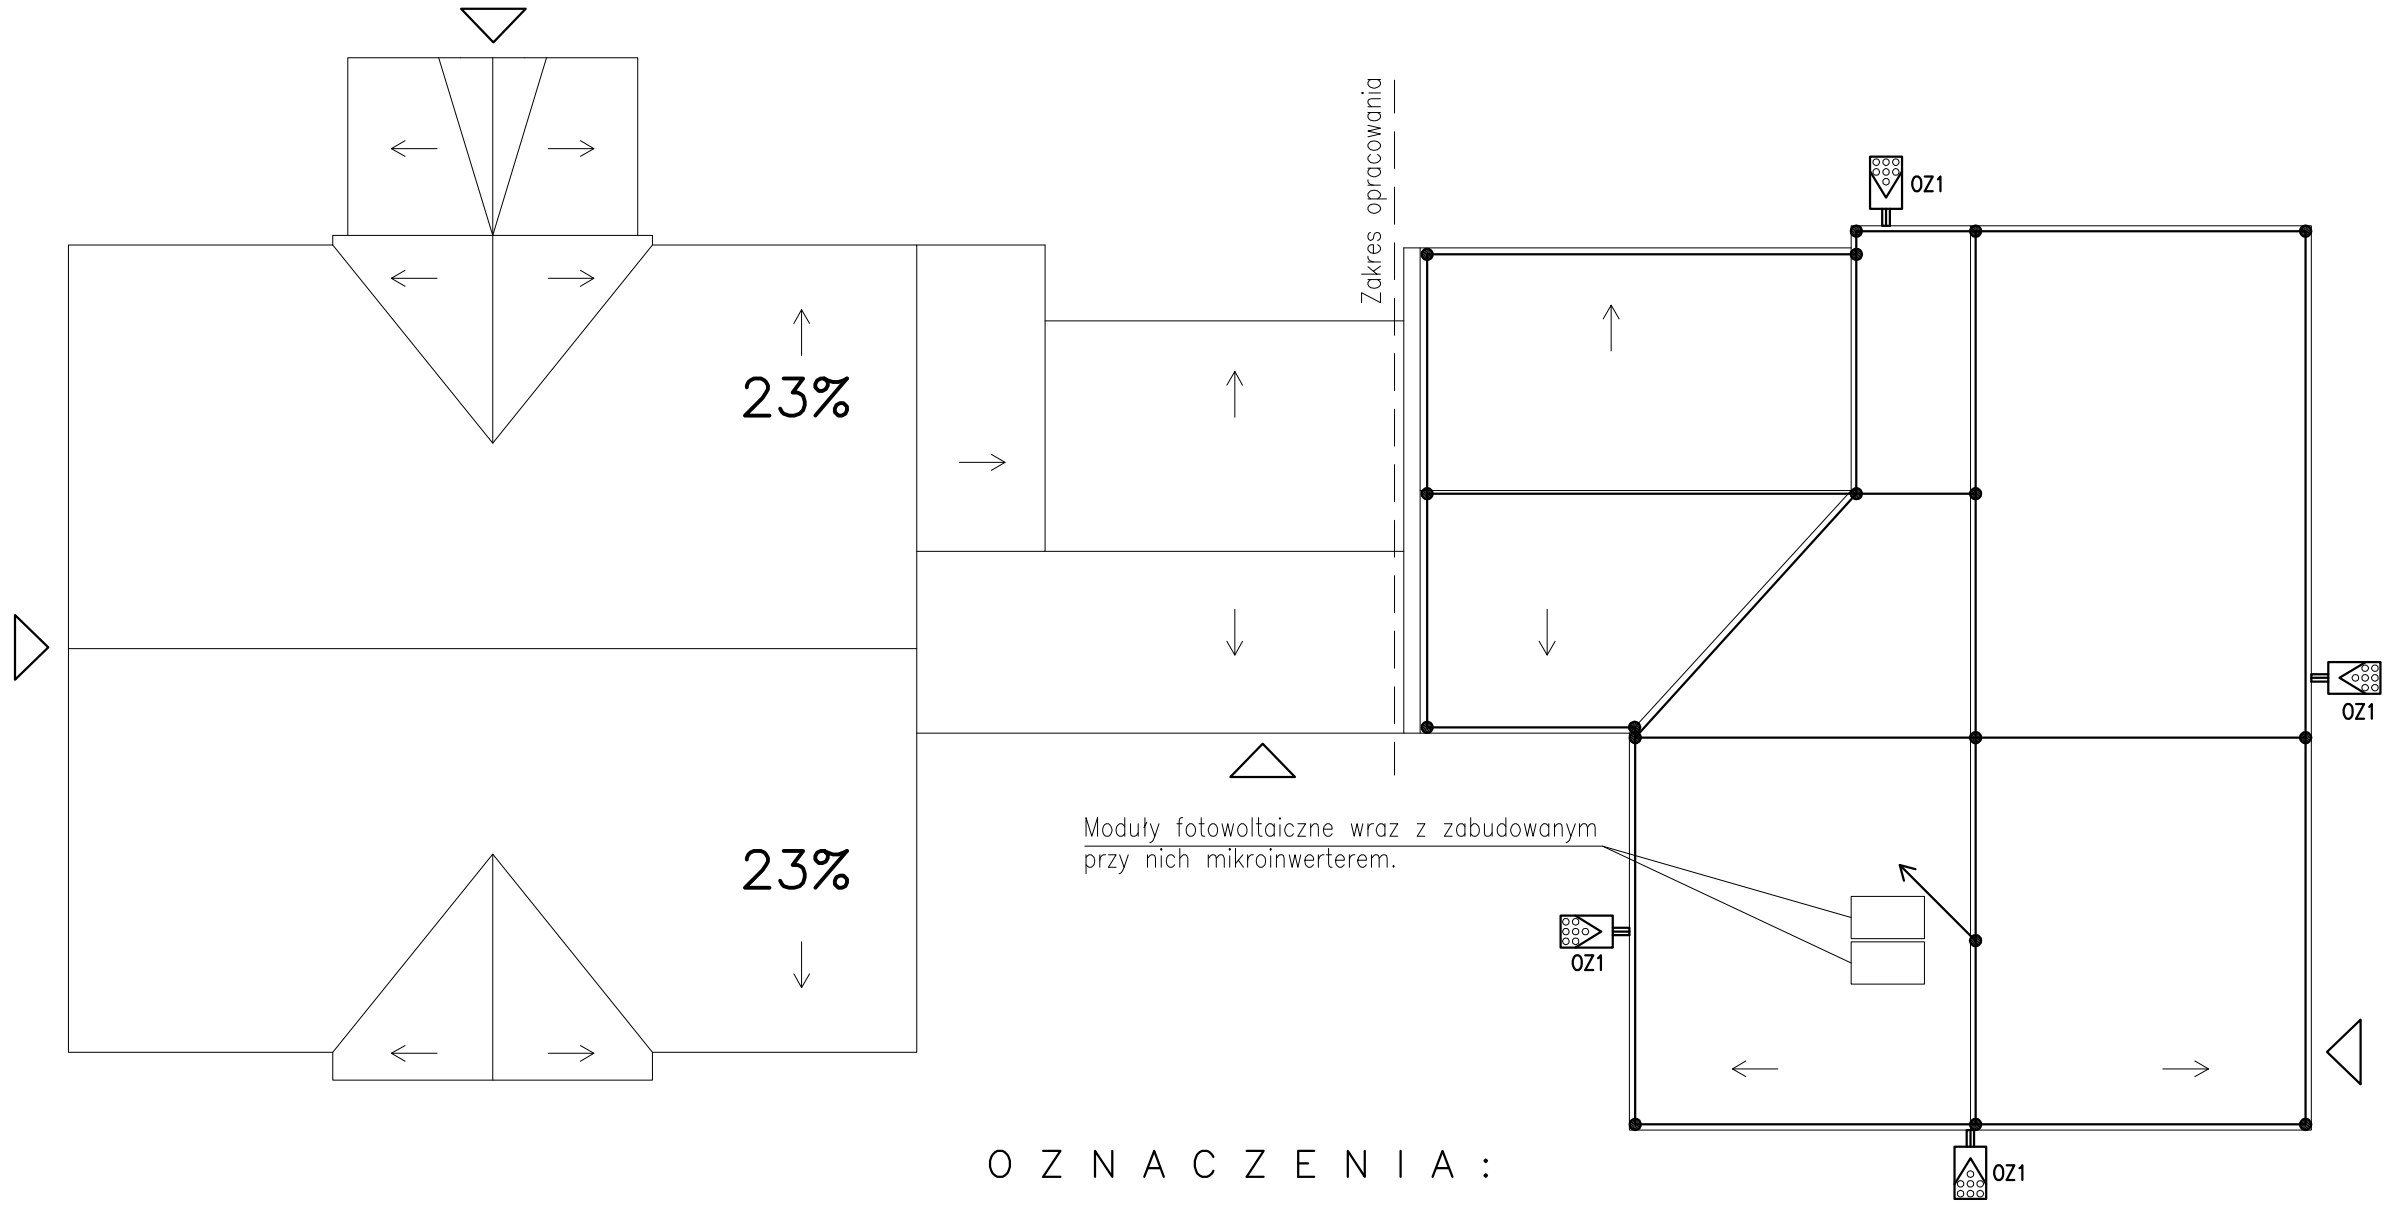

O Z N A C Z E N I A :

- ● – Złącze krzyżowe przewód okrągły – okrągły
- ——— – Zwody poziome (istniejące) z drutu stalowego ocynkowanego o śr. 8mm klejone na wspornikach systemowych do poszycia dachu dopuszcza się system naciągowy mocowany do poszycia dachu i kominów – odtworzenie stanu istniejącego instalacji odgr.
- ↖ – Iglica odgromowa o h=3,0m na podstawie mocowanej do poszycia dachu zgodnie z przyjetym przez wykonawce systemem mocowań instalacji odgromowej Połączyć z odtworzoną istniejącą instalacją odgromową po wymianie pokrycia dachowego.
- ⇨ – Oprawa oświetleniowa zewnętrzna, uliczna technologia LED max. 50W, 230V, IP 65, 4szt wysokość zawieszenia nad terenem min. 4,5m, kąt 7,5*

Instalację odgromową należy odtworzyć po pracach związanych z termomodernizacją budynku. Zwody pionowe wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o śr. 10mm w rurkach instalacyjnych w ociepleniu budynku. Wykonać złącza kontrolne w puszkach.

INSTALACJE ODGROMOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z AKTUALNA NORMĄ PN–EN 62305–1 DO 4

neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 +34 3245161

Inwestor:	Gmina Gostynin, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Branża:	Elektryczna				
Temat:	Dokumentacja technicza w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Obiekt: Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, Lucień 46, działka nr ewid. 16/12, Obręb: Lucień, Jedn. ewid.: 140402_2				
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	V 2015	
Opracował:	mgr inż. Damian Olszewski		specjalność elektryczna	V 2015	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	V 2015	
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA, FOTOWOLTAIKA I OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE				Skala 1:200	Nr rysunku E7