


# Profil kanalizacji sanitarnej odc. 12 - Pi, 15 - 22

Podziałka 1:100/100

P.p.=70,00

Rzędna istniejącego terenu	78,20	78,20	78,20
Rzędna dna proj. kanału	77,12	77,32	77,54
Zagłębienie dna przewodu	1,08	0,88	0,66
Długość odcinka	0,80	0,90	
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,70 i=247,0 ‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	PVCØ110		
Hektometr i odległości	0	0,80	1,70
Nazwa węzła	12	25	Pi

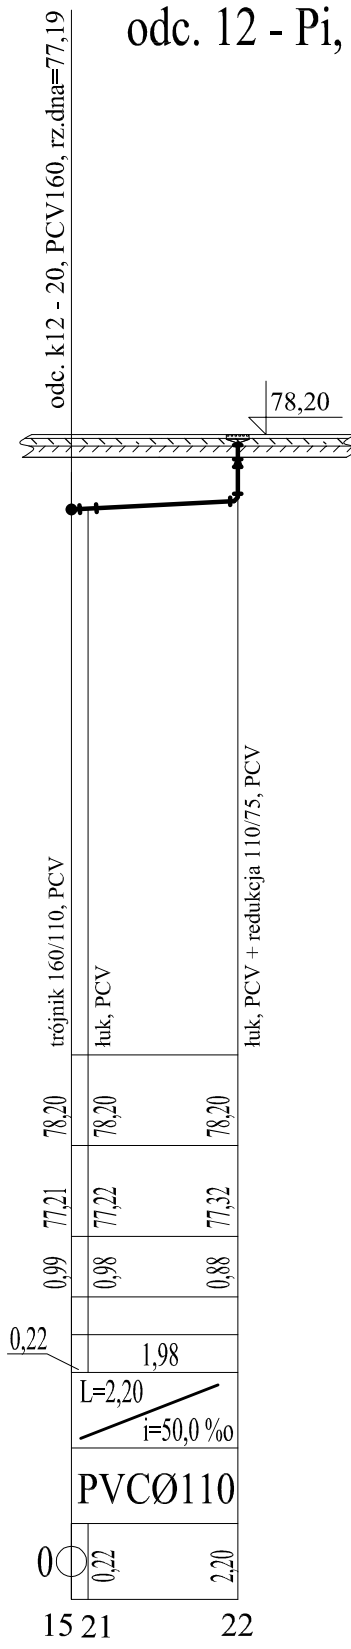

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji

**K O M A s.c.**

91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84

Obiekt:	Treść rys. :	Rodzaj proj.
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Lucień, gm. Gostynin	Profil kan. sanitarnej odc. 12 - Pi, 15 - 22	PBW
	Upr. bud	Podpis
Projektował:	GP II 460 - 8/76 w spec. inst.-inż. w zakr. sieci ciepłych, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych	Data:
inż. J. Kozłowski		08.2017
Projektował:	LOD/1541/PWOS/10 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	Skala:
mgr inż. B. Kozłowski		1:100/100
Sprawdził:	131/98/WŁ w spec. instalacji i sieci sanitarnych	Nr rys.
inż. H.Majewska		17