


Profil kanalizacji technologicznej
Ścieki z chlorowni
odc. k1 - 34, 33 - 37 i 31.1 - 31.3

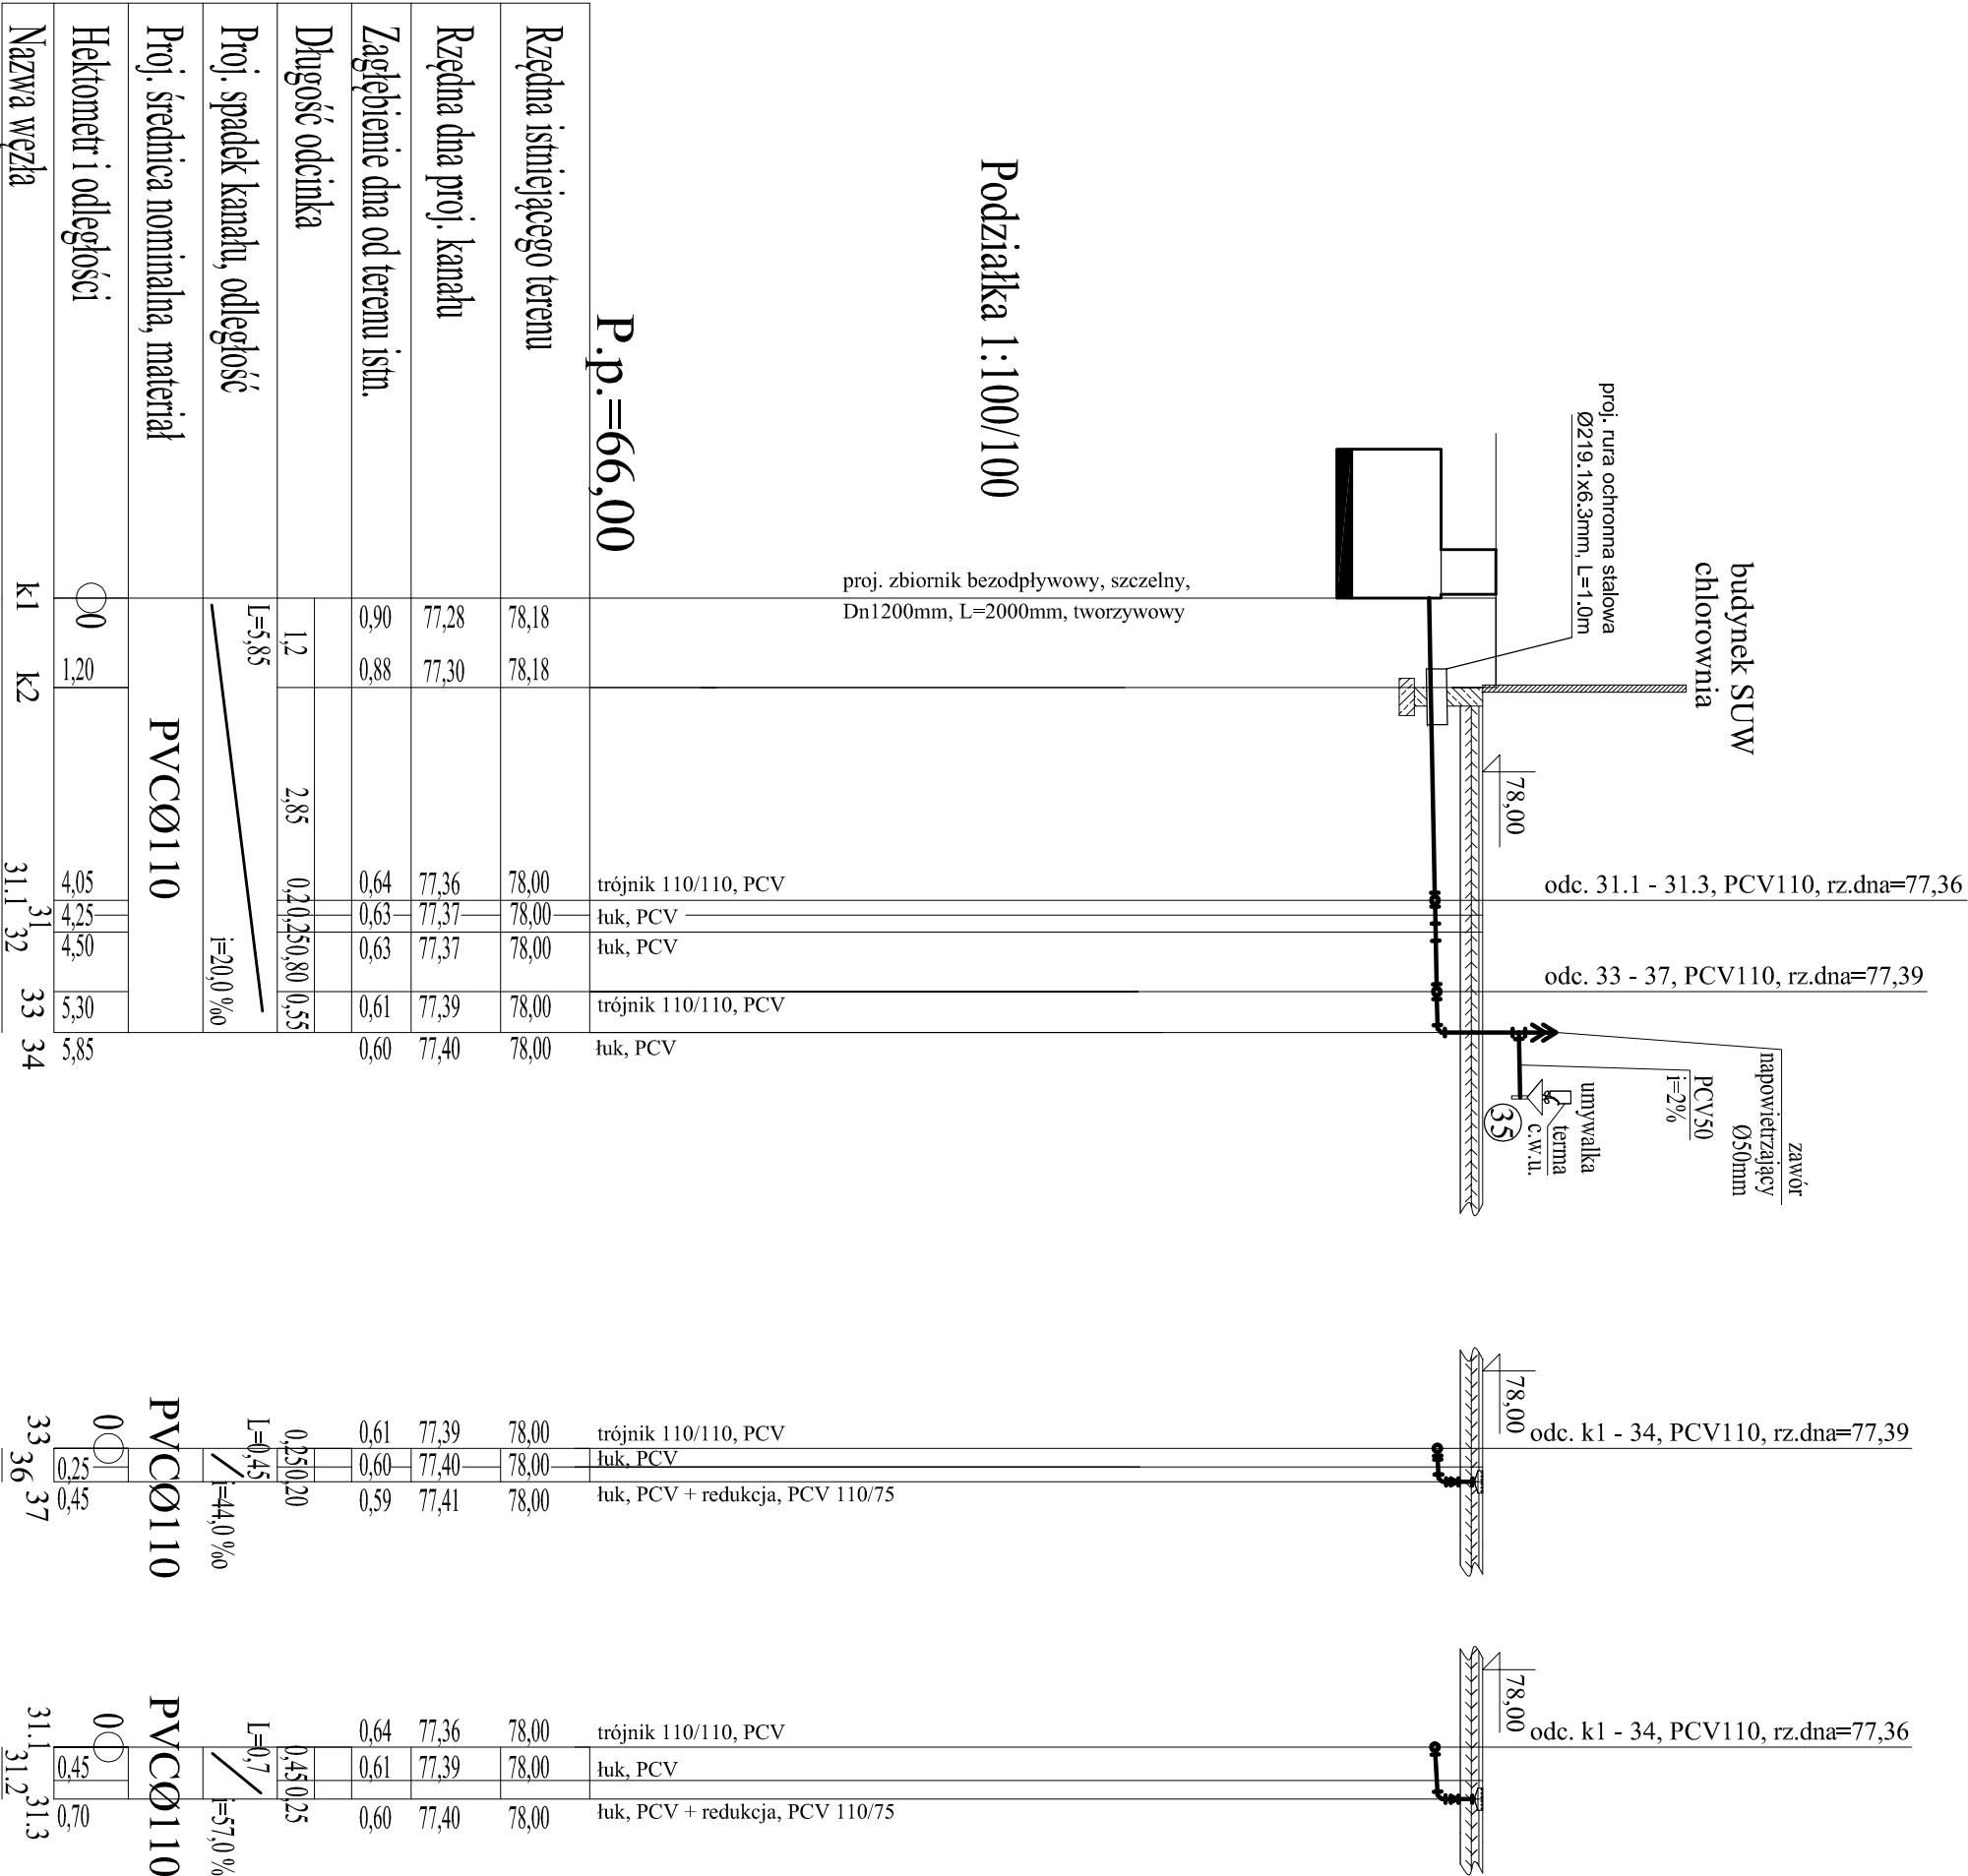

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji			
K O M A s.c.			
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdataniania Wody w m. Lucień, gm. Gostynin	Treść rys. : Profil kan. technologicznej Ścieki z chlorowni		Rodzaj proj. PBW
Projektował: inż. J. Kozłowski	GP II 460 - 8/76 w spec. Inst.-Inż. w zakr. sieci deplnych, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych		Data: 08.2017
Projektował: mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10 w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci. Instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		Skala: 1:100/100
Sprawdził: inż. H.Majewska	131/98/WVL w spec. Instalacji i sieci sanitarnych		Nr rys. 15