


11,21,31,41 PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA SUROWA	DN 65
12,22,32,42 PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POPŁUCZNY	DN125

14,24,34,44 PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POWIETRZE	DN 65
15,25,35,45 PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA UZDATNIONA	DN 65

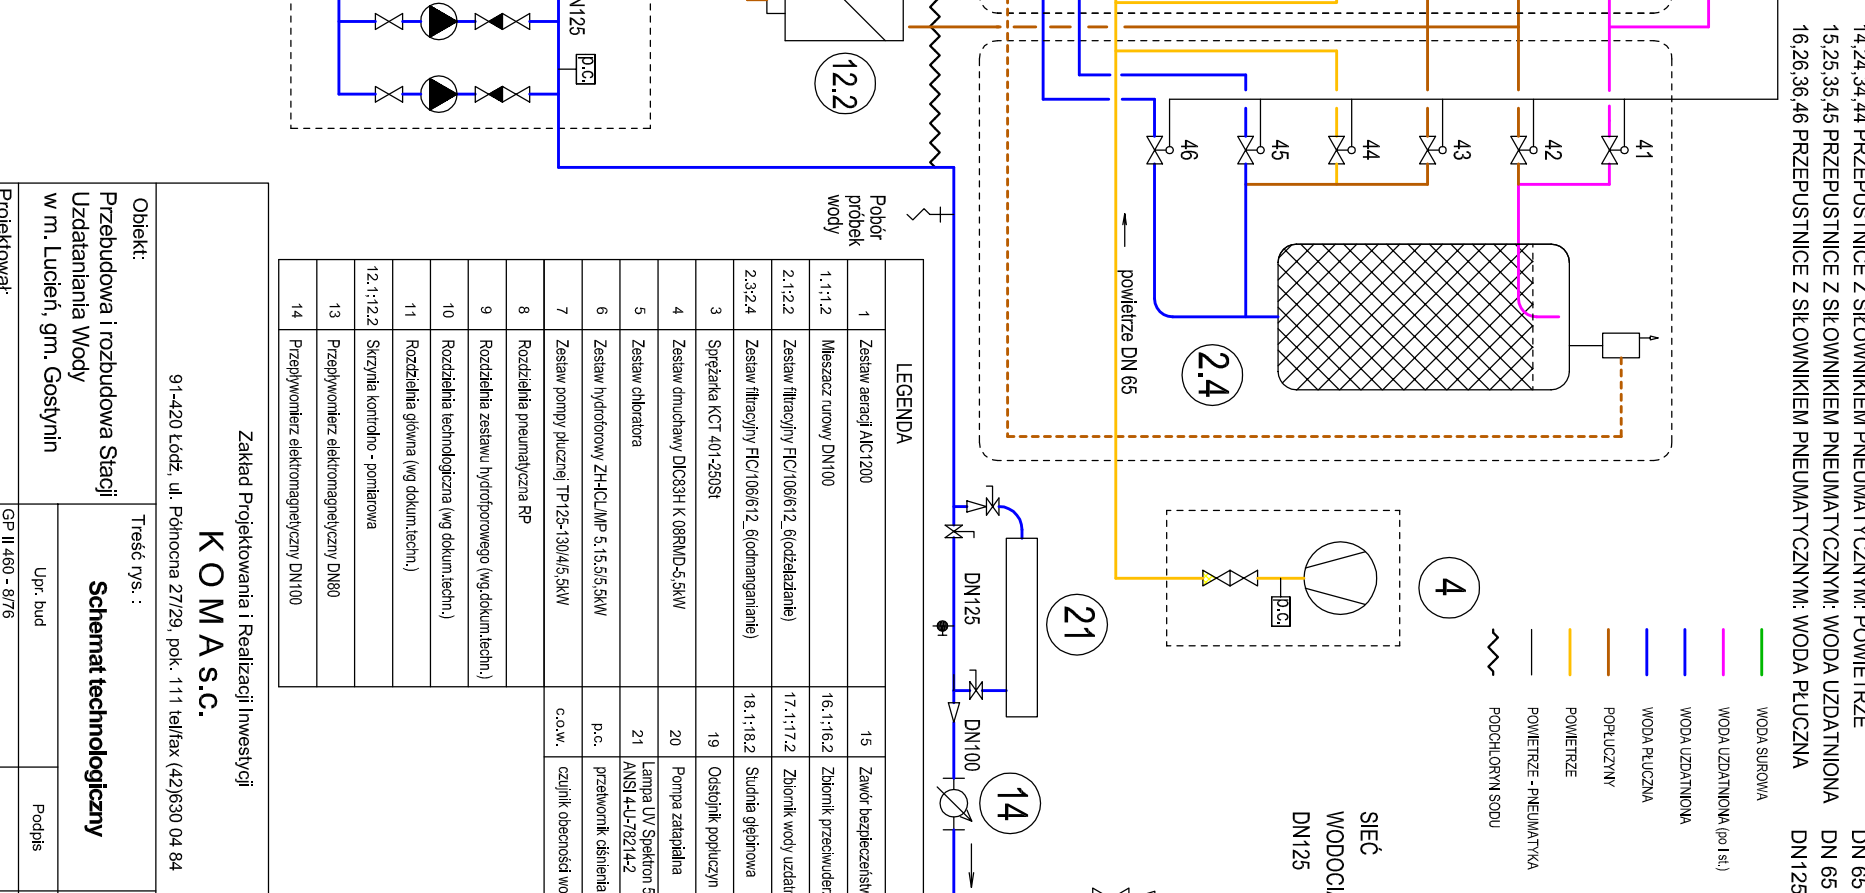

<p style="text-align: right;">Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji</p> <p style="text-align: center;">K O M A S. C.</p> <p style="text-align: right;">91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84</p>	
<p>Objekt:</p> <p>Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdataniania Wody w m. Lucień, gm. Gostynin</p>	<p>Treść rys. :</p>
<p>Schemat technologiczny</p>	
<p>Projektował:</p> <p>Ingż. J. Kozłowski</p>	<p>Upř. bud</p>
<p>Projektował:</p> <p>mgr inż. B. Kozłowski</p>	<p>Podpis</p>
<p>Sprawdził:</p> <p>inż. H. Majewska</p>	
<p>GP II 400 - 8/76 w spec. inst.-inż. w zakř. ściek ciepliny, uzbrojona terenu instalacji sanitarnych</p> <p>ŁDD/154.1P/POS/10 w spec. instalacji w zakřisie ściek instalacji i uzbrojen ciepliny, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych kanalizacyjnych</p> <p>131/98/WVL w spec. instalacji ściek sanitarnych</p>	